








# INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 10 de marzo de 2012

| Generación Térmica (MWh)                              |  | 10-mar   |
|-------------------------------------------------------|--|----------|
| Central Battle                                        |  | 5.130    |
| • Sala B                                              |  | 904      |
| • 5a                                                  |  | 711      |
| • 6a                                                  |  | 1.816    |
| • Motores                                             |  | 1.699    |
| Central La Tablada                                    |  | 2.190    |
| Central P. del Tigre                                  |  | 5.814    |
| Central Maldonado                                     |  | 0        |
| Grupos Diesel                                         |  | 0        |
| Generación Hidráulica (MWh)                           |  |          |
| C. G. Terra                                           |  | 2.121    |
| C. Baygorria                                          |  | 1.618    |
| C. Palmar                                             |  | 4.382    |
| C. Salto Grande                                       |  | 3.099    |
| Importación (MWh)                                     |  | Por País |
| Argentina                                             |  | 0        |
| • Contingente                                         |  | 0        |
| Brasil                                                |  | 1.733    |
| • Rivera                                              |  | 1.733    |
| • SADI                                                |  | 0        |
| Otros Generadores (MWh)                               |  |          |
| UPM + Gen. Distribuida                                |  | 1.656    |
| TOTAL Generación (MWh)                                |  | 27.744   |
| Exportación (MWh)                                     |  |          |
| Exportación a Arg.                                    |  | 0        |
| • Hidráulica                                          |  | 0        |
| • Térmica                                             |  | 0        |
| Exportación a Brasil                                  |  | 0        |
| DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)                             |  | 27.744   |
| (en bombes de generación, incluye pérdidas en la red) |  |          |
| Demanda Programada (MWh)                              |  | 25.090   |
| Diferencia (MWh)                                      |  | 2.654    |
| Ejecutada - Programada                                |  | 10,58%   |

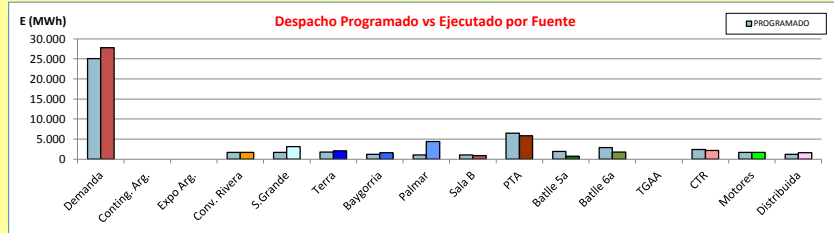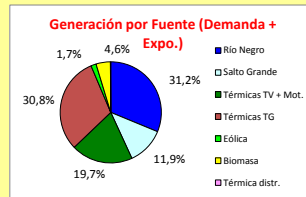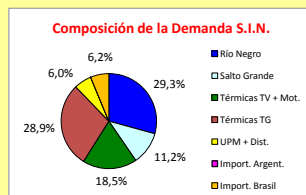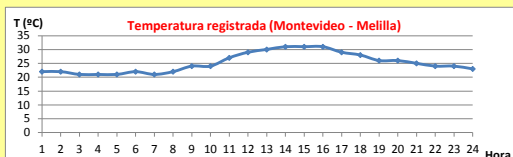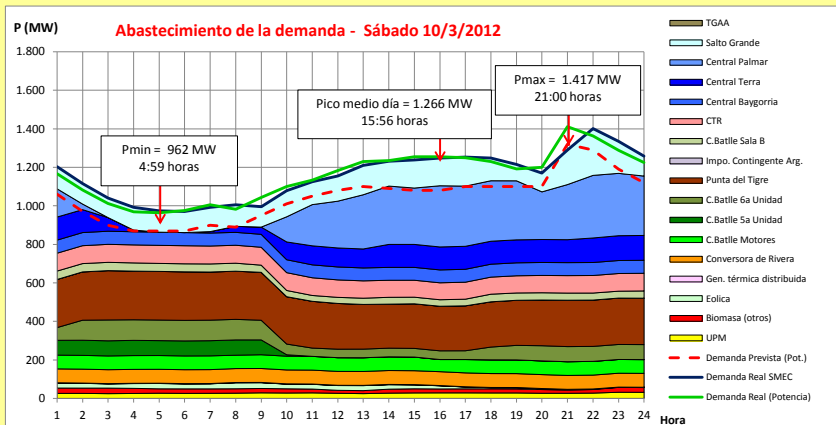

## EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

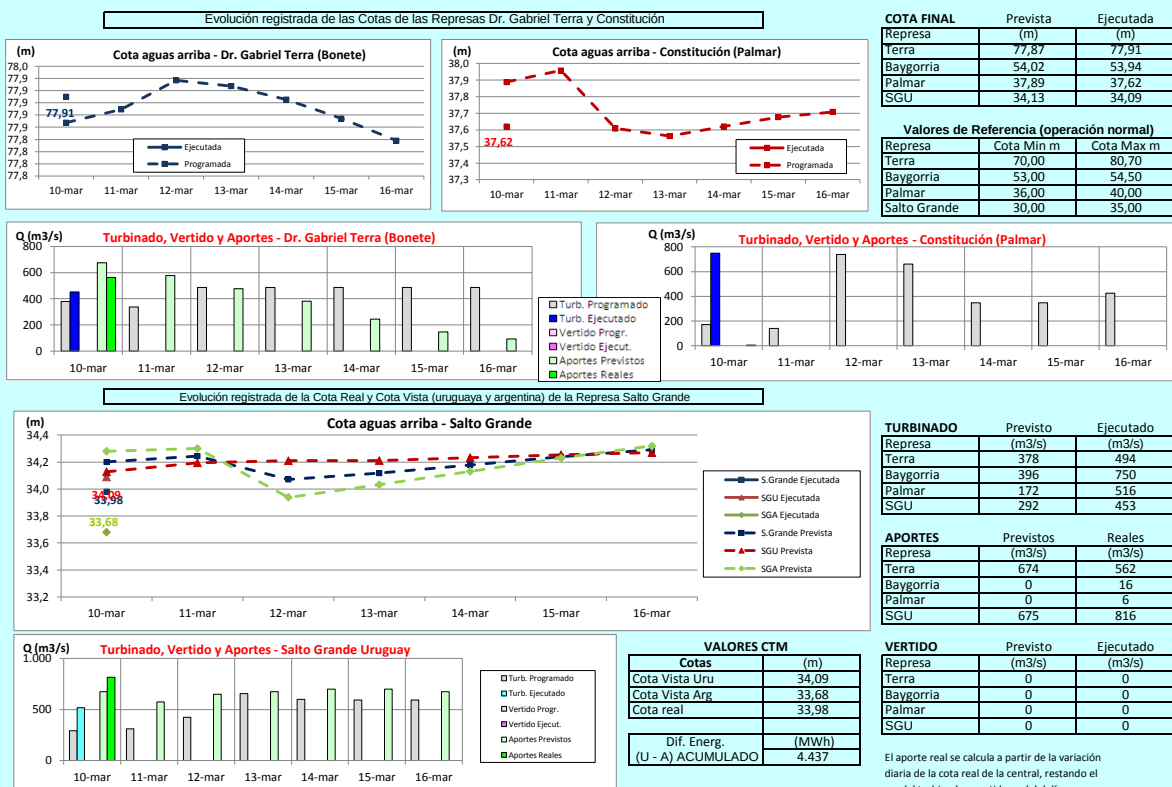

## OBSERVACIONES

La demanda resultó 10,6 % superior a la prevista.  
Se registró generación eólica, por 18,2 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 50,2 MW medios, de los cuales: 27,8 MW de UPM; 2,6 MW de Weyerhaeuser Productos; 9,2 MW de Galofer; 1,3 MW de Fenioir; 9,3 MW de Bioener.  
Se importaron 1733 MWh de Brasil a través de la convertidora de Rivera.  
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.  
Se generaron aprox. 1,2 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata