








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 13 de marzo de 2012

La demanda resultó		13-mar
Central Battle		4.636
• Sala B		-4
• 5a		574
• 6a		2.377
• Motores		1.689
Central La Tablada		2.248
Central P. del Tigre		5.993
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		764
C. Baygorria		1.621
C. Palmar		5.504
C. Salto Grande		4.021
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.731
• Rivera		1.731
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.327
TOTAL Generación (MWh)		27.846
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		27.846
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		29.120
Diferencia (MWh)		-1.274
Ejecutada - Programada		-4,37%

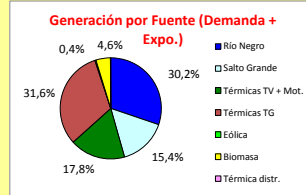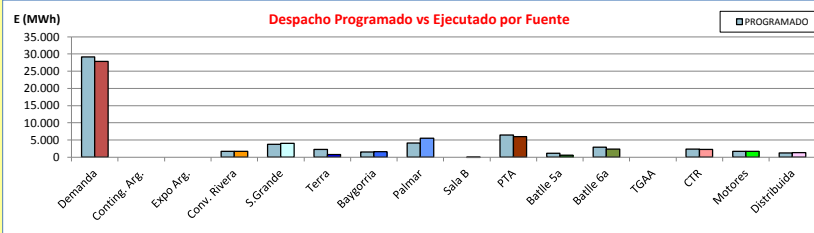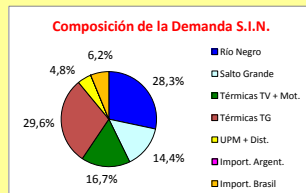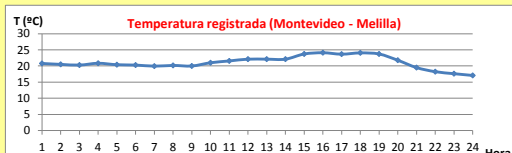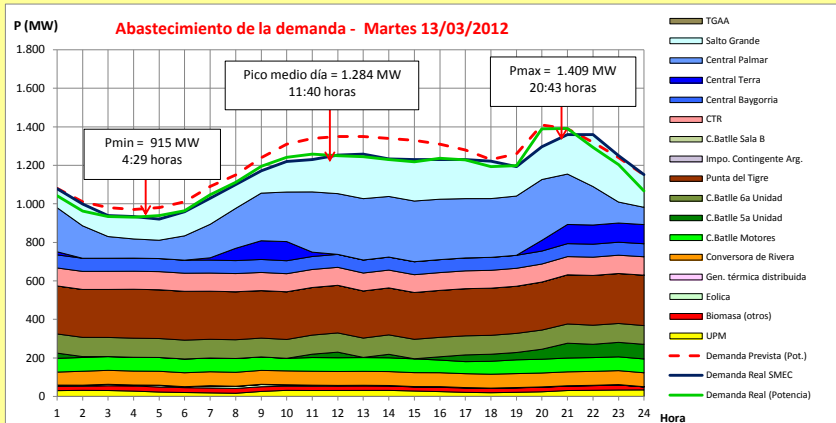

EVOLUCION de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

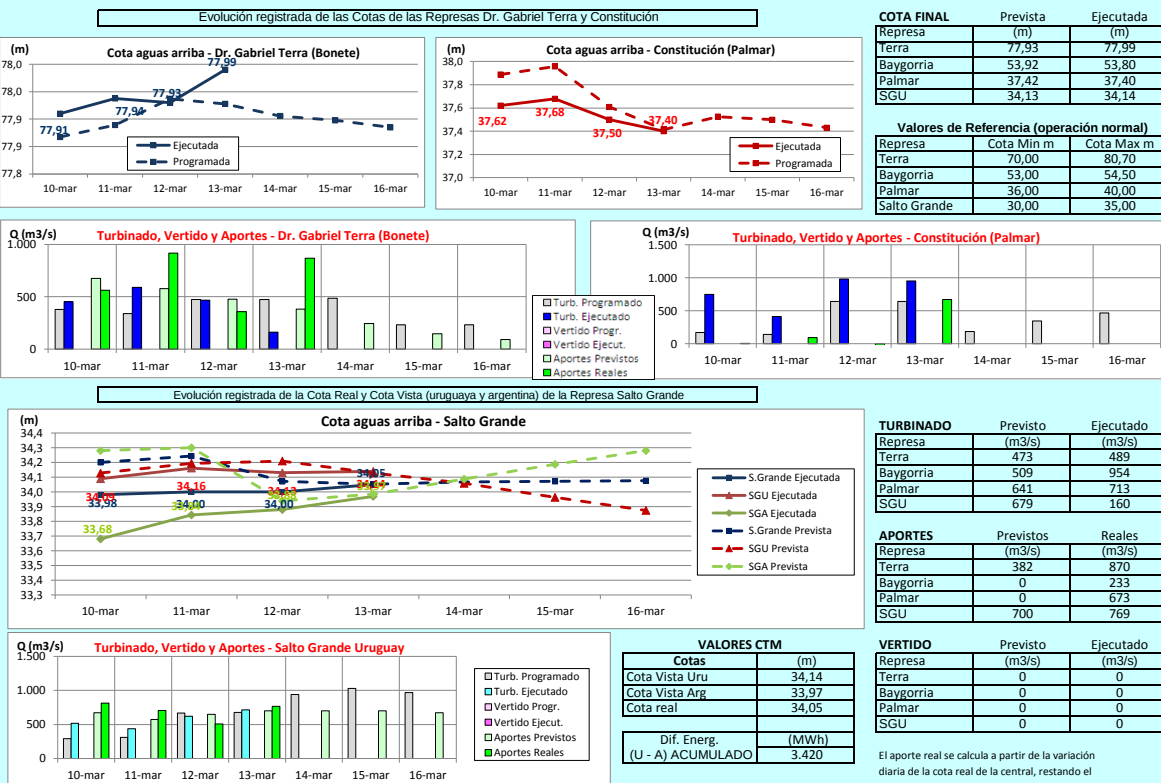

OBSERVACIONES

La demanda resultó 4,37 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 4,2 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 50,7 MW medios, de los cuales: 27,3 MW de UPM; 2,1 MW de Weyerhaeuser Productos; 10,1 MW de Galofer; 7,1 MW de Bioener; 4,2 MW de Fenirol.
Se importaron 1731 MWh de Brasil a través de la convertidora de Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generaron aprox. 1,1 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).
No se contó con la actualización de la programación semanal, por lo que, a los efectos de la publicación, se tomó como válida la del día martes.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata