








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 14 de marzo de 2012

La demanda resultó		14-mar
Central Battle		6.007
• Sala B		-4
• 5a		1.887
• 6a		2.427
• Motores		1.697
Central La Tablada		2.285
Central P. del Tigre		6.086
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.801
C. Baygorria		1.344
C. Palmar		1.353
C. Salto Grande		3.910
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.738
• Rivera		1.738
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.853
TOTAL Generación (MWh)		26.377
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.377
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		28.000
Diferencia (MWh)		-1.623
Ejecutada - Programada		-5,80%

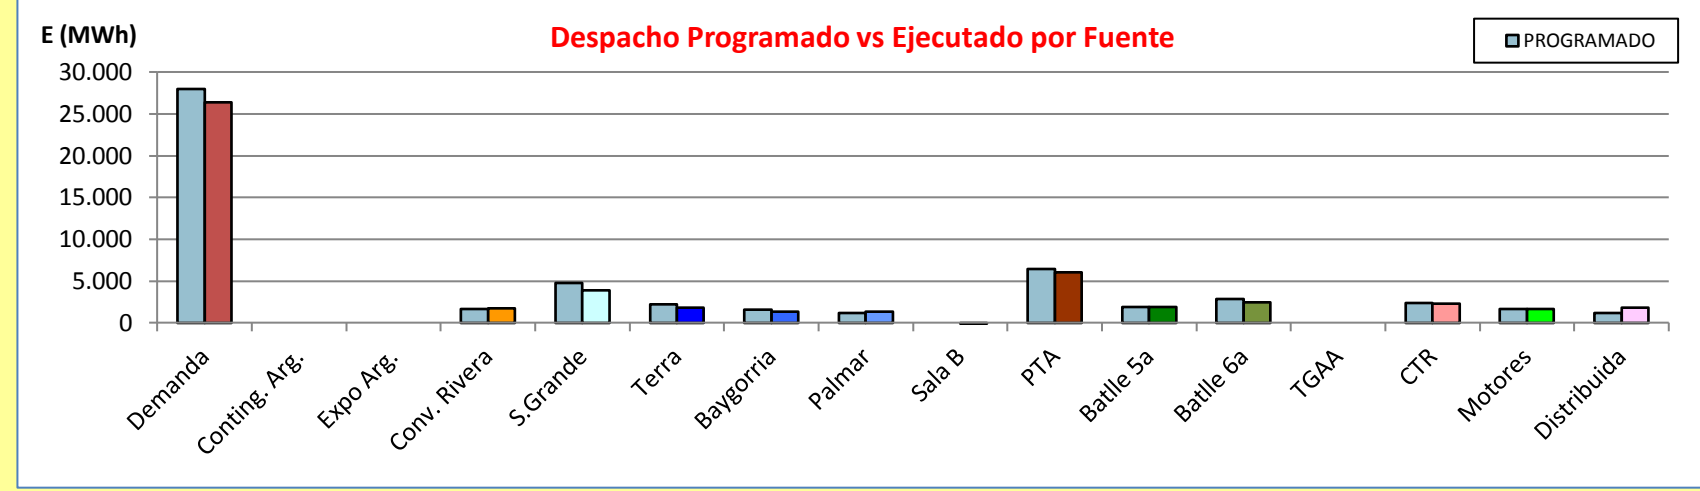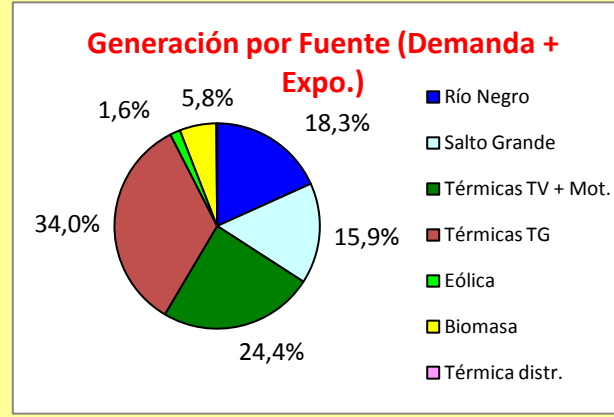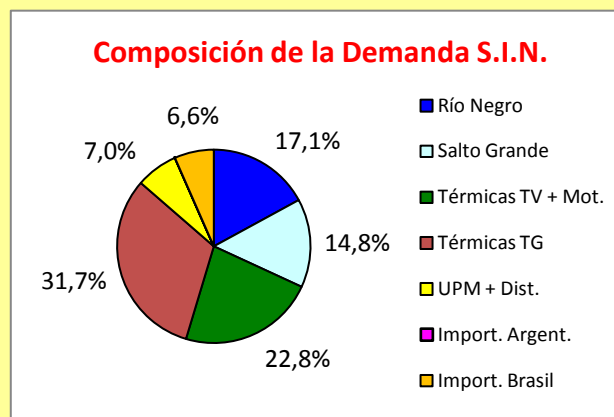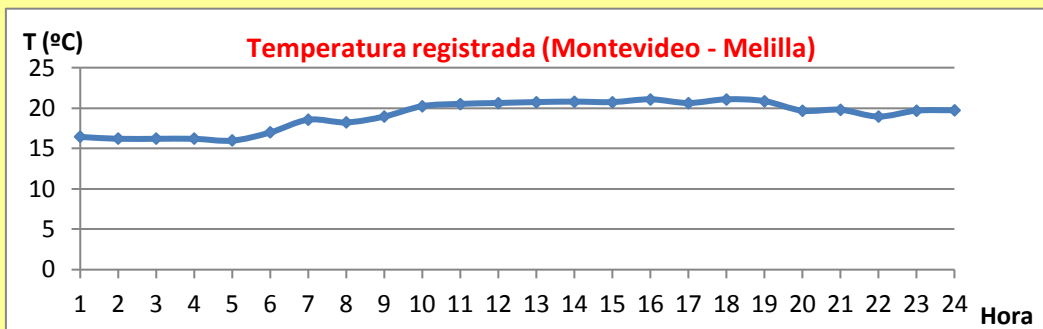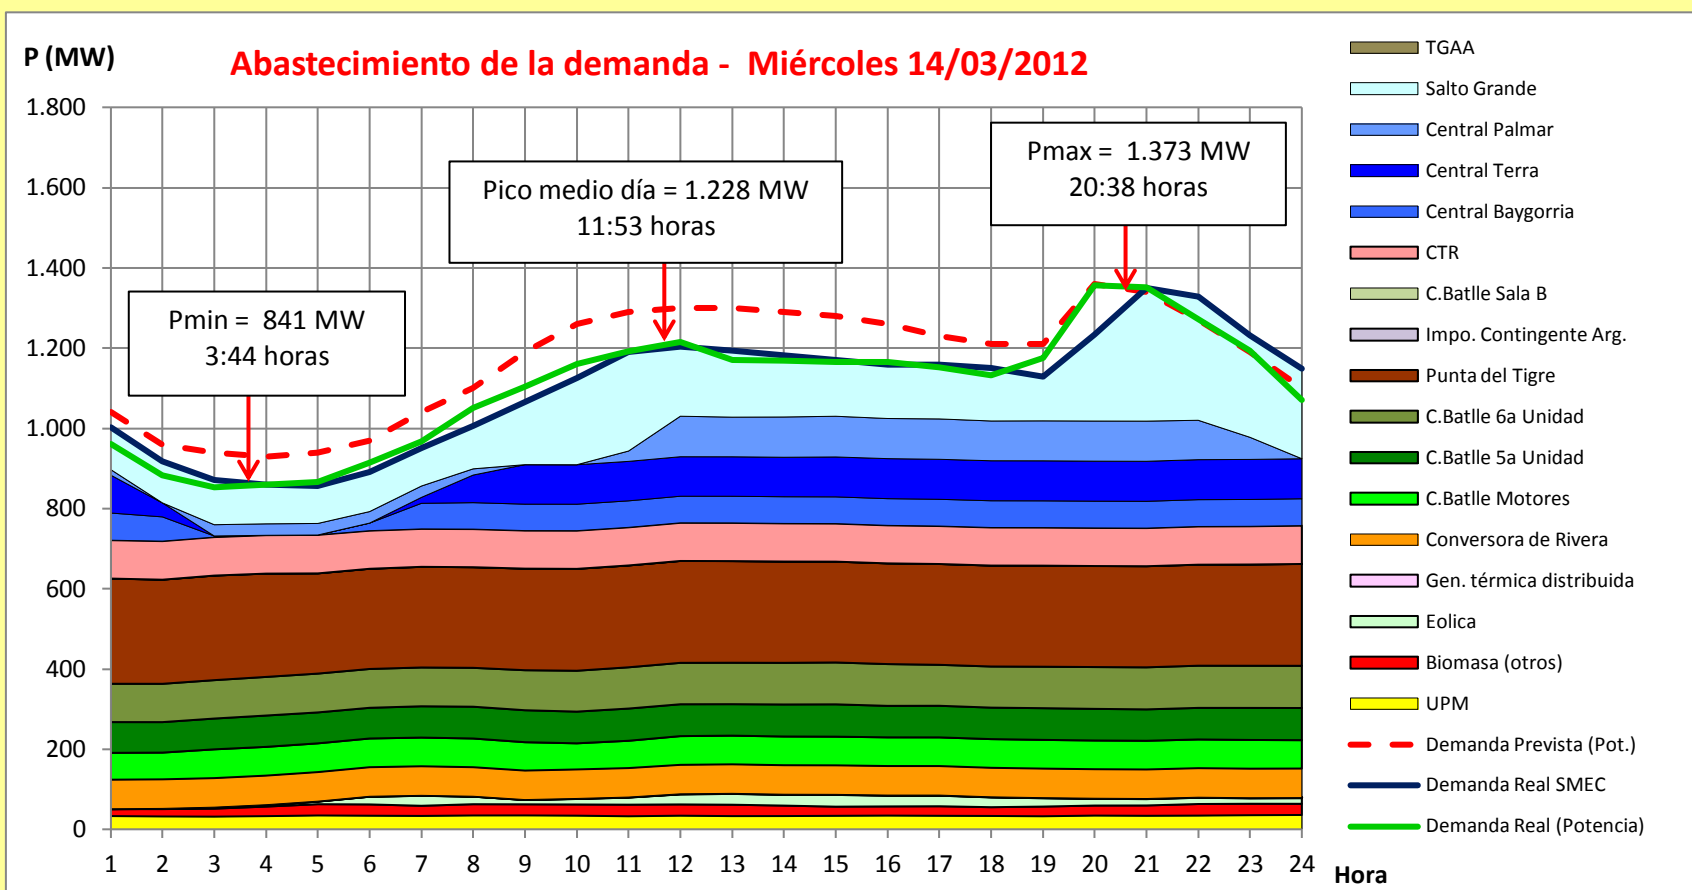

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

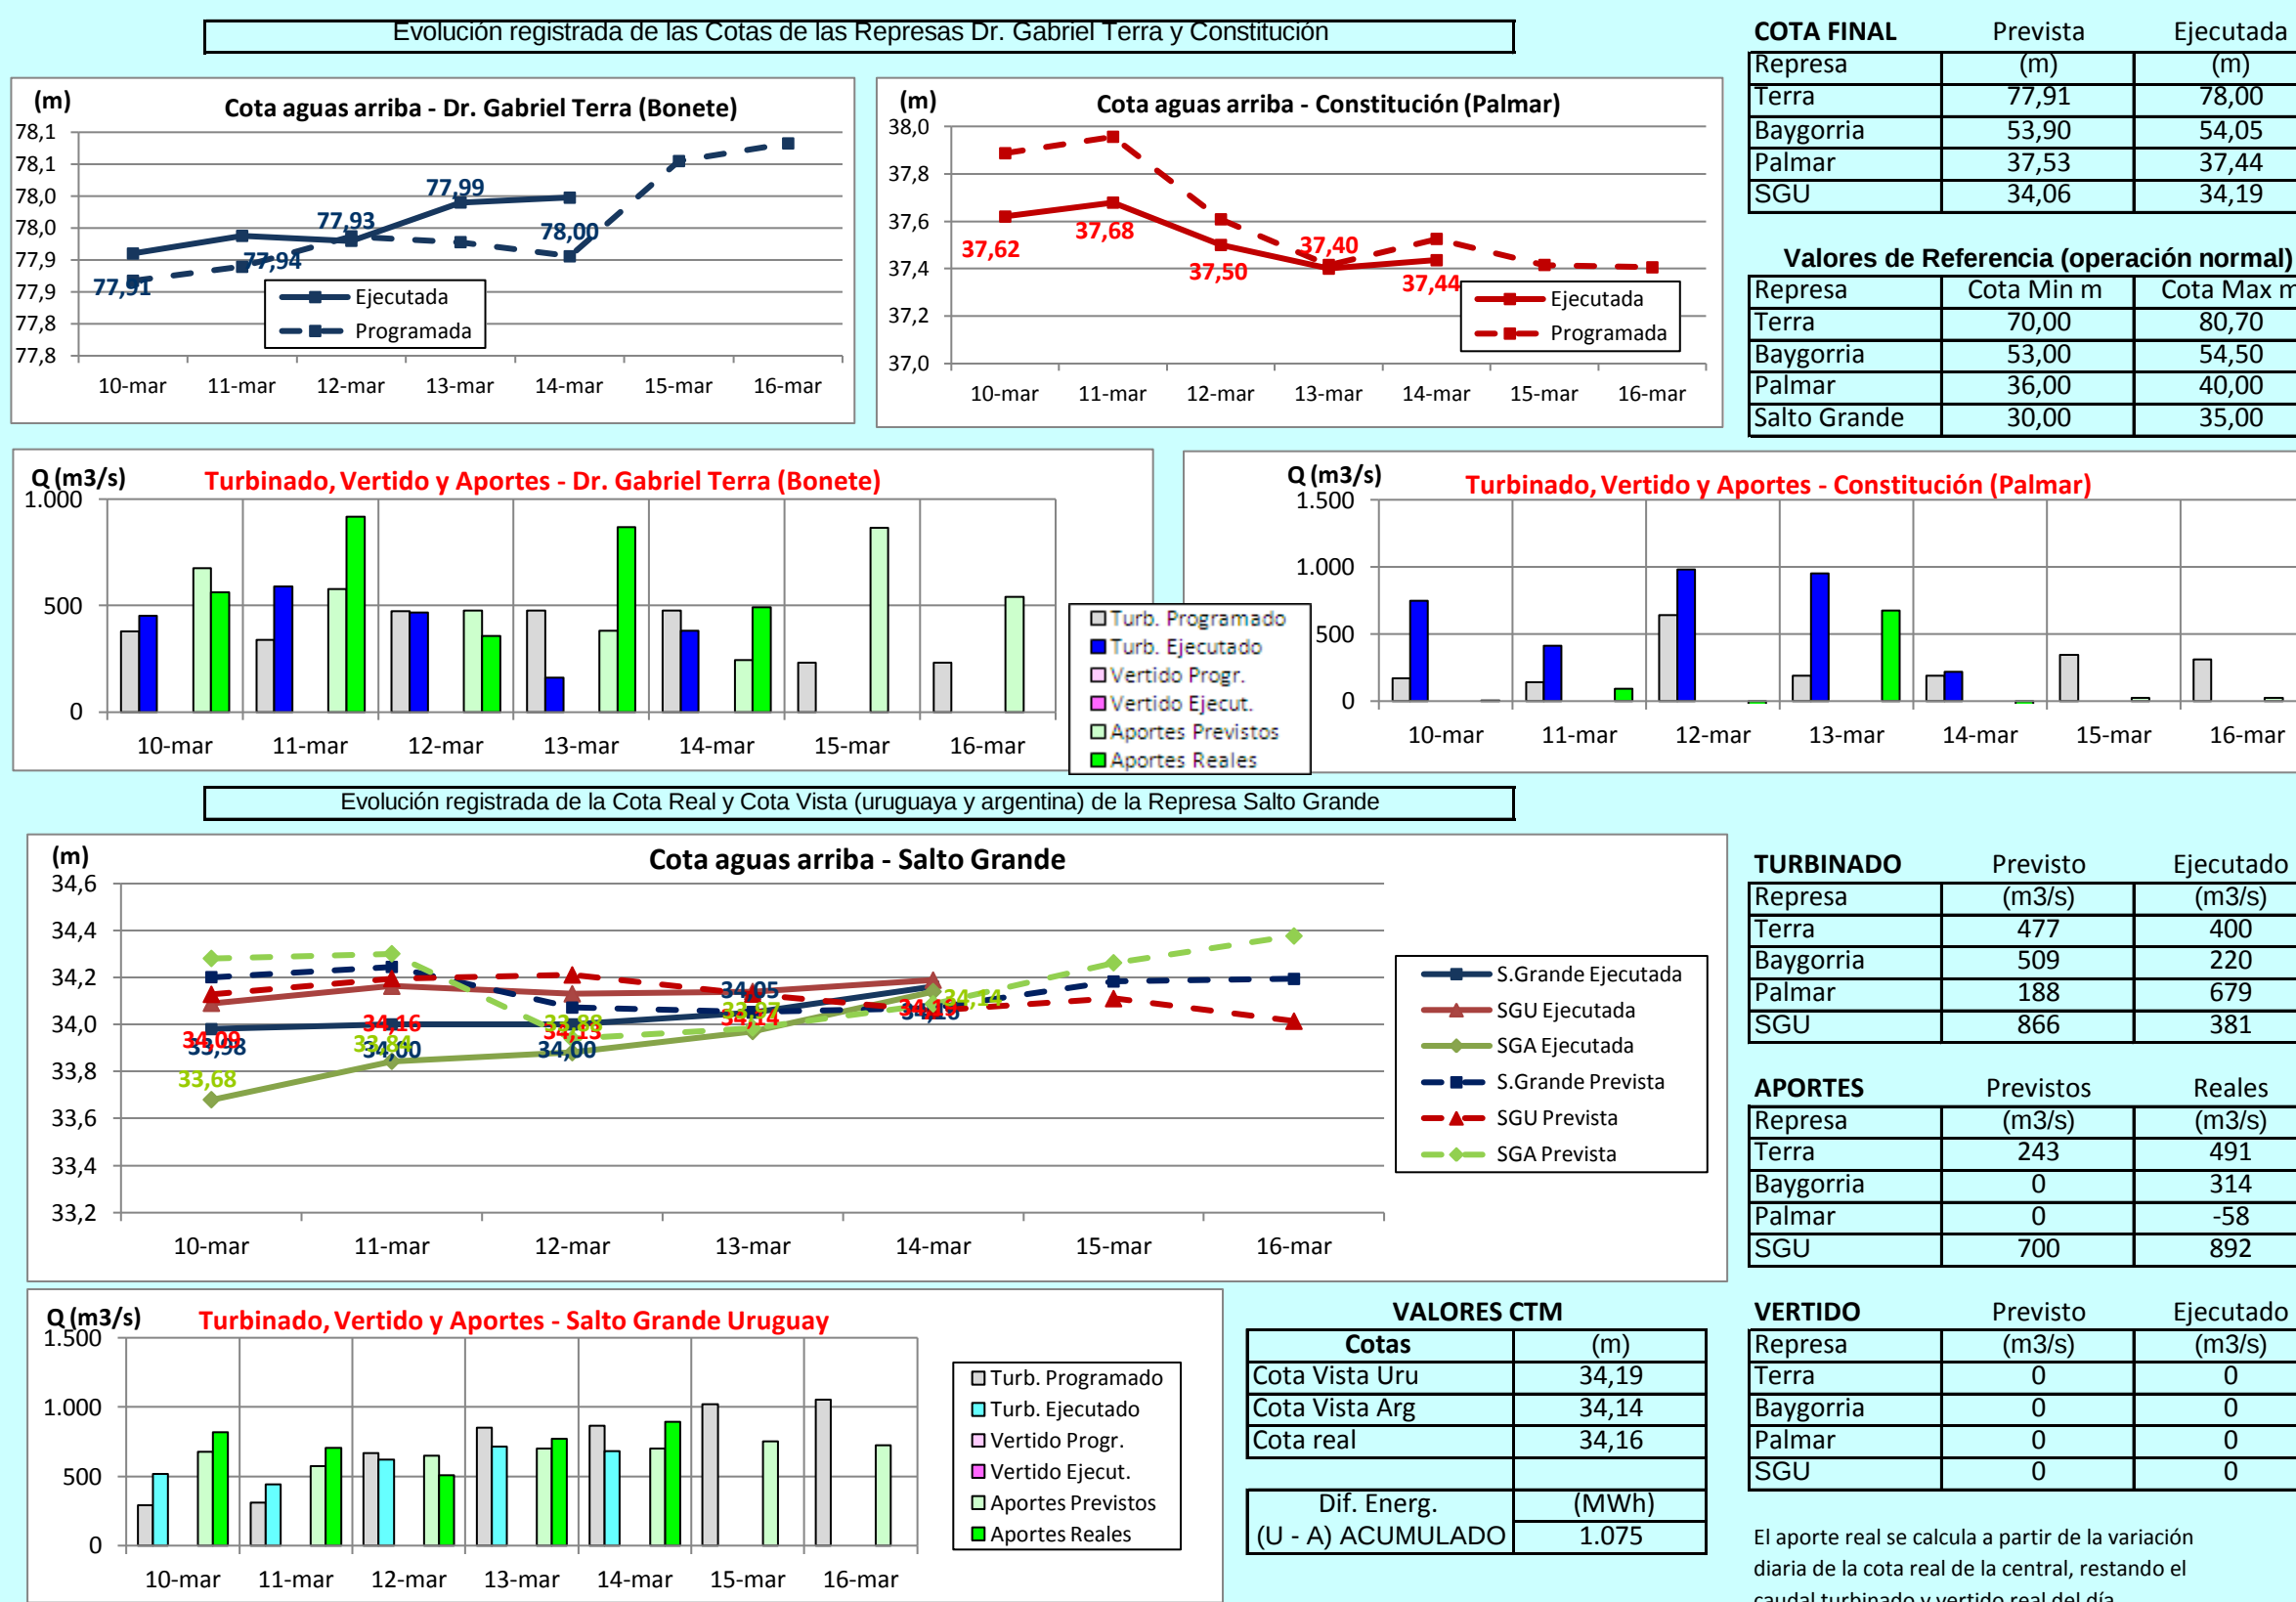

La demanda resultó 1,62 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 16,8 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 59,7 MW medios, de los cuales: 33,9 MW de UPM; 2,8 MW de Weyerhaeuser Productos; 10,5 MW de Galofer; 7,8 MW de Bioener; 4,7 MW de Fenirol.
Se importaron 1737 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generaron aprox. 1,27 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata