








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


jueves 15 de marzo de 2012

La demanda resultó		15-mar
Central Battle		6.031
• Sala B		-4
• 5a		1.888
• 6a		2.513
• Motores		1.634
Central La Tablada		2.174
Central P. del Tigre		6.157
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		825
C. Baygorria		842
C. Palmar		2.277
C. Salto Grande		5.098
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.738
• Rivera		1.738
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.418
TOTAL Generación (MWh)		26.560
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	26.560
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	27.720
Diferencia (MWh)	-1.160
Ejecutada - Programada	-4,18%

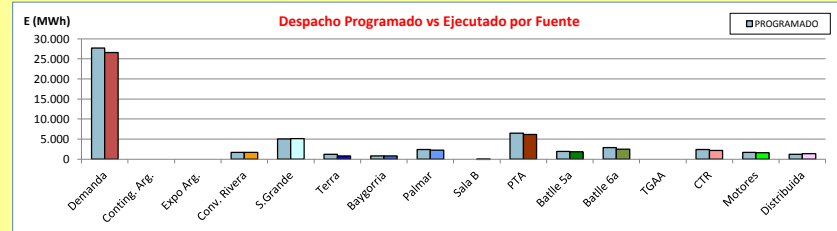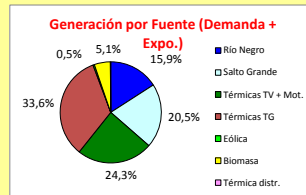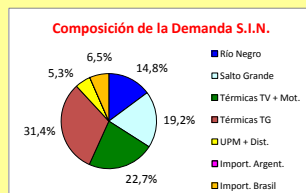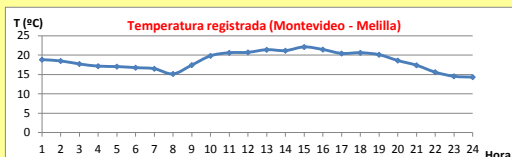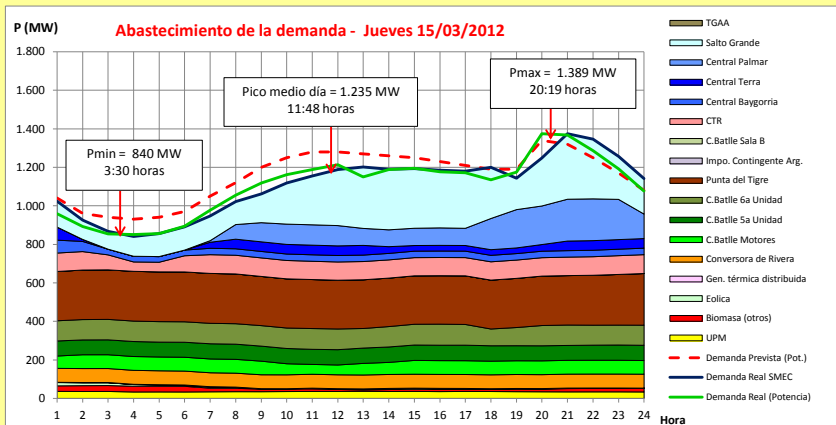

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

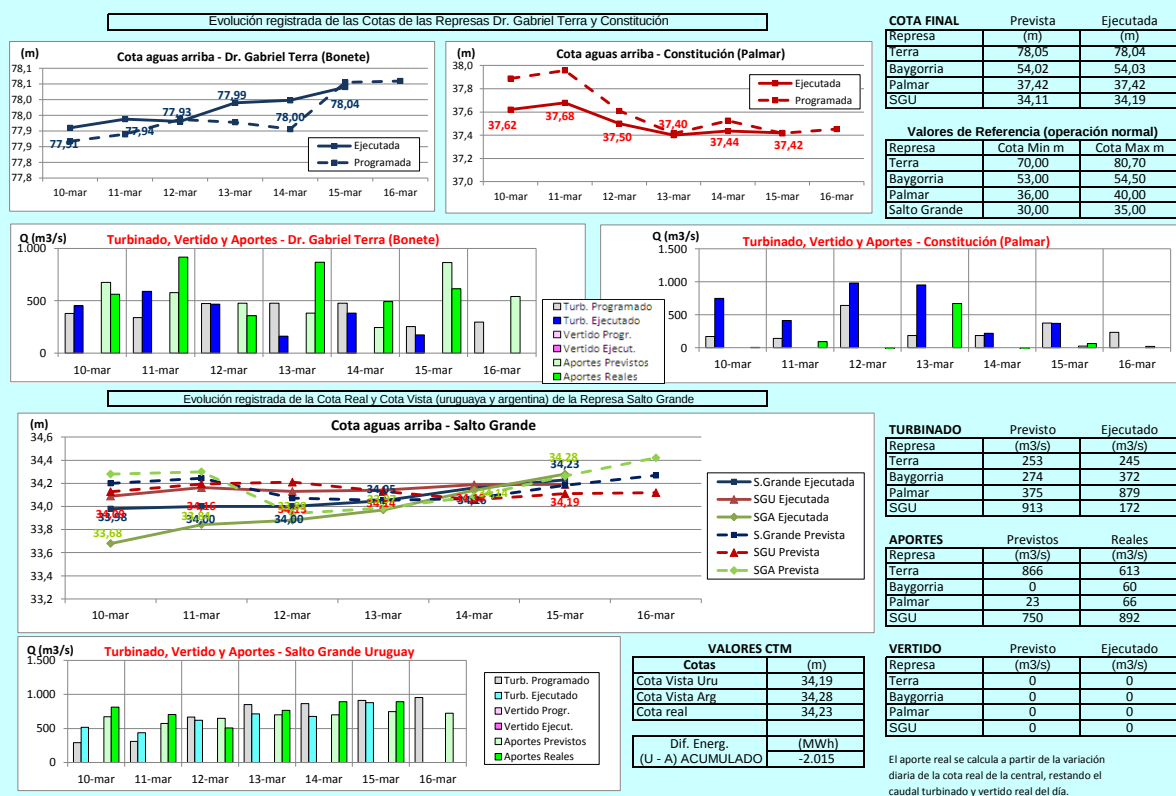

OBSERVACIONES

La demanda resultó 4,18% inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 5 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 53,7 MW medios, de los cuales: 35,4 MW de UPM; 2,4 MW de Weyerhaeuser Productos; 2,8 MW de Galofer; 8,3 MW de Bioener; 4,8 MW de Fenirol.
Se importaron 1738 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generaron aprox. 1,3 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata