








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 16 de marzo de 2012

La demanda resultó		16-mar
Central Battle		5.913
• Sala B		-4
• 5a		1.853
• 6a		2.559
• Motores		1.504
Central La Tablada		2.210
Central P. del Tigre		6.144
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.540
C. Baygorria		1.180
C. Palmar		1.512
C. Salto Grande		4.951
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.736
• Rivera		1.736
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.264
TOTAL Generación (MWh)		26.449
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.449
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		26.470
Diferencia (MWh)		-21
Ejecutada - Programada		-0,08%

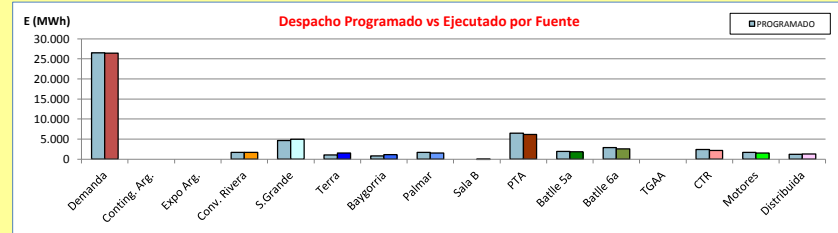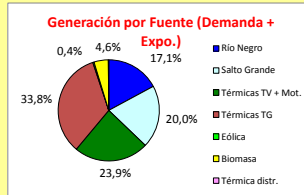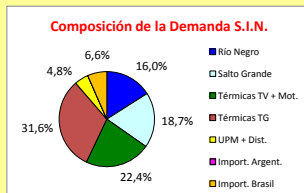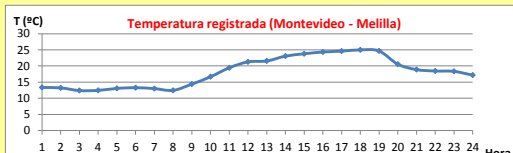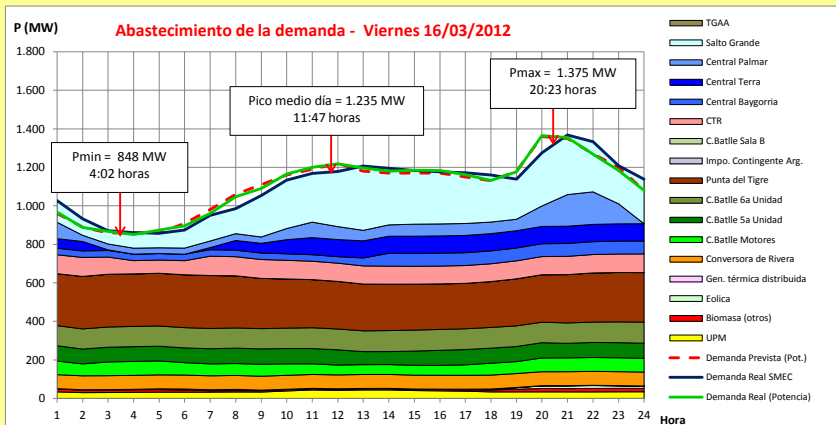

EVOLUCION de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

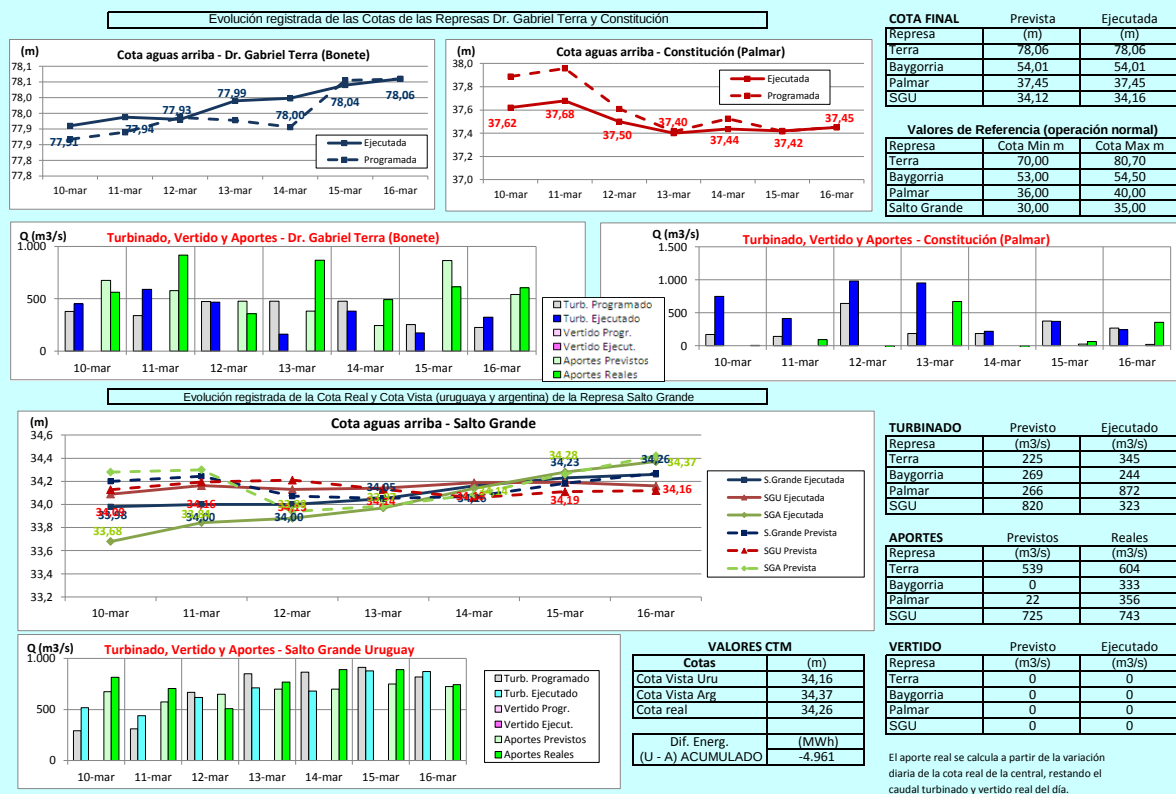

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,08 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 4,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 47,8 MW medios, de los cuales: 36 MW de UPM; 2,3 MW de Weyerhaeuser Productos; 4 MW de Bioener; 5,4 MW de Fenírol.
Se importaron 1736 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generaron aprox. 1,4 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata