








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 19 de marzo de 2012

Generación Térmica (MWh)		19-mar
Central Battle		5.974
• Sala B		-4
• 5a		1.881
• 6a		2.557
• Motores		1.540
Central La Tablada		2.205
Central P. del Tigre		4.553
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.325
C. Baygorria		1.612
C. Palmar		3.646
C. Salto Grande		6.564
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.427
TOTAL Generación (MWh)		28.307
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		-2
• Hidráulica		0
• Térmica		-2
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		28.308
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		27.820
Diferencia (MWh)		488
Ejecutada - Programada		1,76%

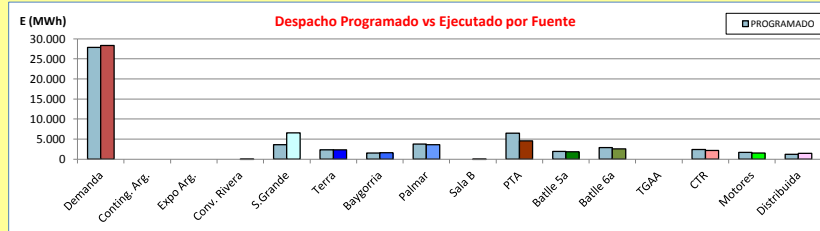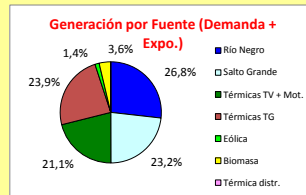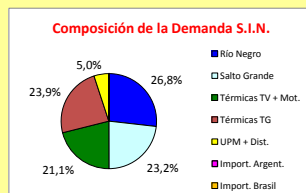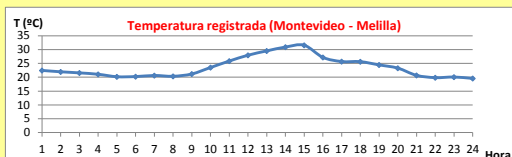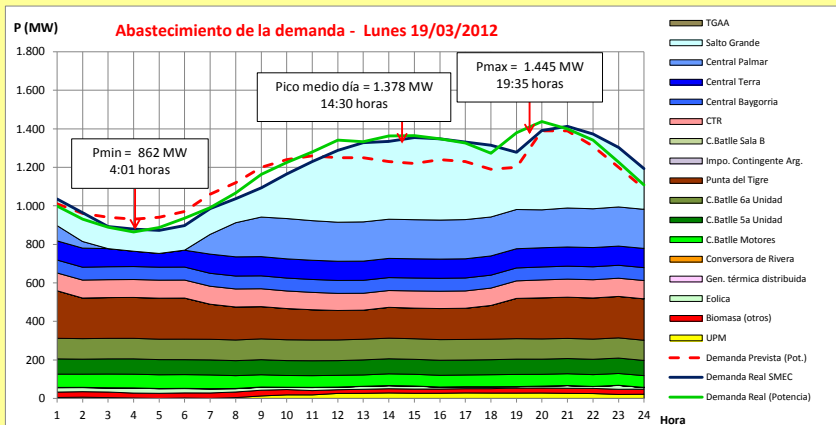

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

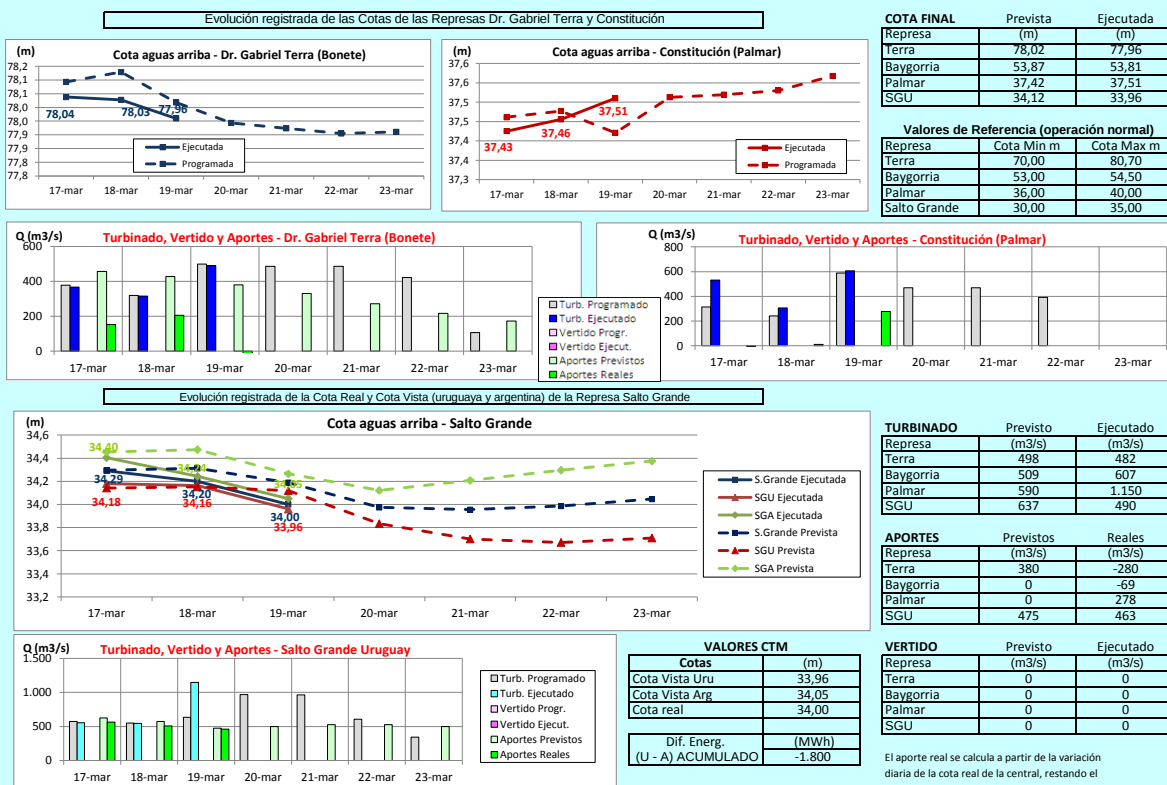

OBSERVACIONES

La demanda resultó 1,76 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 16 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 43,1 MW medios, de los cuales: 17,6 MW de UPM; 1,2 MW de Weyerhaeuser Productos; 10,6 MW de Galofer; 5,2 MW de Feniroi; 8,6 MW de Bioener.
No se contó con importación de energía.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generaron aprox. 0,61 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).
Al momento faltan medidas de San Borja, Las Rosas Maldonado, Turbina de Rivera, Weyerhaeuser, Nuevo Manantial, Liderdat, Zendaleather, Alur, Agroland.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata