








# INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 20 de marzo de 2012

| Generación Térmica (MWh)                              |  | 20-mar   |
|-------------------------------------------------------|--|----------|
| Central Battle                                        |  | 5.850    |
| • Sala B                                              |  | -4       |
| • 5a                                                  |  | 1.828    |
| • 6a                                                  |  | 2.557    |
| • Motores                                             |  | 1.469    |
| Central La Tablada                                    |  | 2.246    |
| Central P. del Tigre                                  |  | 5.270    |
| Central Maldonado                                     |  | 0        |
| Grupos Diesel                                         |  | 0        |
| Generación Hidráulica (MWh)                           |  |          |
| C.G. Terra                                            |  | 2.071    |
| C. Baygorria                                          |  | 1.611    |
| C. Palmar                                             |  | 3.017    |
| C. Salto Grande                                       |  | 6.057    |
| Importación (MWh)                                     |  | Por País |
| Argentina                                             |  | 0        |
| • Contingente                                         |  | 0        |
| Brasil                                                |  | 0        |
| • Rivera                                              |  | 0        |
| • SADI                                                |  | 0        |
| Otros Generadores (MWh)                               |  |          |
| UPM + Gen. Distribuida                                |  | 1.342    |
| TOTAL Generación (MWh)                                |  | 27.465   |
| Exportación (MWh)                                     |  |          |
| Exportación a Arg.                                    |  | 0        |
| • Hidráulica                                          |  | 0        |
| • Térmica                                             |  | 0        |
| Exportación a Brasil                                  |  | 2        |
| DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)                             |  | 27.463   |
| (en bombes de generación, incluye pérdidas en la red) |  |          |
| Demanda Programada (MWh)                              |  | 27.820   |
| Diferencia (MWh)                                      |  | -357     |
| Ejecutada - Programada                                |  | -1,28%   |

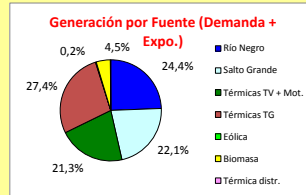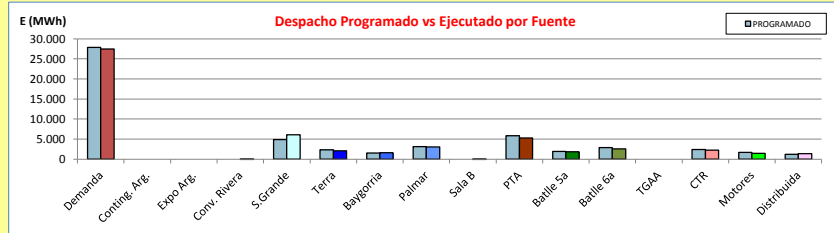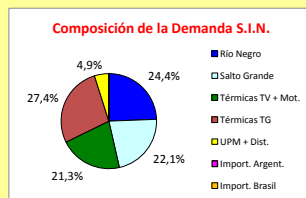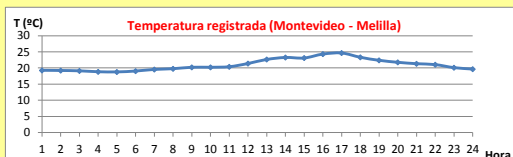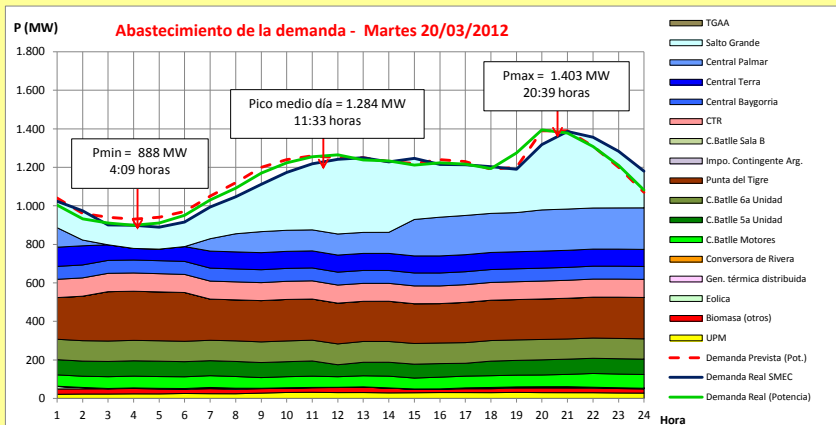

## EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

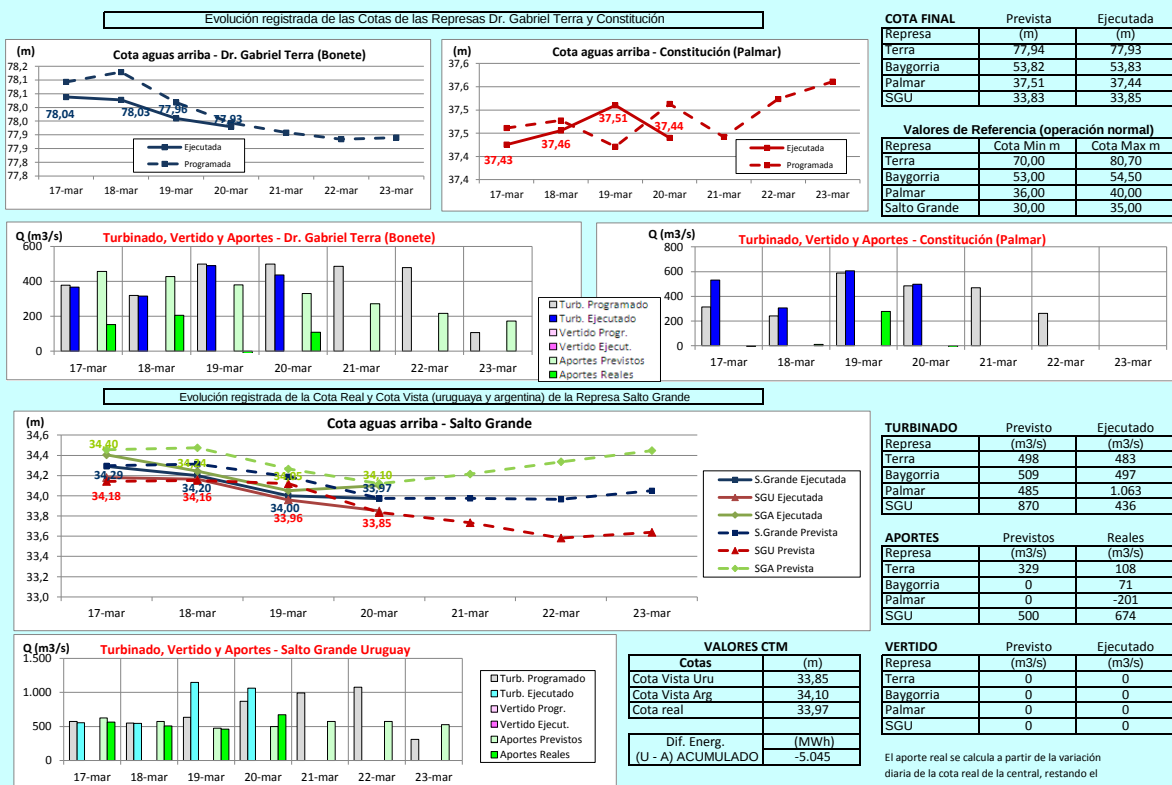

**OBSERVACIONES**

La demanda resultó 1,28 % inferior a la prevista.

Se registró generación eólica, por 3,2 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 52,7 MW medios, de los cuales: 27,9 MW de UPM; 2,3 MW de Weyerhaeuser Productos; 8,3 MW de Galofer; 5,2 MW de Fenioir; 8,4 MW de Bioener; 0,64 MW de Ponlar.

No se contó con importación de energía.

No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Se generaron aprox. 1,33 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata