



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 21 de marzo de 2012






Generación Térmica (MWh)		21-mar
Central Battle		6.159
• Sala B		-4
• 5a		1.885
• 6a		2.578
• Motores		1.700
Central La Tablada		2.237
Central P. del Tigre		4.614
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C. G. Terra		2.295
C. Baygorria		1.607
C. Palmar		3.348
C. Salto Grande		5.466
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.507
TOTAL Generación (MWh)		27.232

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		4


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	27.228
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh) 26.720

Diferencia (MWh)	508
Ejecutada - Programada	1,90%

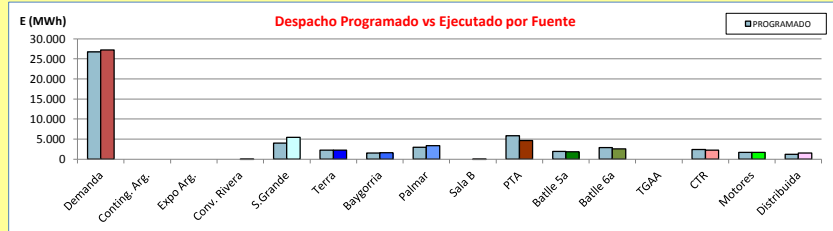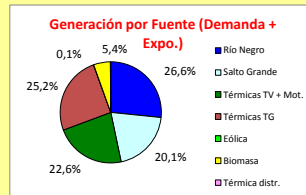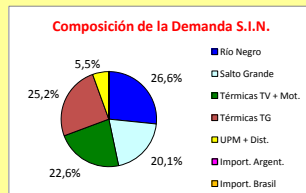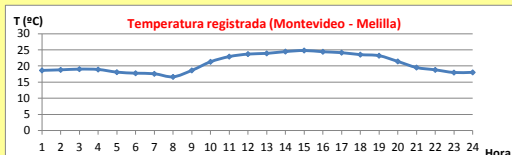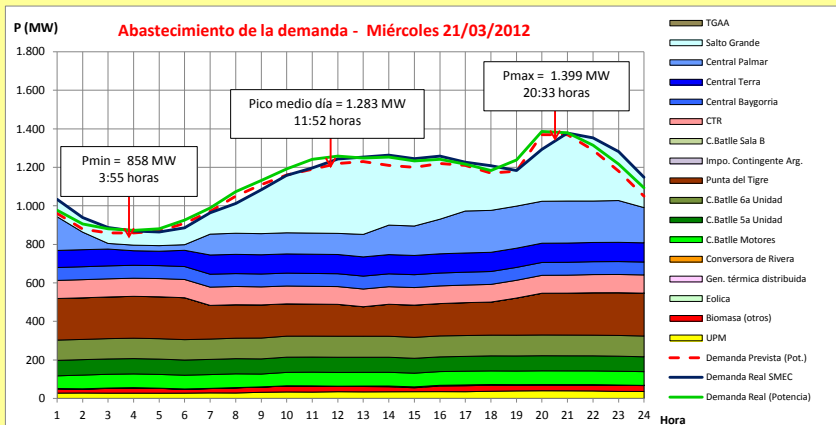

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

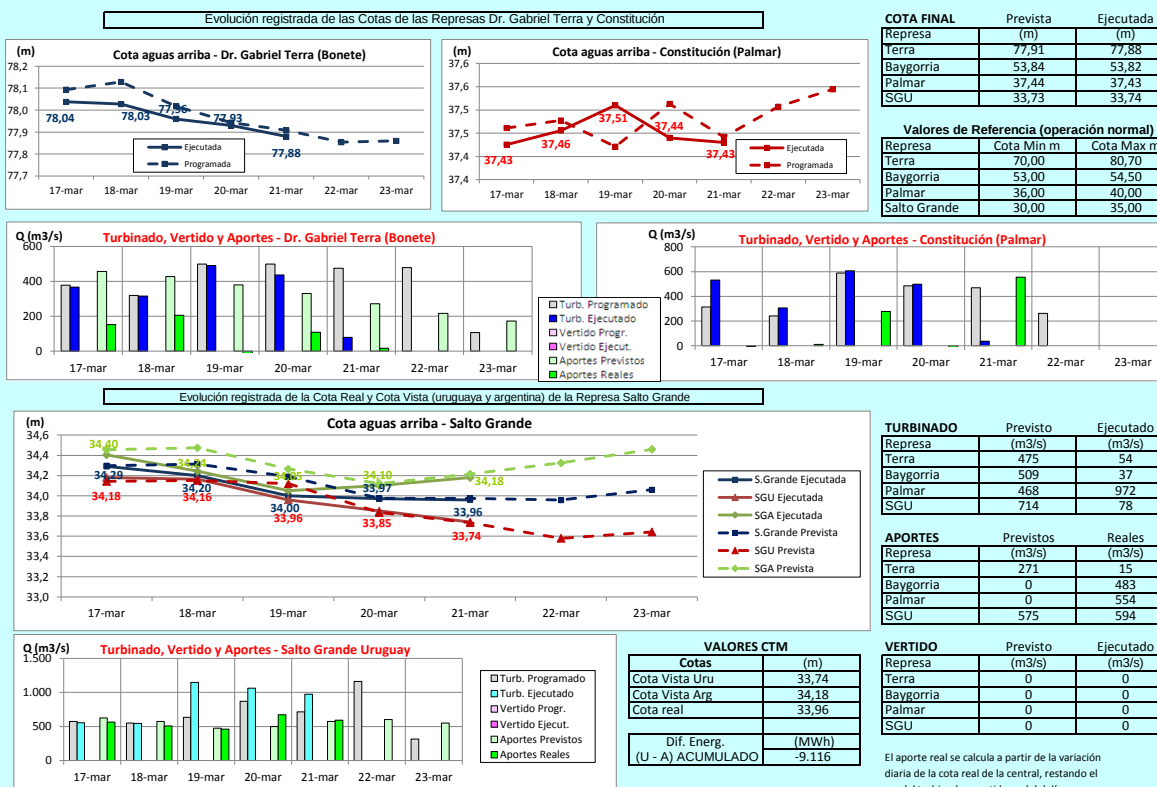

OBSERVACIONES

La demanda resultó 1,28 % inferior a la prevista.
No se registraron valores de importancia en la generación eólica y en la generación con biomasa. se registró valores por aprox. 63,5 MW medios, de los cuales: 33,4 MW de UPM; 2,7 MW de Weyerhaeuser Productos; 8,9 MW de Galofer; 4,5 MW de Fenirol; 7,5 MW de Bioener; 2,3 MW de Ponlar.
No se contó con importación de energía.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generaron aprox. 1,31 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata