








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 22 de marzo de 2012

Generación Térmica (MWh)		22-mar
Central Battle		5.210
• Sala B		-4
• 5a		1.814
• 6a		1.691
• Motores		1.708
Central La Tablada		2.290
Central P. del Tigre		4.528
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C. G. Terra		2.264
C. Baygorria		1.604
C. Palmar		2.018
C. Salto Grande		6.150
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		2.298
TOTAL Generación (MWh)		26.361
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.361
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		27.040
Diferencia (MWh)		-679
Ejecutada - Programada		-2,51%

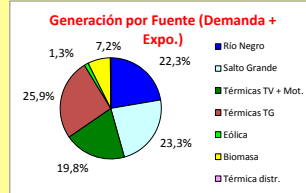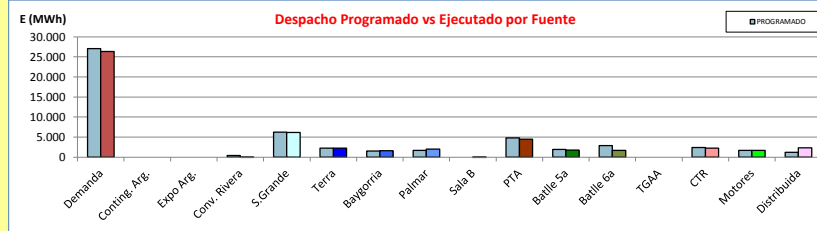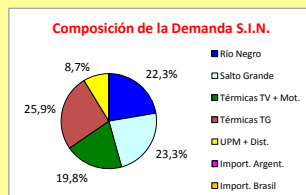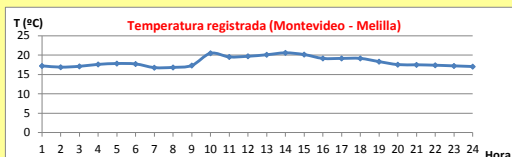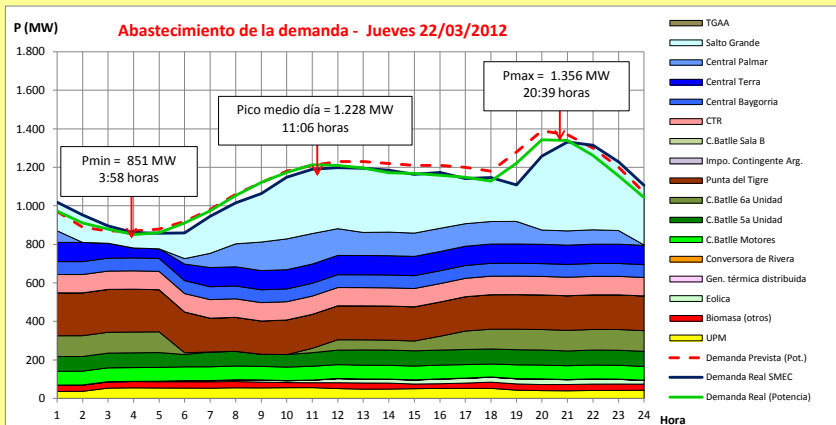

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

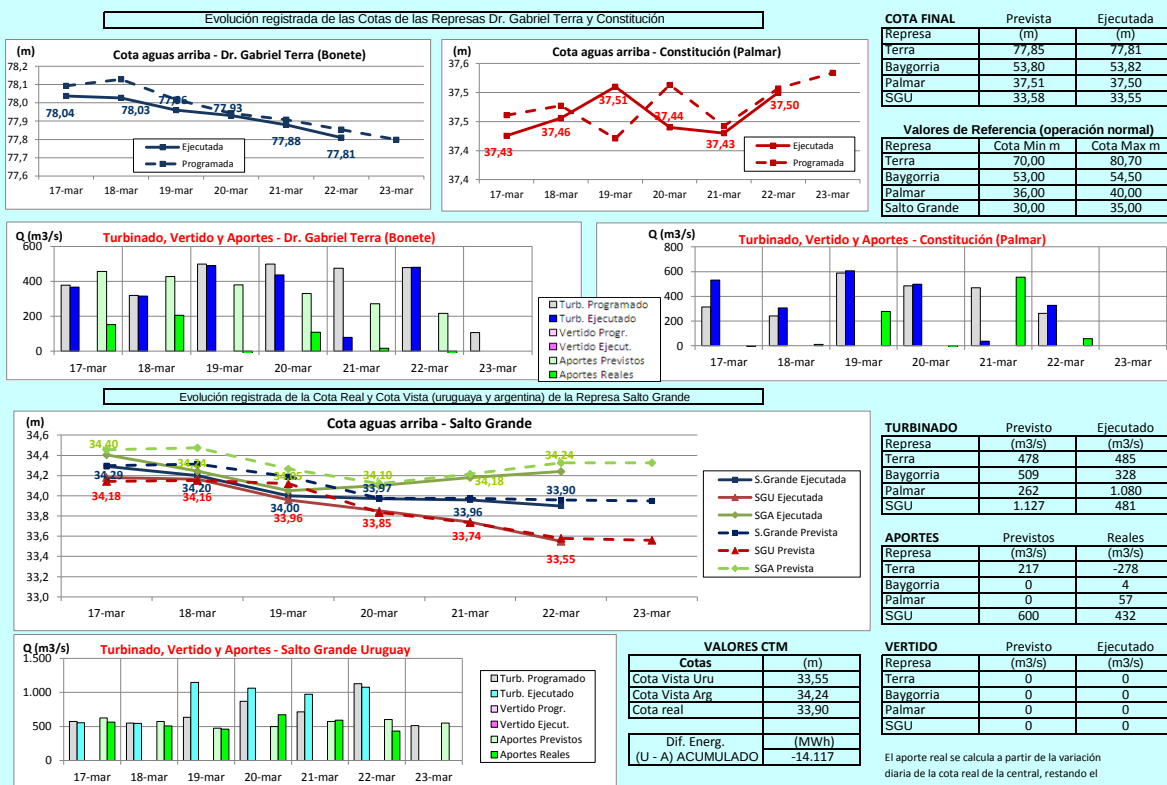

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,51 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 15 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 81,7 MW medios, de los cuales: 48,9 MW de UPM; 2,5 MW de Weyerhaeuser Productos; 9,9 MW de Galofer; 4,1 MW de Fenioil; 10 MW de Bioener; 1,8 MW de Ponlar.
No se contó con importación de energía.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generaron aprox. 1,34 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata