








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 28 de marzo de 2012

Generación Térmica (MWh)		28-mar
Central Battle		5.646
• Sala B		-4
• 5a		1.795
• 6a		2.242
• Motores		1.614
Central La Tablada		1.219
Central P. del Tigre		3.785
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		397
C. Baygorria		278
C. Palmar		0
C. Salto Grande		1.849
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		10.377
• Rivera		1.735
• SADI		8.642
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		2.338
TOTAL Generación (MWh)		25.889
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		25.889
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		25.620
Diferencia (MWh)		269
Ejecutada - Programada		1,05%

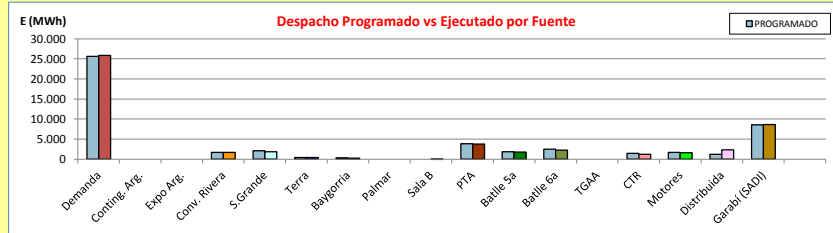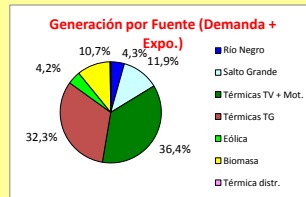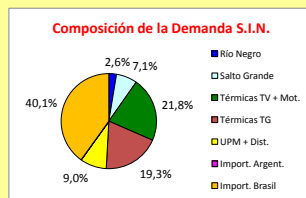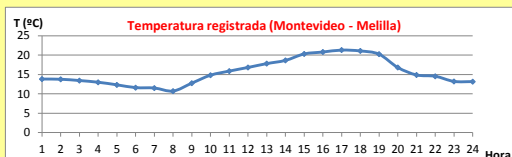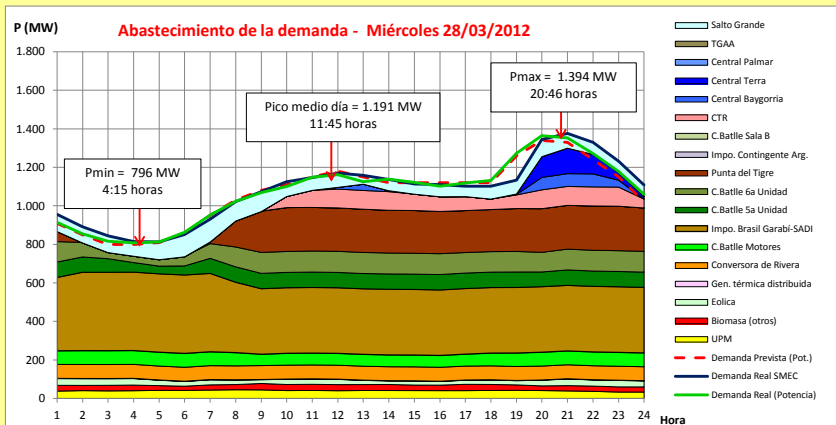

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

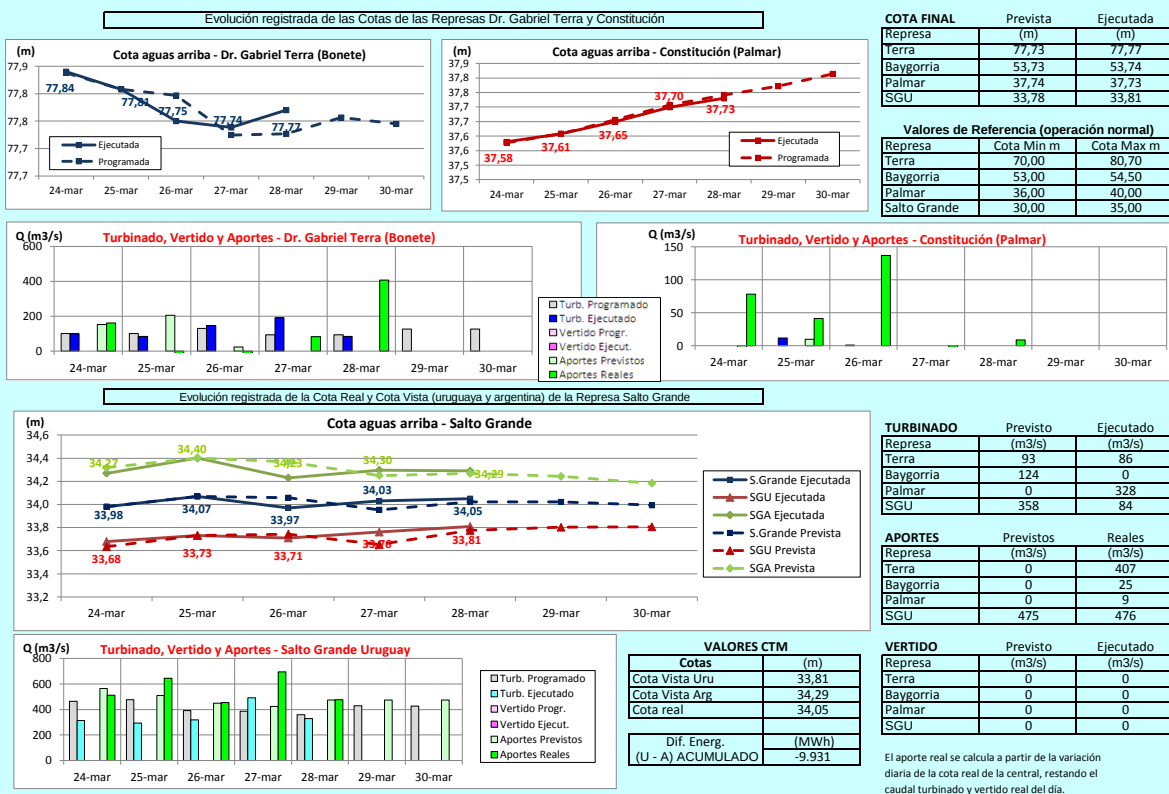

OBSERVACIONES

La demanda resultó 1,05 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 27,1 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 69,4 MW medios, de los cuales: 40,5 MW de UPM; 3 MW de Weyerhaeuser Productos; 9 MW de Galofer; 3,7 MW de Fenilol; 6,4 MW de Bioener; 4,7 MW de Liderdat; 2,2 MW de Ponlar.
Se importaron 10377 MWh de Brasil: 8642 MWh por la interconexión con Argentina desde Garabí, y 1735 MWh por la conversora de Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generaron aprox. 1,3 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata