








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 30 de marzo de 2012

Generación Térmica (MWh)		30-mar
Central Battle		5.812
• Sala B		-4
• 5a		1.871
• 6a		2.495
• Motores		1.450
Central La Tablada		1.522
Central P. del Tigre		3.831
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.056
C. Baygorria		1.025
C. Palmar		2.721
C. Salto Grande		2.289
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		5.307
• Rivera		1.734
• SADI		3.573
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.736
TOTAL Generación (MWh)		26.298
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.298
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		26.000
Diferencia (MWh)		298
Ejecutada - Programada		1,15%

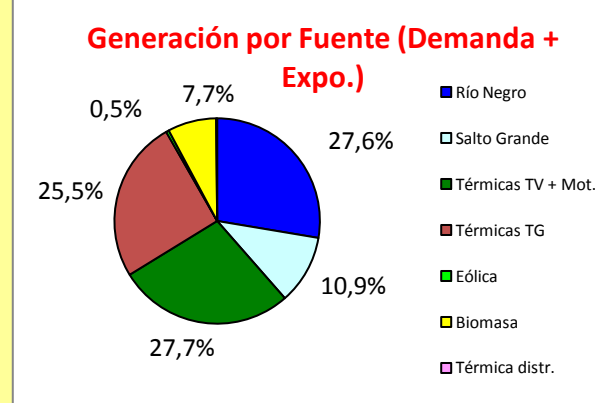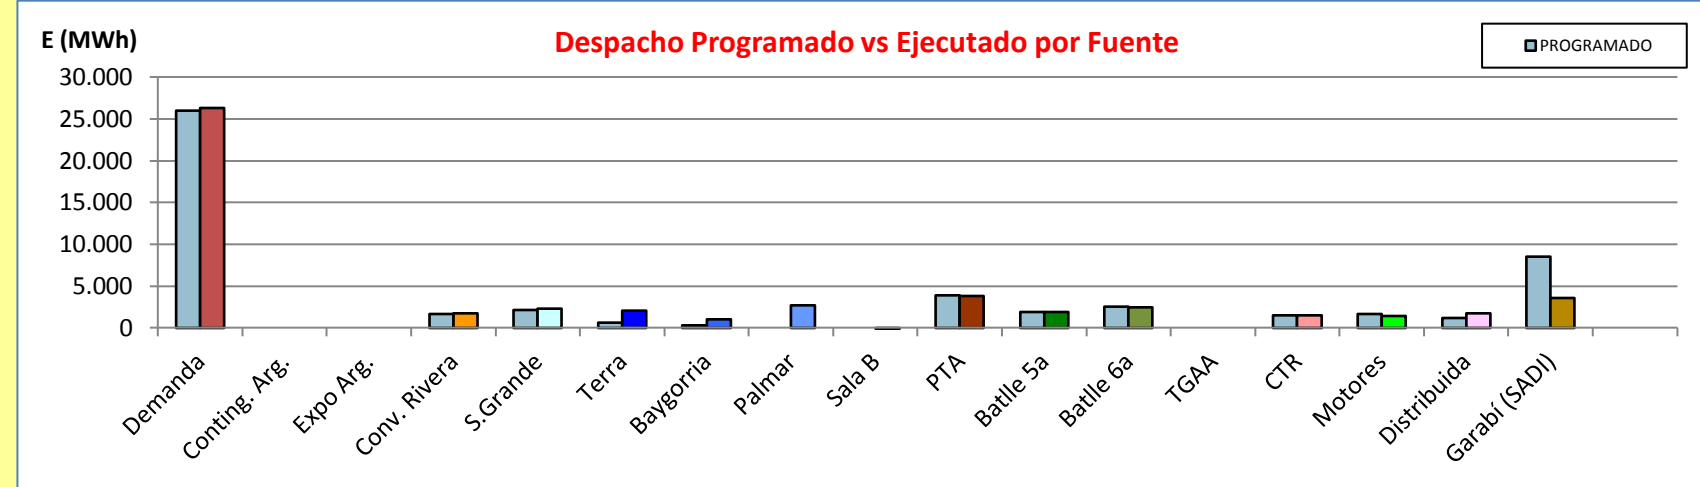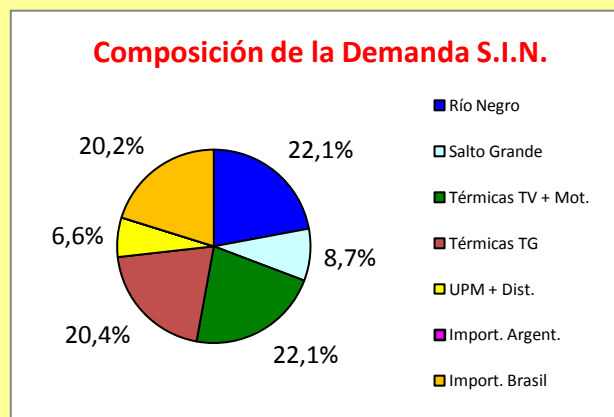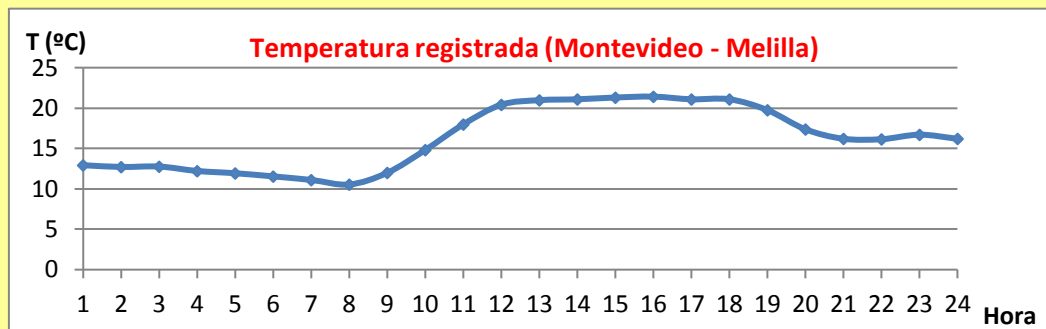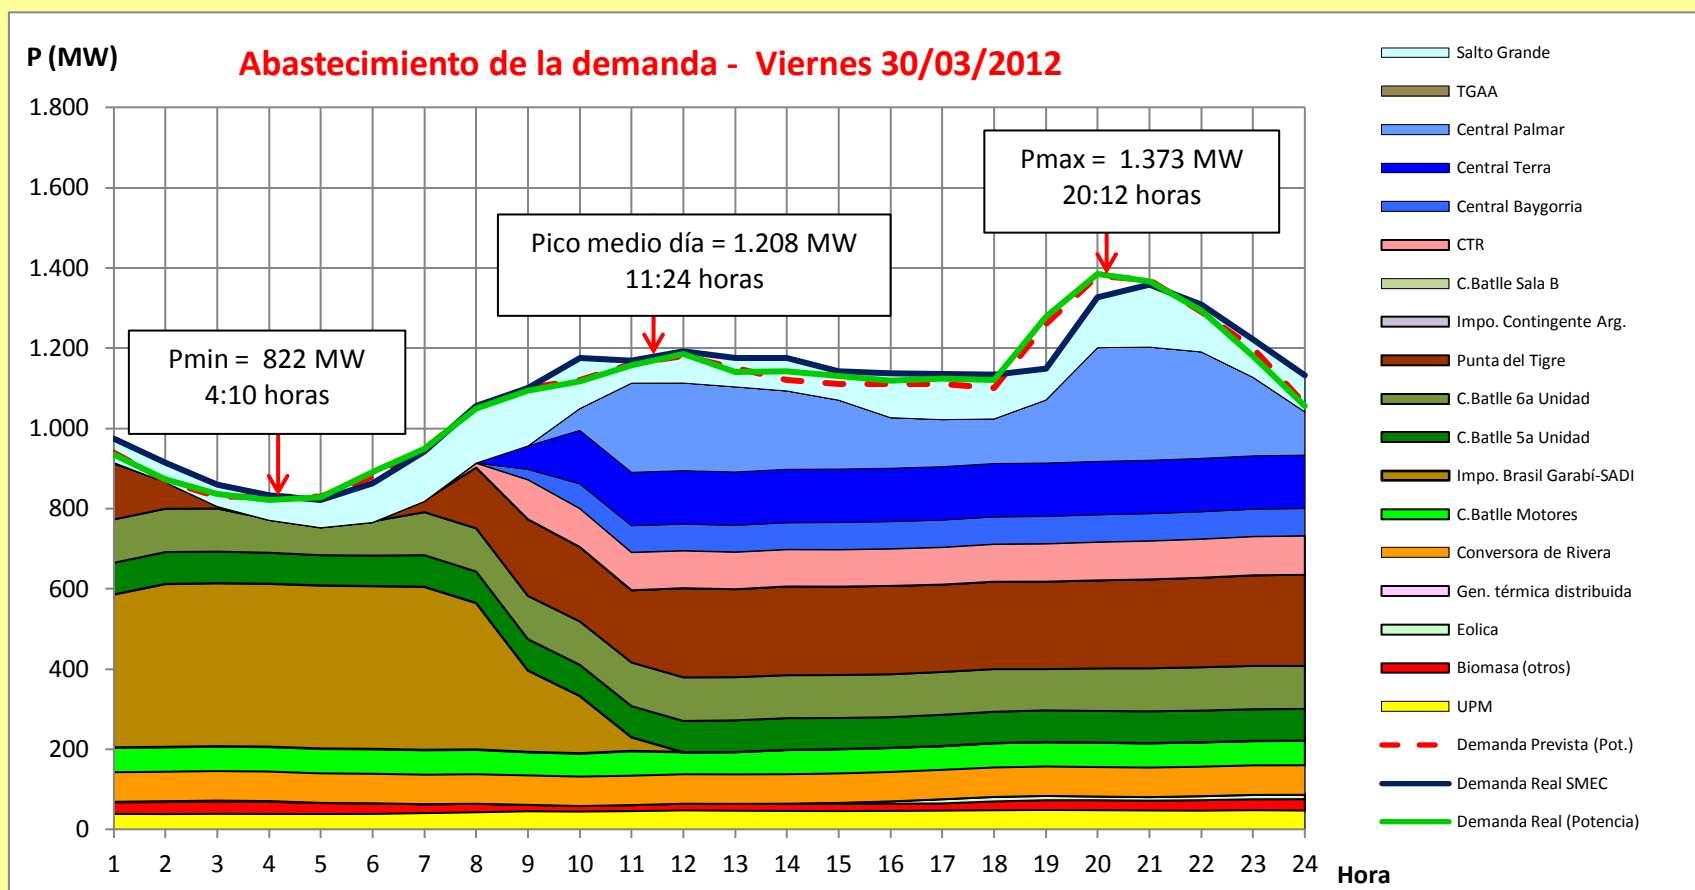

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

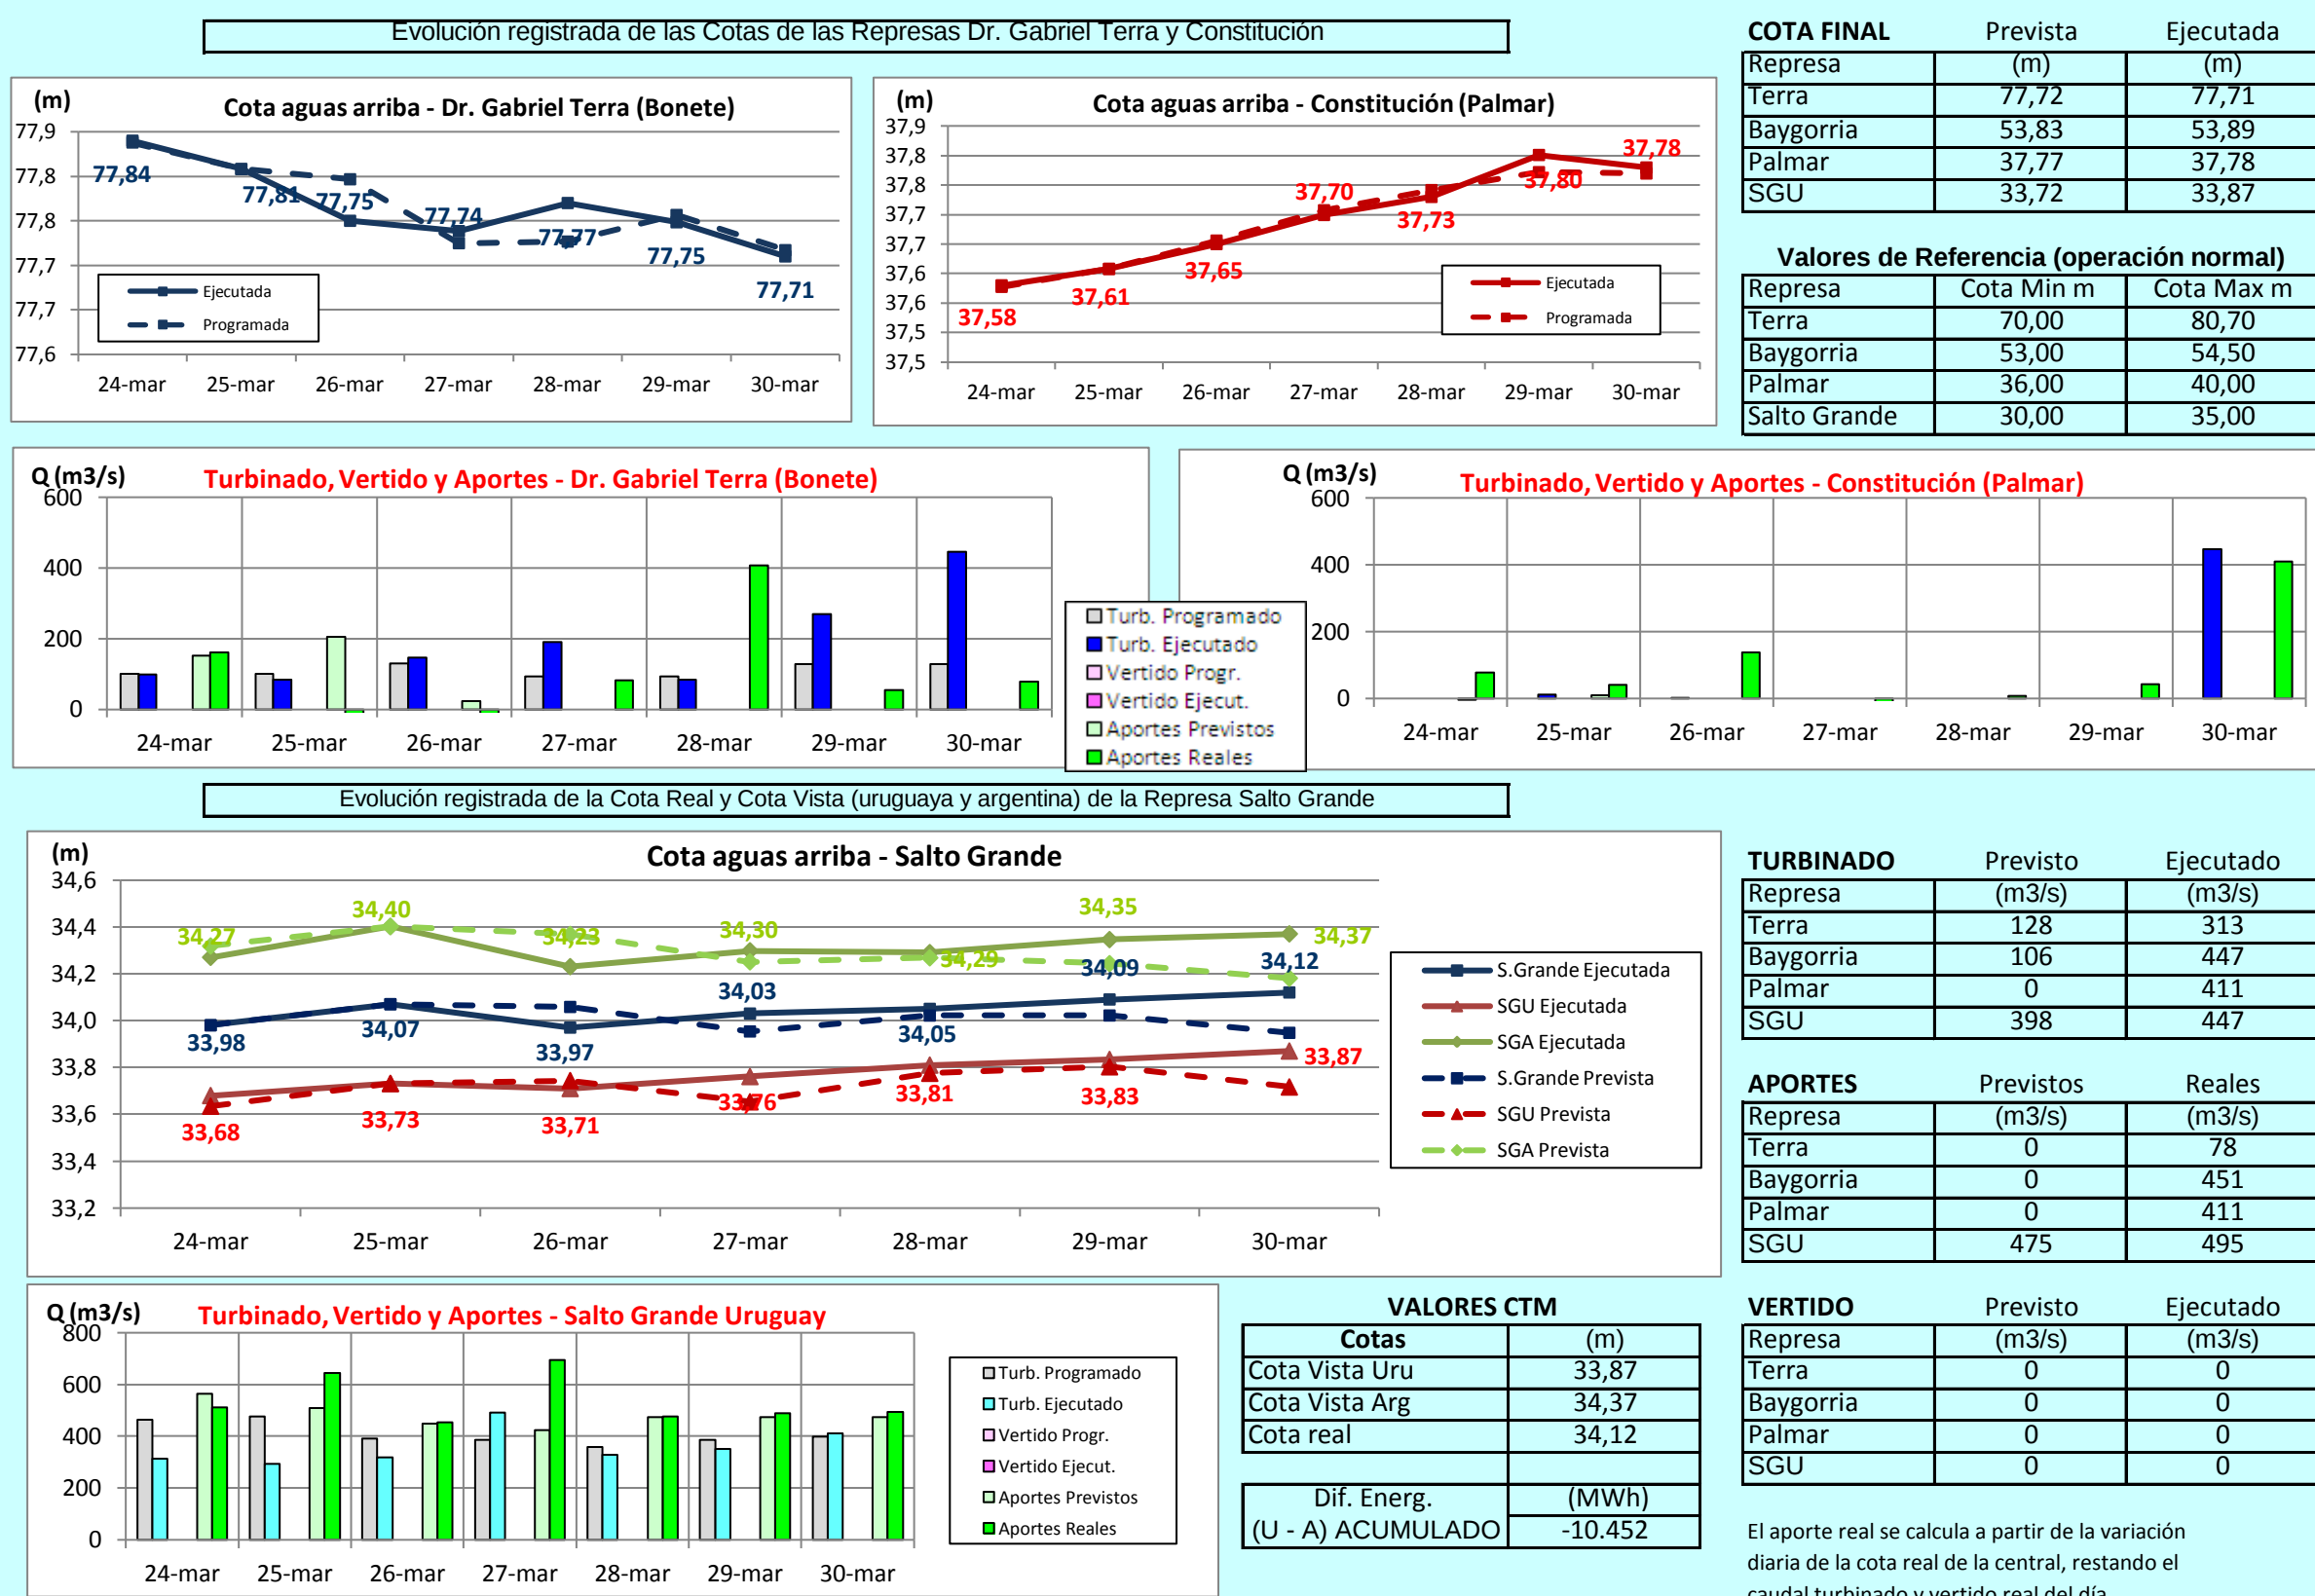

La demanda resultó 1,15 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 4,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 67,4 MW medios, de los cuales: 44,3 MW de UPM; 2,7 MW de Weyerhaeuser Productos; 8 MW de Galofer; 4,7 MW de Fenirol; 5,7 MW de Bioener; 2 MW de Ponlar.
Se importaron 5307 MWh de Brasil: 3572 MWh por la interconexión con Argentina desde Garabí, y 1734 MWh por la conversora de Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generaron aprox. 1,34 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata