








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 8 de abril de 2012

Generación Térmica (MWh)		08-abr
Central Battle		6.445
• Sala B		1.075
• 5a		1.768
• 6a		2.142
• Motores		1.459
Central La Tablada		2.285
Central P. del Tigre		4.199
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.451
C. Baygorria		1.300
C. Palmar		2.045
C. Salto Grande		2.283
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-6
• Rivera		-6
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.484
TOTAL Generación (MWh)		21.487
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		21.487
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		21.360
Diferencia (MWh)		127
Ejecutada - Programada		0,59%

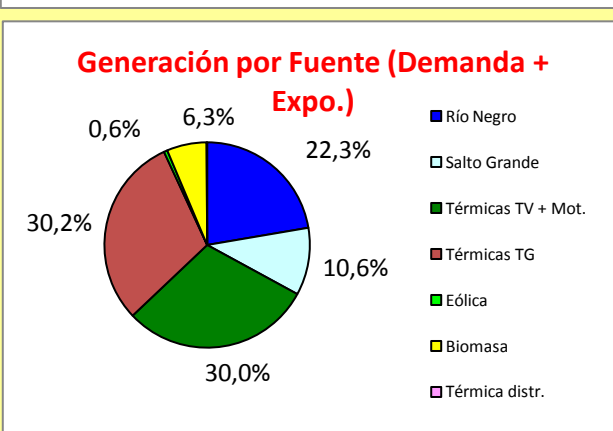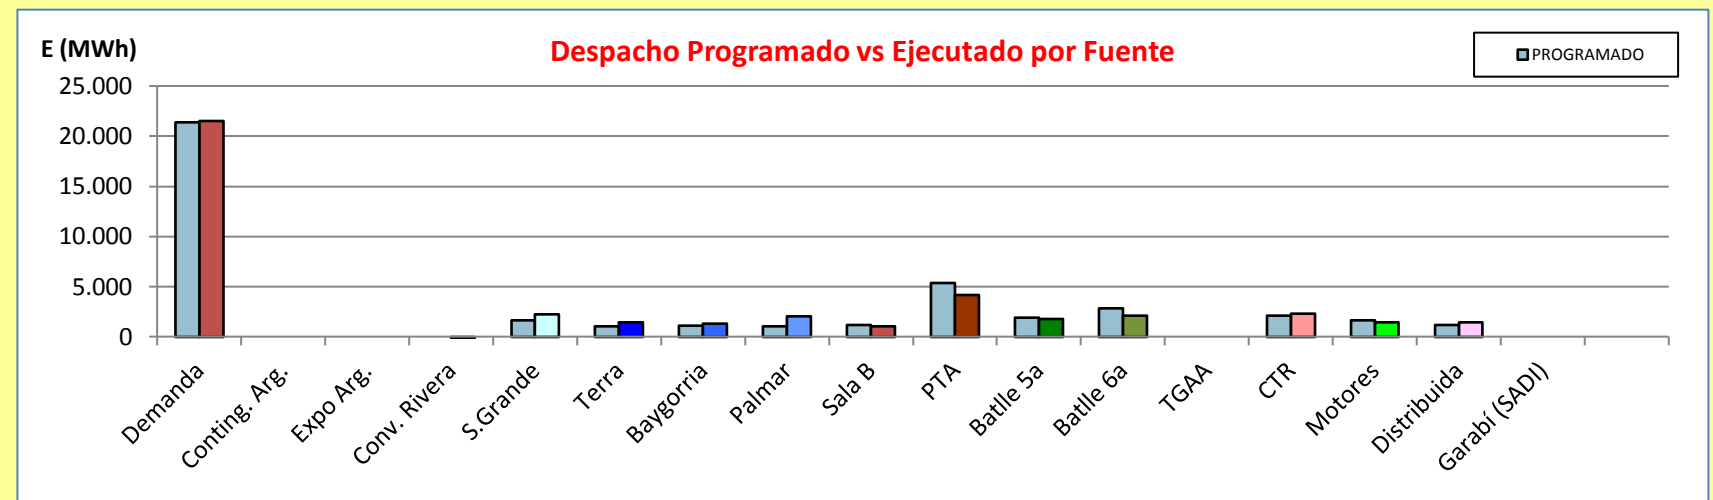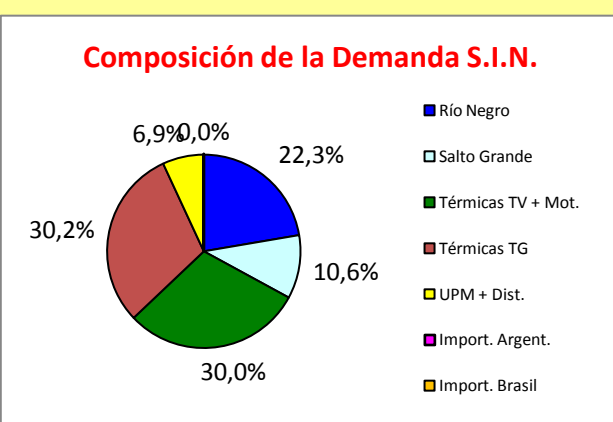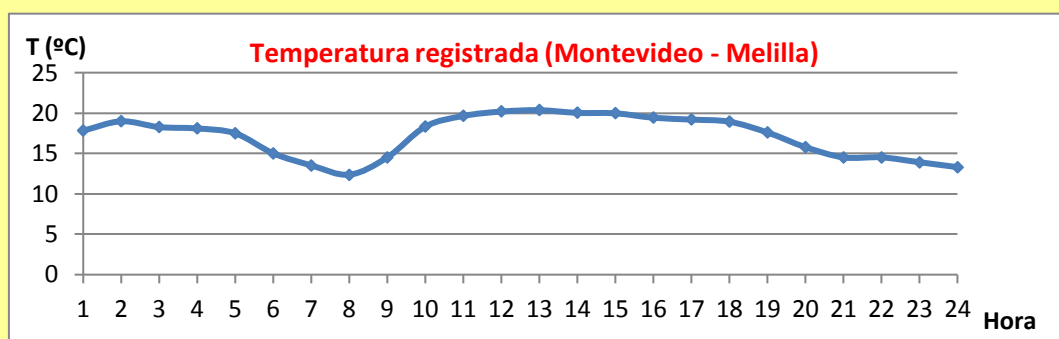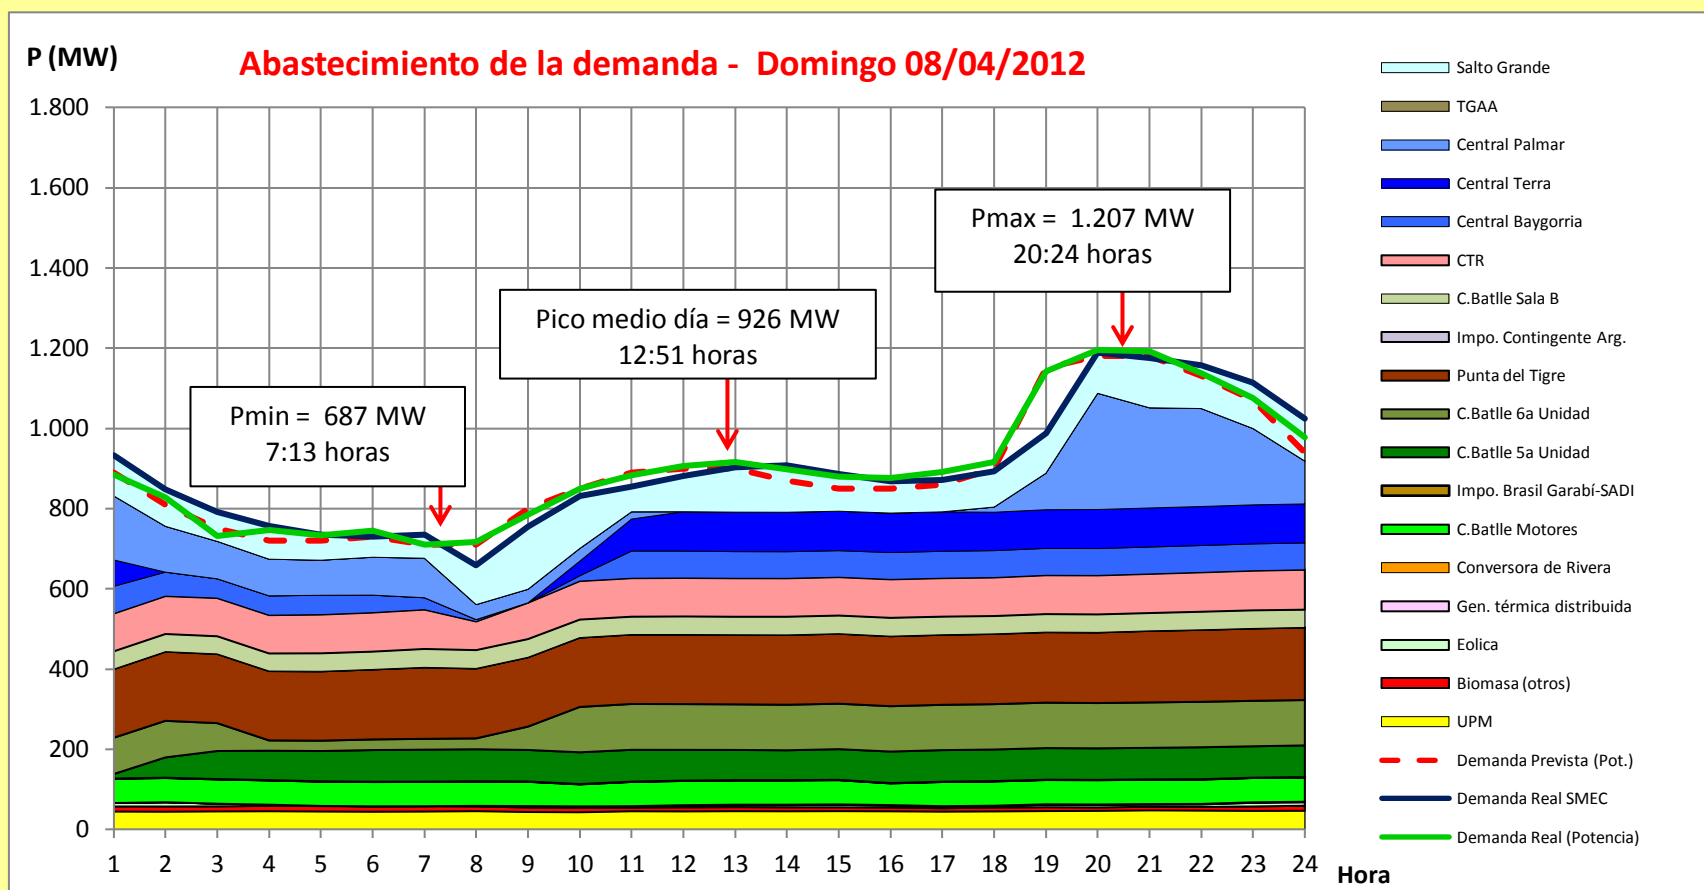

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

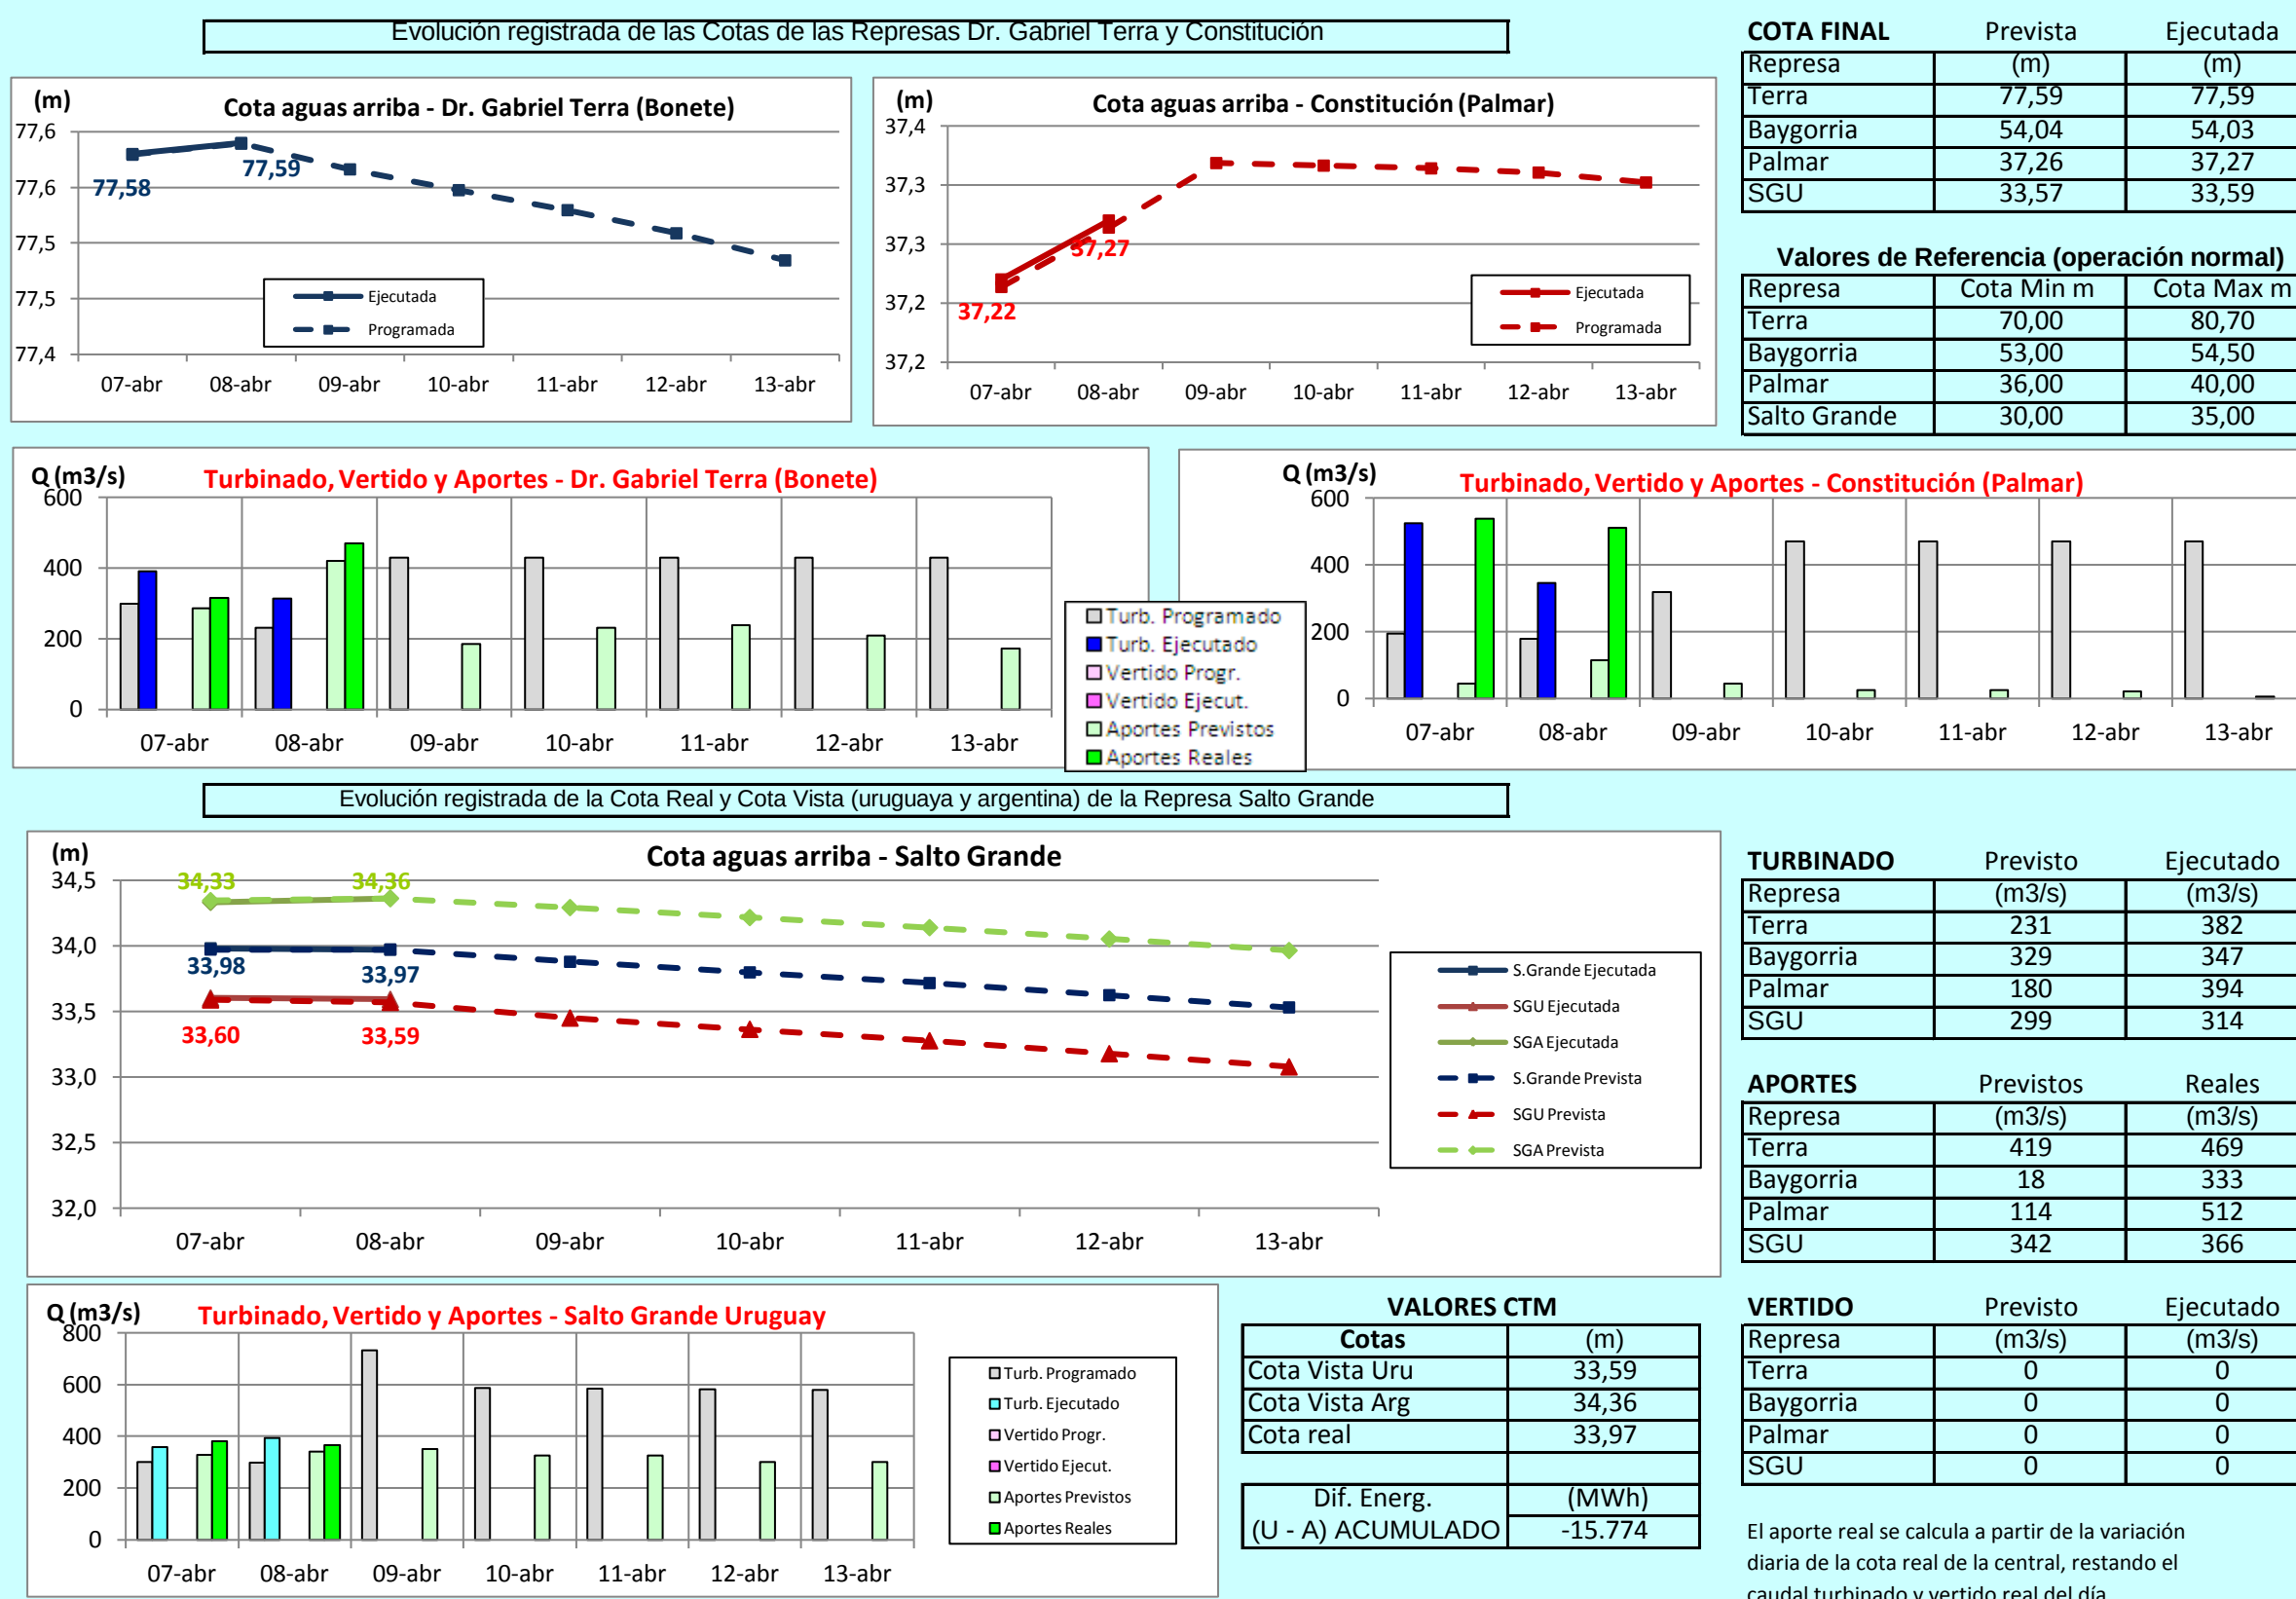

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,59 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 5,2 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 58,0 MW medios, de los cuales:
45,1 MW de UPM; 0,3 MW de Weyerhaeuser Productos; 7,9 MW de Galofer; 4,5 MW de Fenirol; 0,2 MW de Bioener;
No hubo importación de energía
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generaron aprox. 0,75 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata