

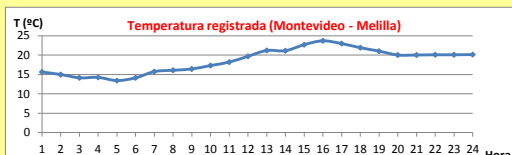




Generación Térmica (MWh)	10-abr
Central Batlle	5.159
• Sala B	1.065
• 5a	28
• 6a	2.615
• Motores	1.452
Central La Tablada	2.301
Central P. del Tigre	4.808
Central Maldonado	0
Grupos Diesel	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	2.087
C. Baygorria	1.619
C. Palmar	2.986
C. Salto Grande	5.052
Importación (MWh)	Por País
Argentina	0
• Contingente	0
Brasil	-5
• Rivera	-5
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	2.060
TOTAL Generación (MWh)	26.069
Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
• Hidráulica	0
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0
DEMANDA NETA S.A. (MWh)	26.069
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	26.220
Diferencia (MWh)	-151
Ejecutada - Programada	-0,57%

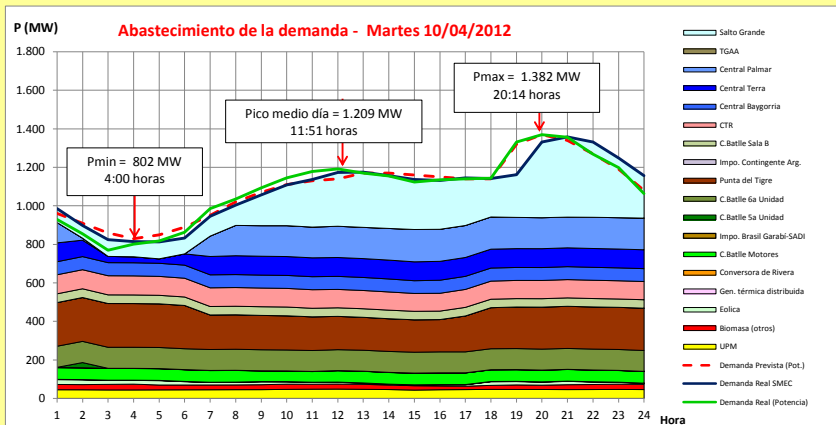


Composición de la Demanda S.I.N.



Generación por Fuente (Demanda)

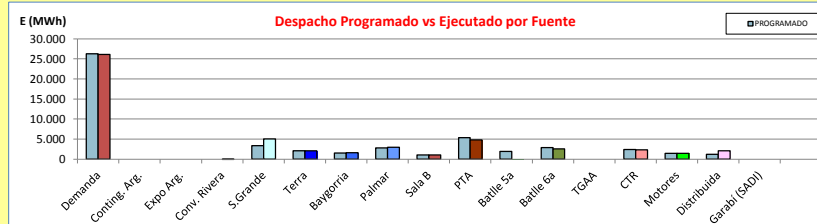



EVOLUCION de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

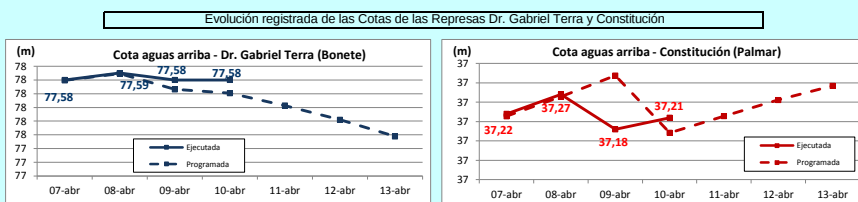


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,57	77,58
Baygorria	54,03	54,01
Palmar	37,32	37,18
SGU	33,45	33,61

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00

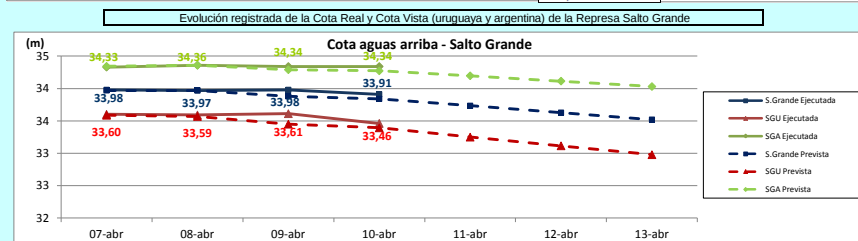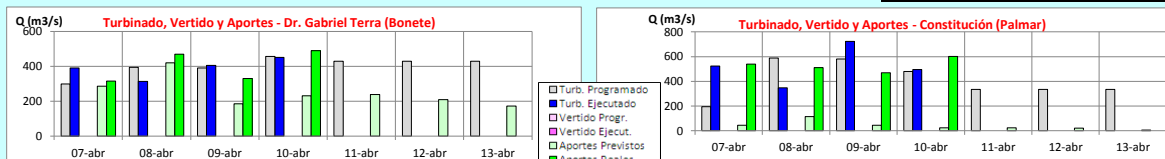

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	391	444
Baygorria	393	723
Palmar	582	396
SGU	369	406

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	184	330
Baygorria	0	429
Palmar	44	470
SGU	350	352

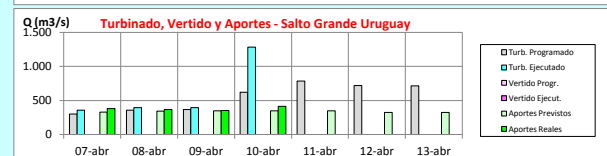

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,61
Cota Vista Arg	34,34
Cota real	33,98
Dif. Energ.	(MWh)
(U - A) ACUMULADO	-15,089

VERTIDO	Previsto (m3/s)	Ejecutado (m3/s)
Represa	0	0
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0.57 % inferior a la prevista.

Se registró generación eólica, por 13,8 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 71,4 MW medios, de los cuales: 45,9 MW de UPM; 2,9 MW de Weyerhaeuser Productos; 10,8 MW de Galofer; 2,8 MW de Fenirol; 8,8 MW de Bioener;

No hubo importación de energía

No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible. Se generaron aprox. 1.35 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata