








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 15 de abril de 2012

Generación Térmica (MWh)		15-abr
Central Battle		7.168
• Sala B		1.042
• 5a		1.898
• 6a		2.555
• Motores		1.673
Central La Tablada		1.608
Central P. del Tigre		4.911
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.044
C. Baygorria		1.600
C. Palmar		819
C. Salto Grande		2.498
Importación (MWh)		Por País
Argentina		330
• Contingente		330
Brasil		500
• Rivera		500
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.743
TOTAL Generación (MWh)		22.221
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		22.221
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		21.760
Diferencia (MWh)		461
Ejecutada - Programada		2,12%

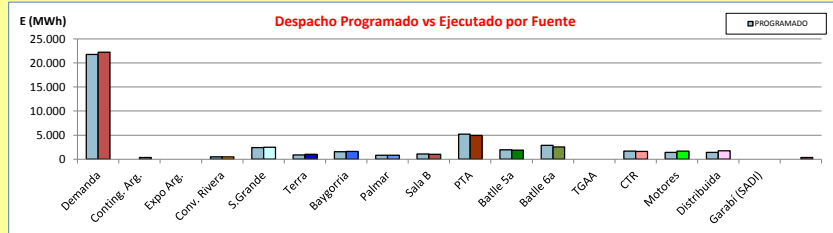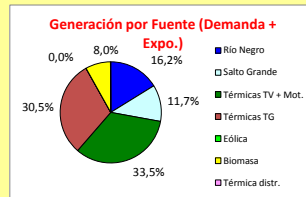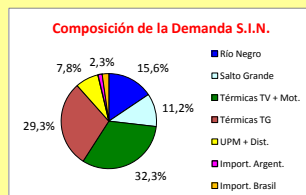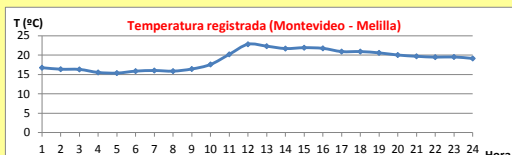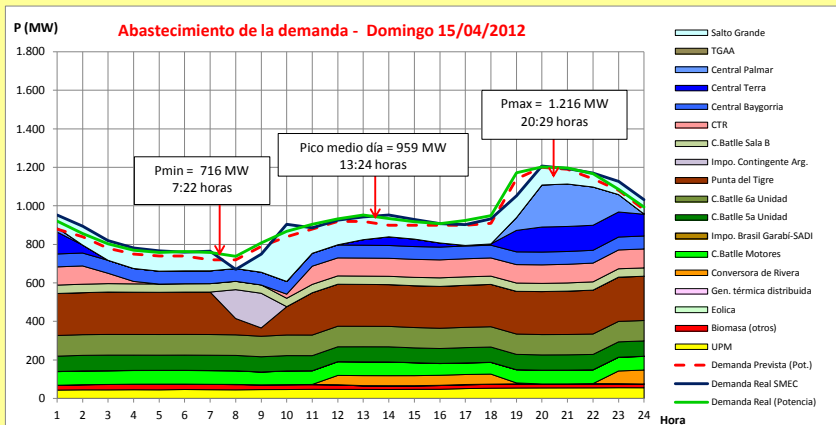

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

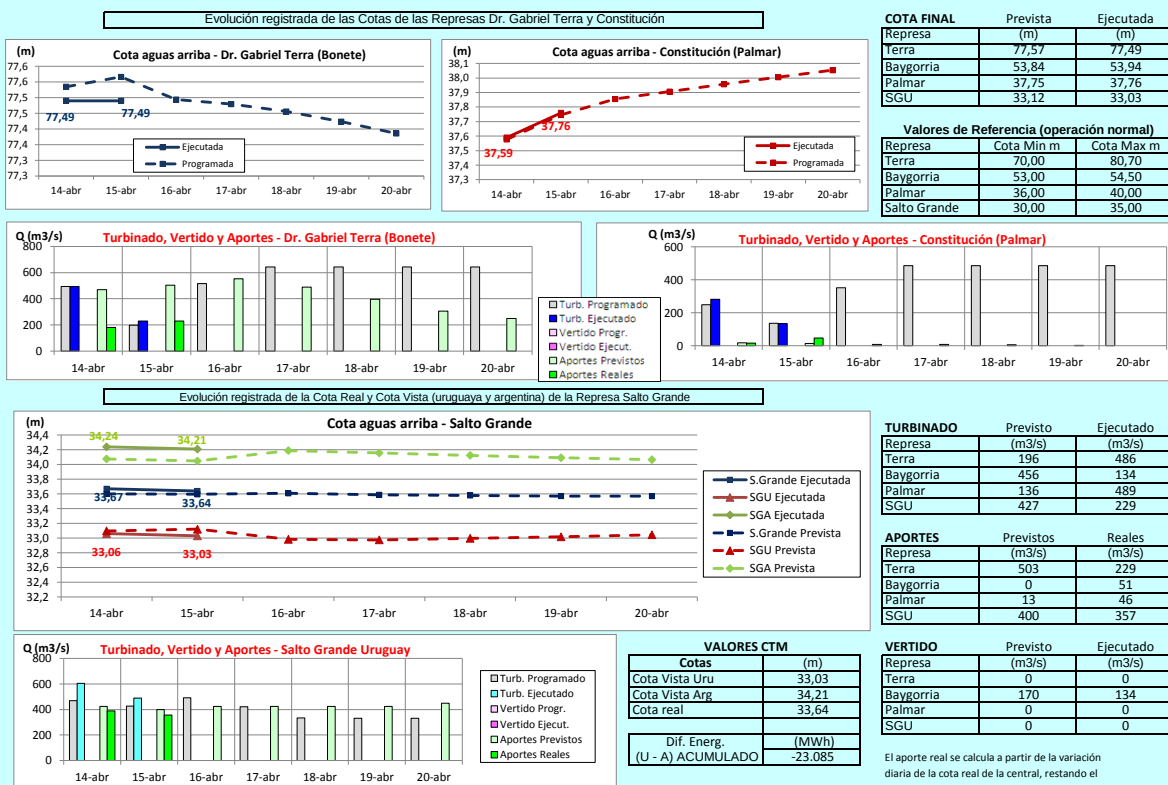

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,12 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 0,6 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 72,7 MW medios, de los cuales:
48,8 MW de UPM; 1,8 MW de Weyerhaeuser Productos; 10,7 MW de Galfer; 4,1 MW de Feniro; 4,3 MW de Bioener; 3 MW de Ponlar.
Se importaron 330 MWh de Argentina por contingente y 500 MWh de Brasil por la conversora de Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generó aprox. 1 MW medio por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata