





INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 20 de abril de 2012



Generación Térmica (MWh)		20-abr
Central Battle		7.051
• Sala B		1.046
• 5a		1.900
• 6a		2.505
• Motores		1.600
Central La Tablada		-41
Central P. del Tigre		5.057
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.620
C. Baygorria		1.632
C. Palmar		4.009
C. Salto Grande		3.641
Importación (MWh)		Por País
Argentina		298
• Contingente		298
Brasil		460
• Rivera		460
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.648
TOTAL Generación (MWh)		26.375
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.375
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		26.390
Diferencia (MWh)		-15
Ejecutada - Programada		-0,06%

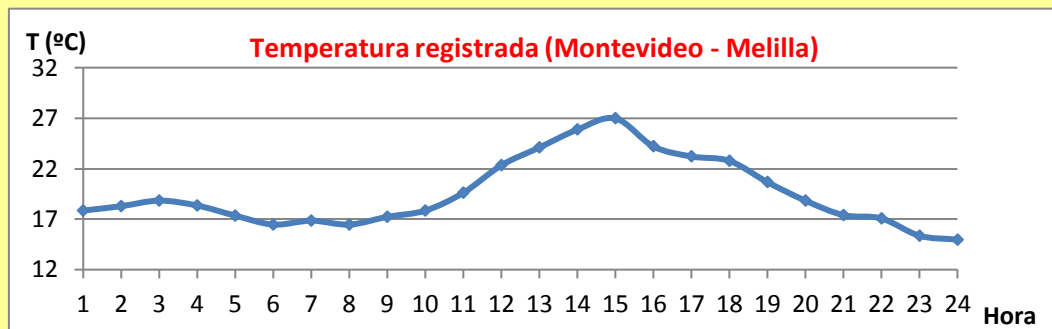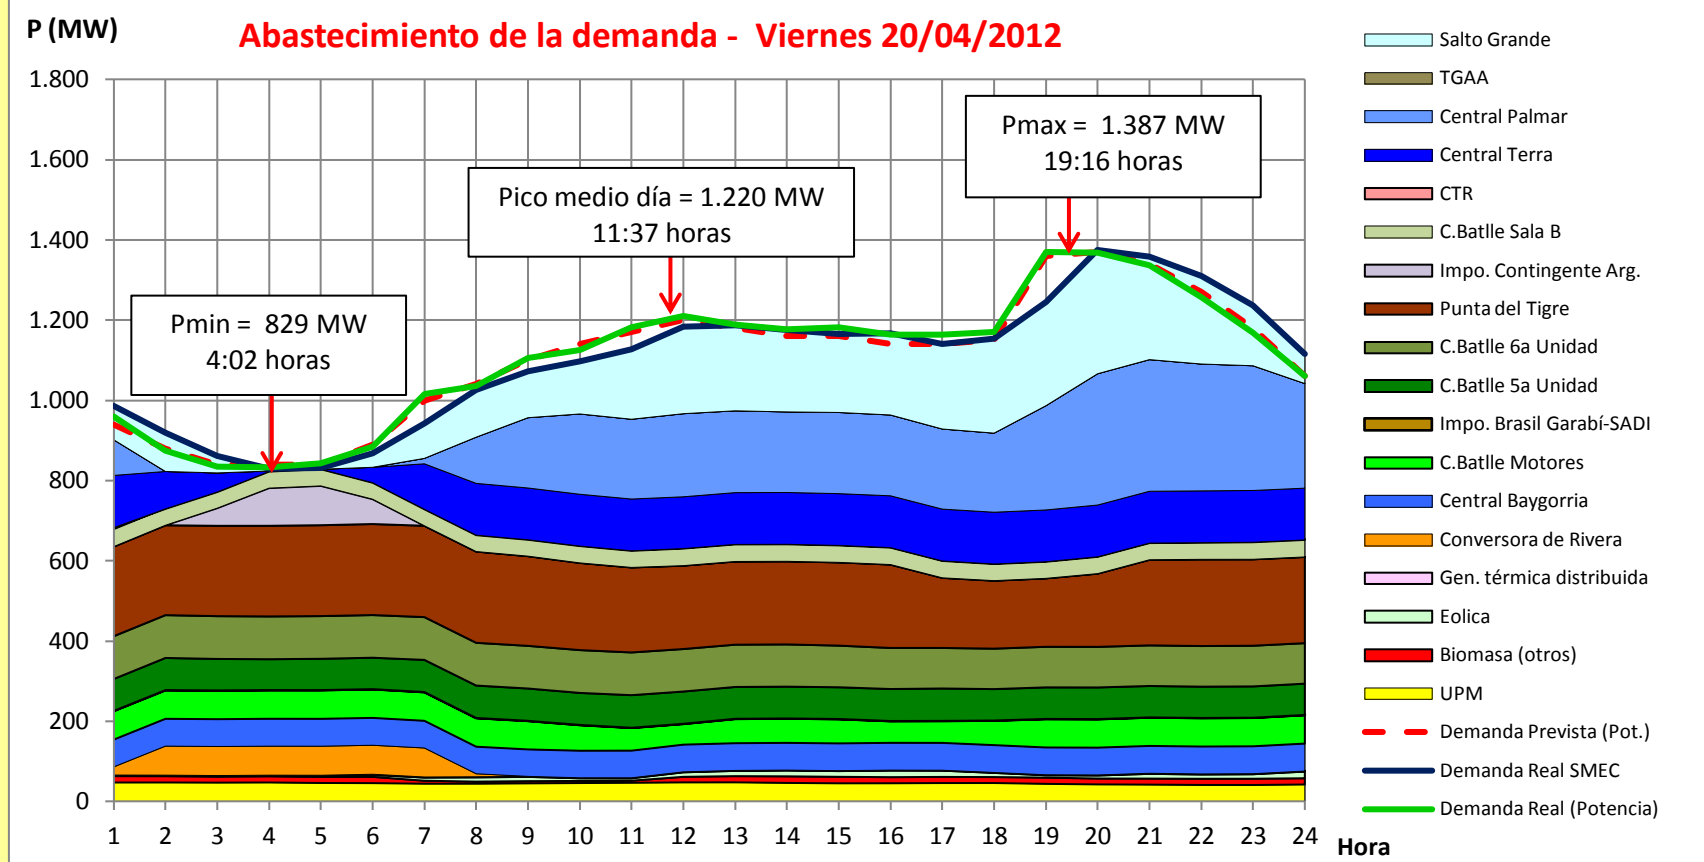

Composición de la Demanda S.I.N.


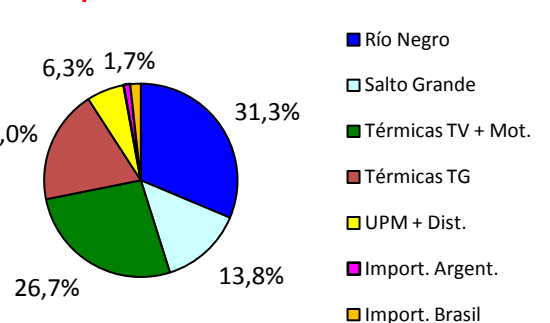


Generación por Fuente (Demanda + Expo.)

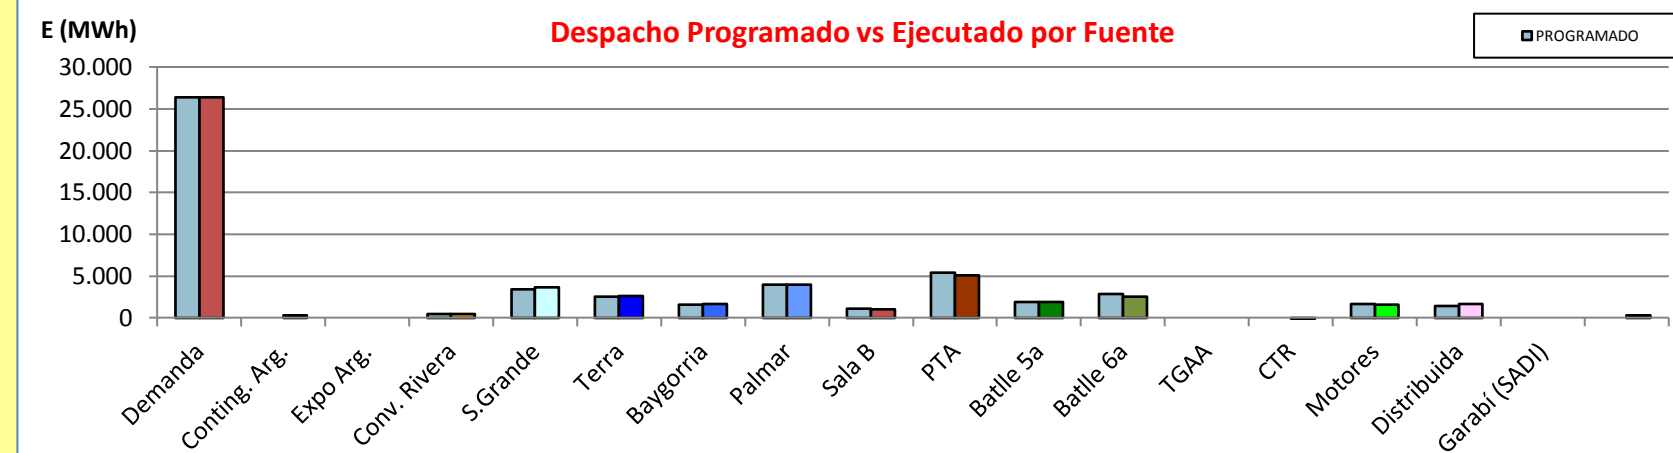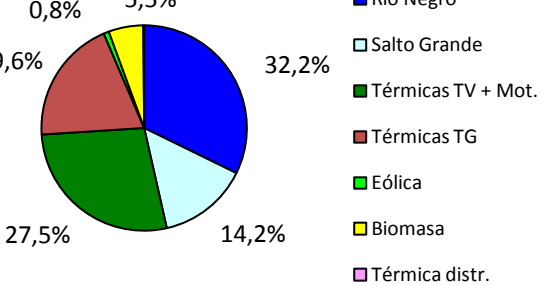



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

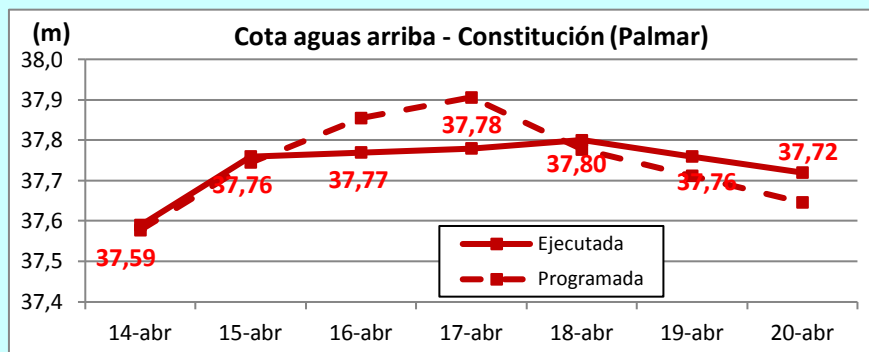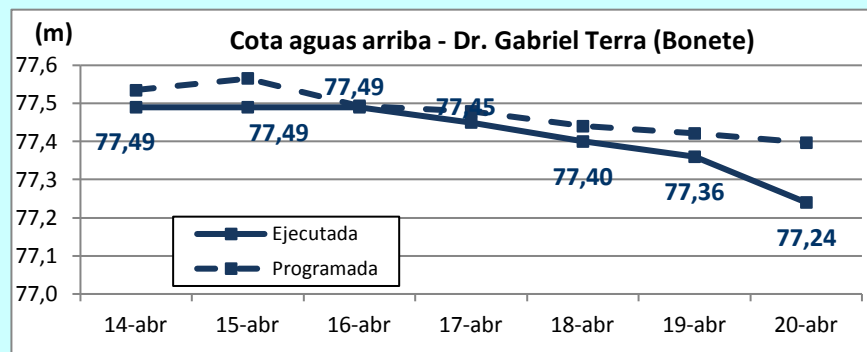


Represa	Prevista (m)	Ejecutada (m)
Terra	77,40	77,24
Baygorria	54,09	54,24
Palmar	37,65	37,72
SGU	33,00	33,10

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00

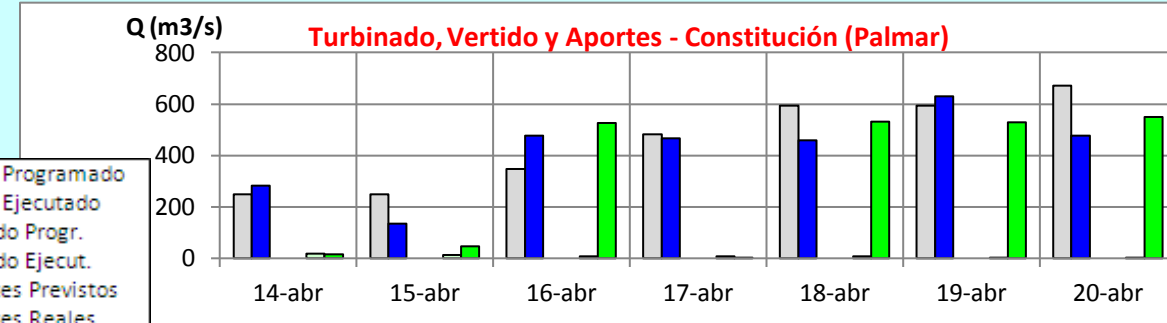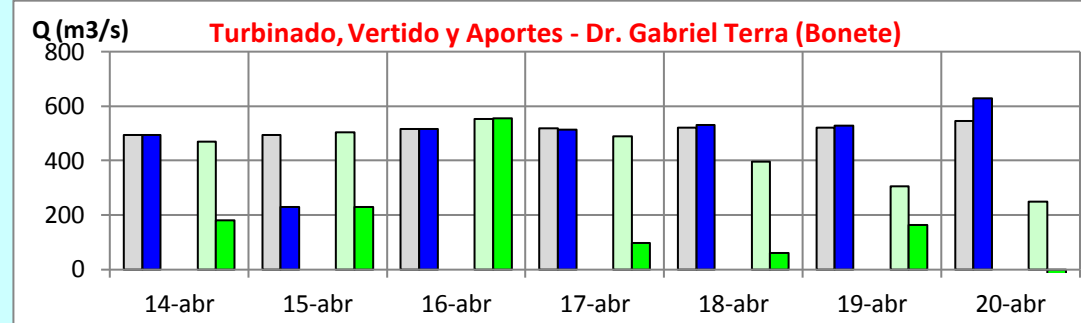


Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

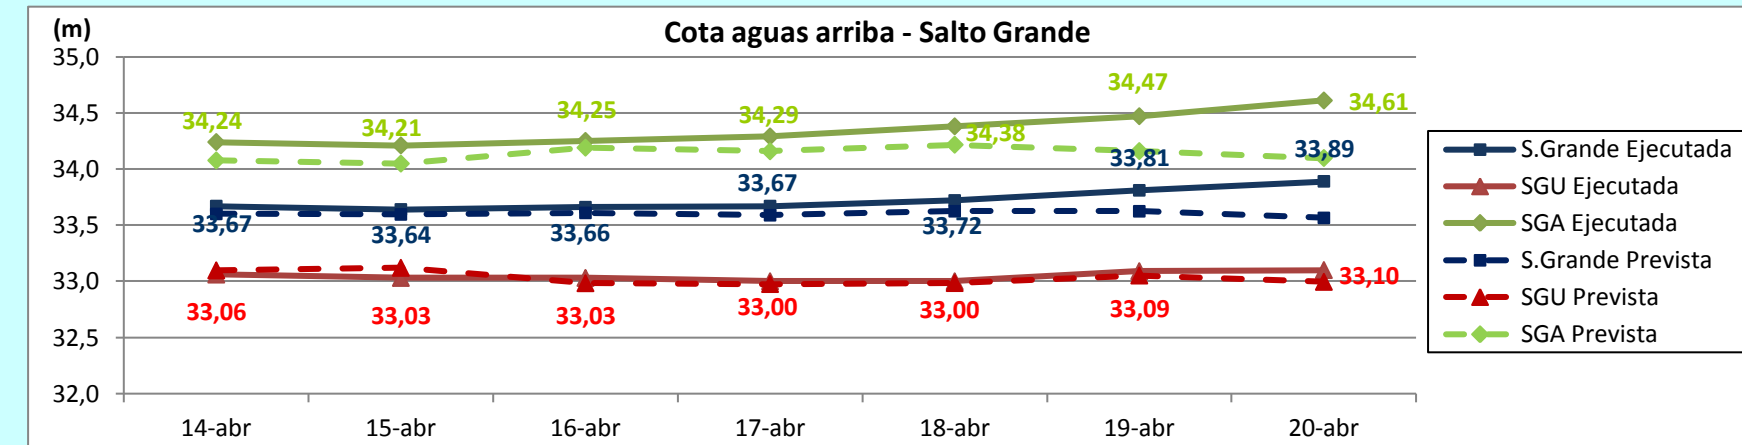

TURBINADO	Previsto (m3/s)	Ejecutado (m3/s)
Represa	546	488
Terra	546	488
Baygorria	456	476
Palmar	671	801
SGU	647	628

APORTES	Previstos (m3/s)	Reales (m3/s)
Represa	249	-143
Terra	0	636
Baygorria	0	549
Palmar	0	704
SGU	0	0

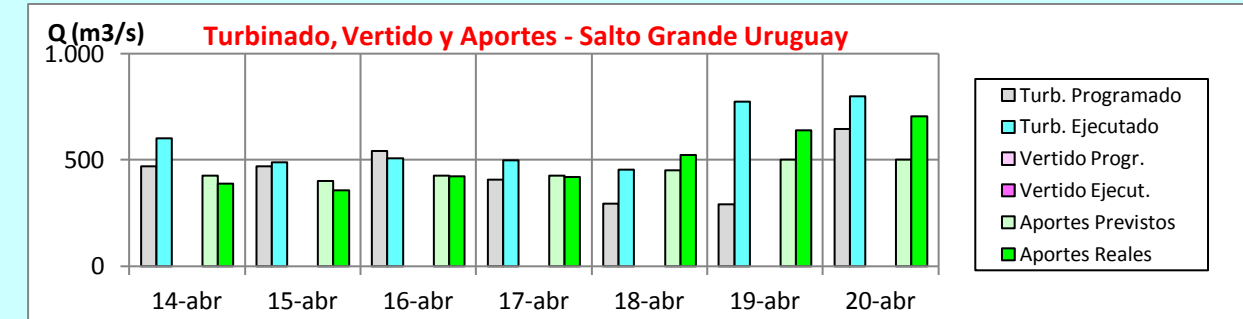

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,10
Cota Vista Arg	34,61
Cota real	33,89
Dif. Energ. (U - A) ACUMULADO	(MWh)
	-30.564

VERTIDO	Previsto (m3/s)	Ejecutado (m3/s)
Represa	0	0
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,06% inferior a la prevista.
Hubo importación de energía 298 MWh proveniente de Argentina y 460 MWh de Brasil
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata