








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 3 de mayo de 2012

Generación Térmica (MWh)		03-may
Central Battle		7.135
• Sala B		1.038
• 5a		1.854
• 6a		2.614
• Motores		1.629
Central La Tablada		2.337
Central P. del Tigre		5.347
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.838
C. Baygorria		1.311
C. Palmar		174
C. Salto Grande		2.230
Importación (MWh)		Por País
Argentina		2.937
• Contingente		2.937
Brasil		1.615
• Rivera		1.615
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		2.103
TOTAL Generación (MWh)		27.028
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		27.028
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		26.870
Diferencia (MWh)		158
Ejecutada - Programada		0,59%

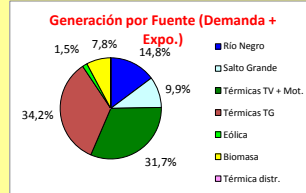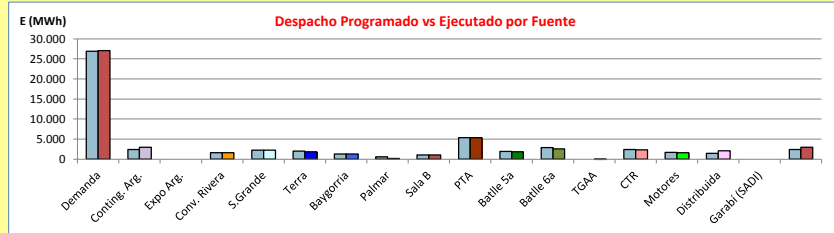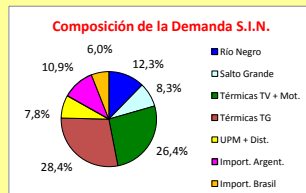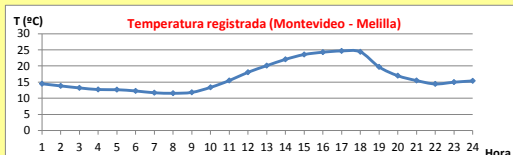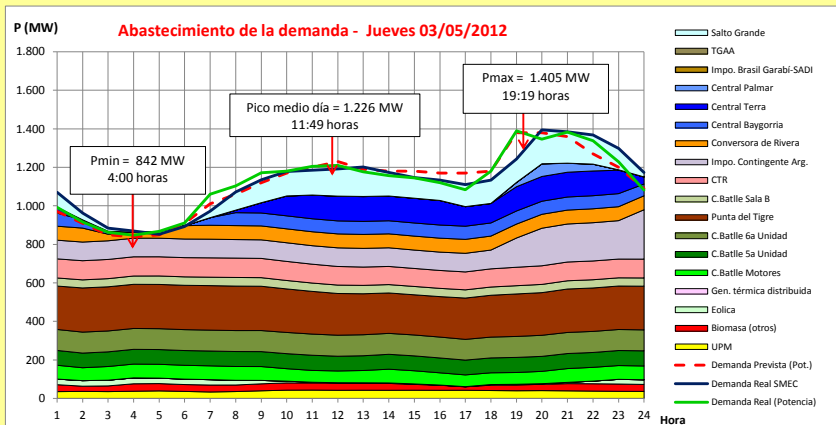

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

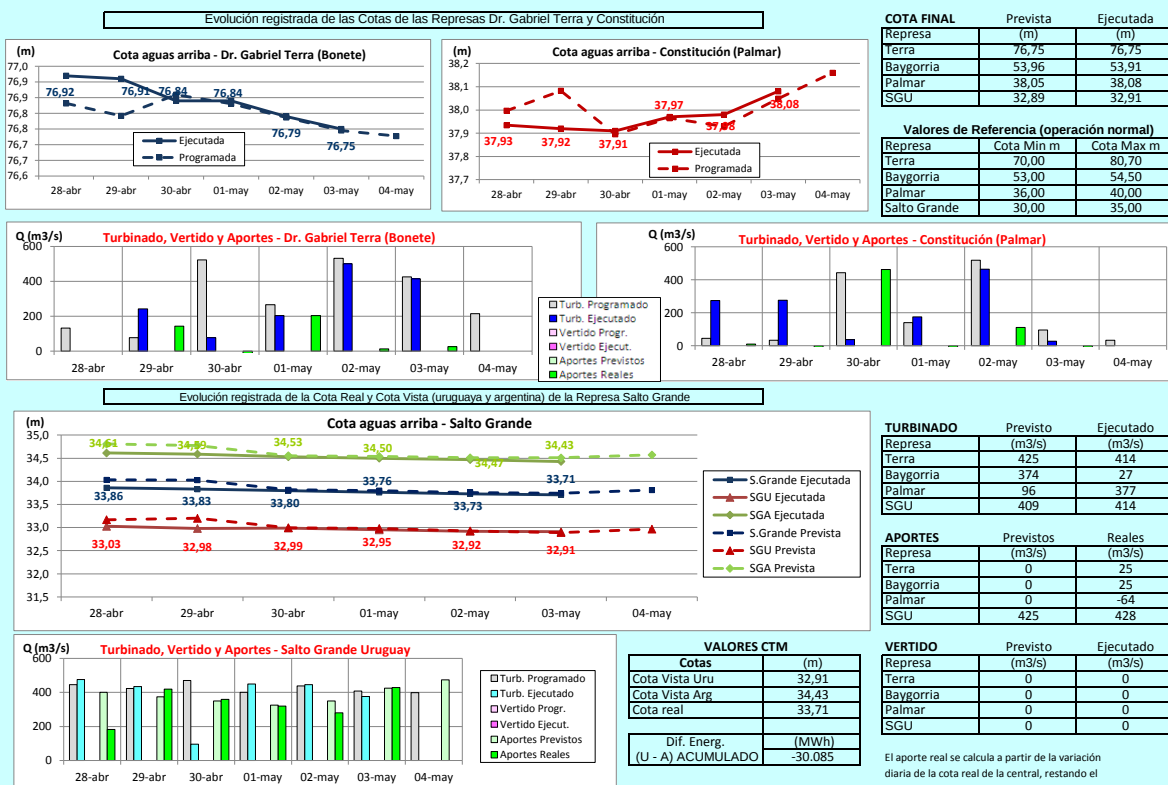

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,59 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 14,8 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 73,3 MW medios, de los cuales:
39,5 MW de UPM; 2,7 MW de Weyerhaeuser Productos; 9,3 MW de Galfer; 8,4 MW de Fenilol; 2,1 MW de Ponlar; 8,6 MW de Bioener; 2,8 MW de Alur.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida (Zendaether S.A.).
Se importaron 2937 MWh de Argentina (modalidad contingente) y 1615 MWh de Brasil a través de la convertora de Rivera.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata