








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 4 de mayo de 2012

Generación Térmica (MWh)		04-may
Central Battle		6.642
• Sala B		1.044
• 5a		1.642
• 6a		2.245
• Motores		1.712
Central La Tablada		1.928
Central P. del Tigre		5.120
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		658
C. Baygorria		654
C. Palmar		4
C. Salto Grande		2.174
Importación (MWh)		Por País
Argentina		5.769
• Contingente		5.769
Brasil		1.738
• Rivera		1.738
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.926
TOTAL Generación (MWh)		26.612
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.612
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		27.190
Diferencia (MWh)		-578
Ejecutada - Programada		-2,12%

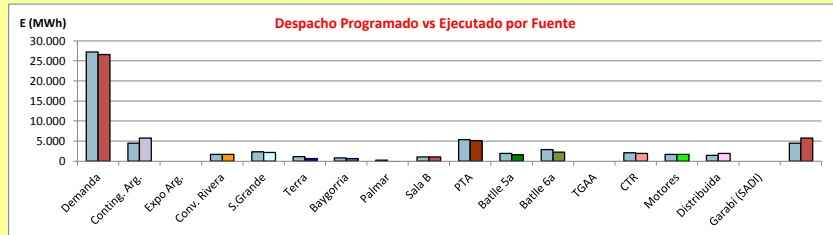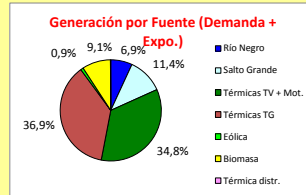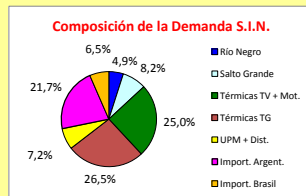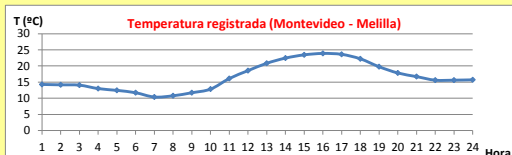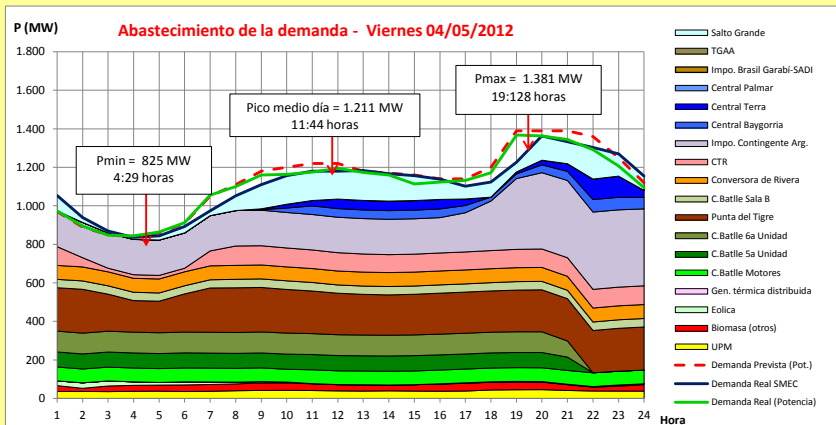

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

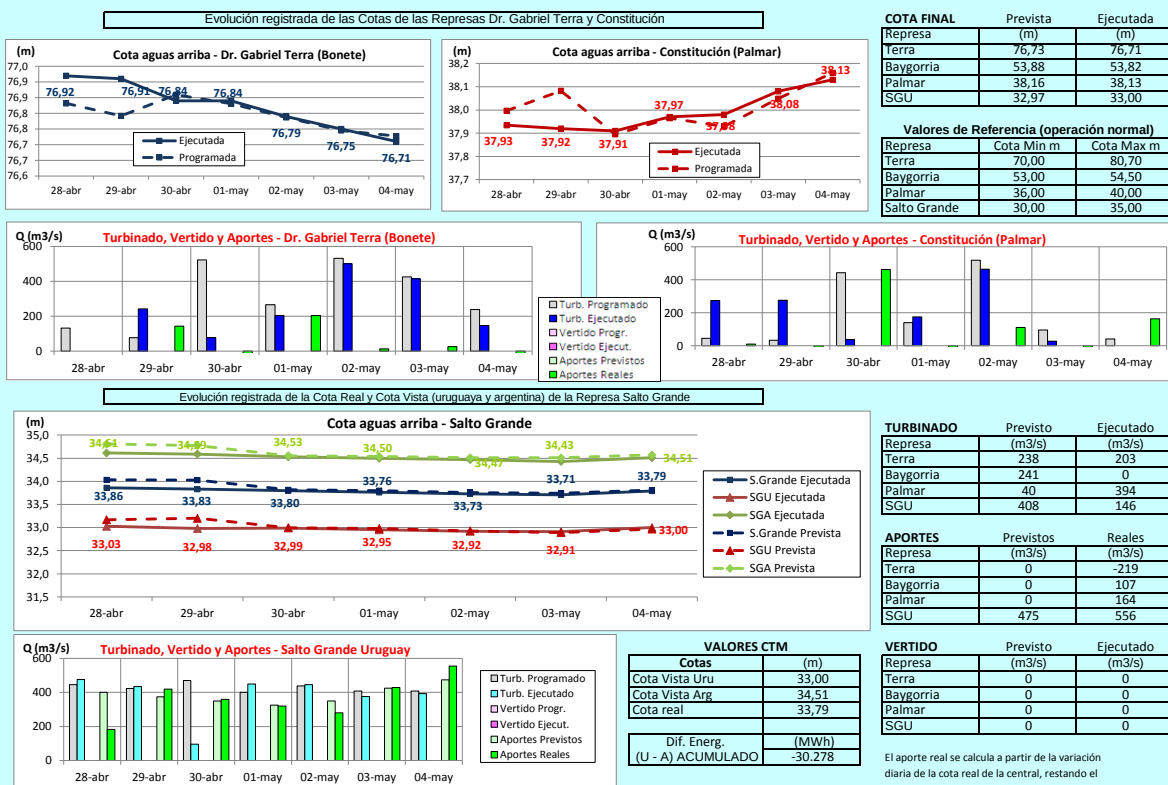

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,12 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 7,5 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 72,7 MW medios, de los cuales:
39,4 MW de UPM; 2,6 MW de Weyerhaeuser Productos; 10,5 MW de Galofer; 7 MW de Feniroi; 1,7 MW de Ponlar; 7 MW de Bioener; 2,6 MW de Alur; 1,9 MW de Liderda.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).
Se importaron 5769 MWh de Argentina (modalidad contingente) y 1738 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata