








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


miércoles 9 de mayo de 2012

Generación Térmica (MWh)		09-may
Central Battle		7.156
• Sala B		1.114
• 5a		1.674
• 6a		2.644
• Motores		1.724
Central La Tablada		2.221
Central P. del Tigre		5.124
Central Maldonado		89
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.516
C. Baygorria		875
C. Palmar		806
C. Salto Grande		1.730
Importación (MWh)		Por País
Argentina		4.031
• Contingente		4.031
Brasil		1.740
• Rivera		1.740
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.430
TOTAL Generación (MWh)		26.718
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	26.718
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	26.860
Diferencia (MWh)	-142
Ejecutada - Programada	-0,53%

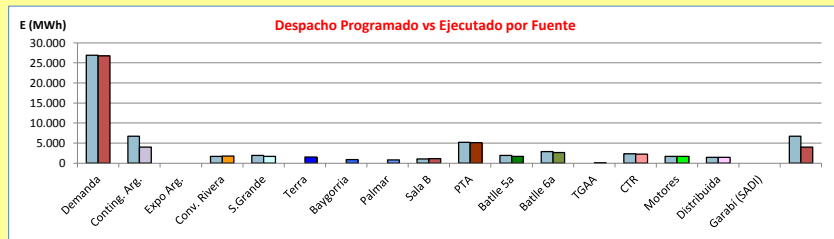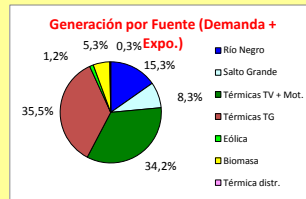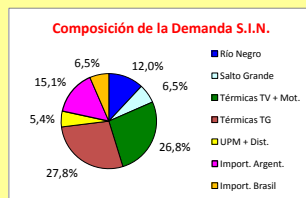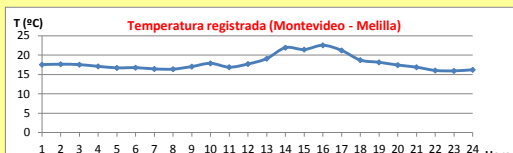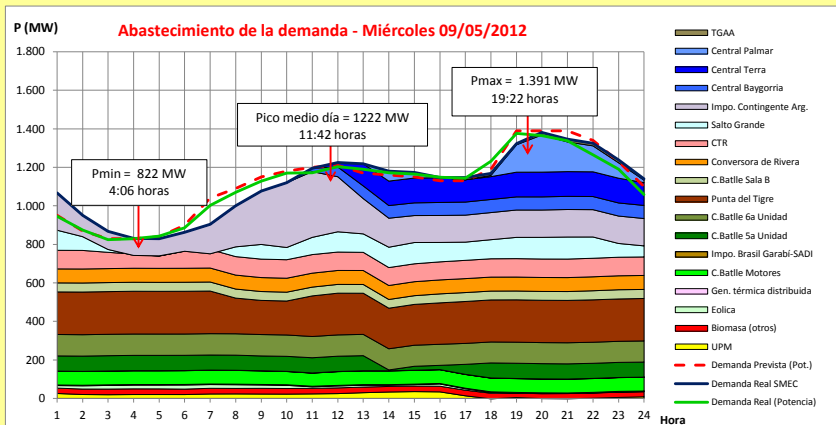

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

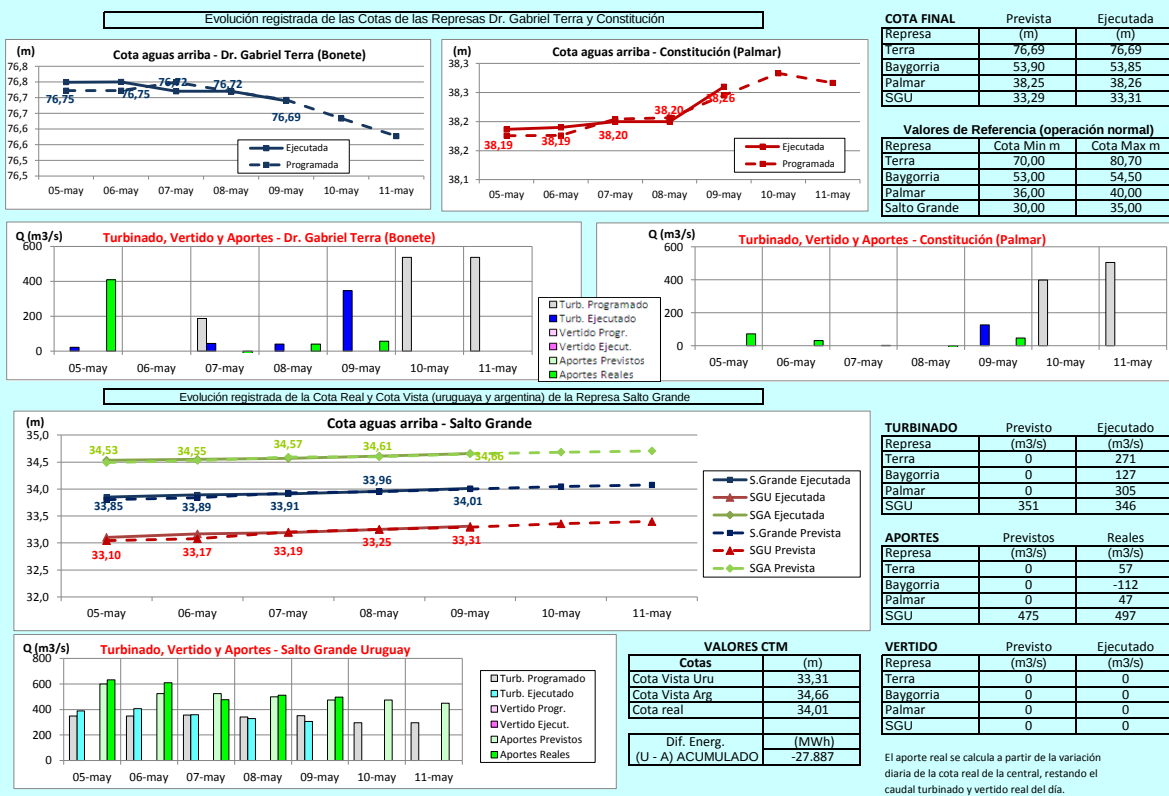

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,53 % inferior a la prevista.

Se registró generación eólica, por 10,9 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 46,7 MW medios, de los cuales: 18,3 MW de UPM; 3 MW de Weyerhaeuser Productos; 10,2 MW de Galofo; 8,2 MW de Fenilol; 2,5 MW de Alur; 4,6 MW de Liderdat.

No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

No se generó energía por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).

Se importaron 4031 MWh (168 MW medios) de Argentina por modalidad contingente y 1730 MWh (72 MW medios) de Brasil a través de la convertidora de Rivera.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata