








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 11 de mayo de 2012

Generación Térmica (MWh)		11-may
Central Battle		5.199
• Sala B		1.118
• 5a		0
• 6a		2.413
• Motores		1.669
Central La Tablada		2.343
Central P. del Tigre		5.334
Central Maldonado		338
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.912
C. Baygorria		1.612
C. Palmar		3.060
C. Salto Grande		2.245
Importación (MWh)		Por País
Argentina		144
• Contingente		144
Brasil		1.740
• Rivera		1.740
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.852
TOTAL Generación (MWh)		26.780
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.780
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		27.040
Diferencia (MWh)		-260
Ejecutada - Programada		-0,96%

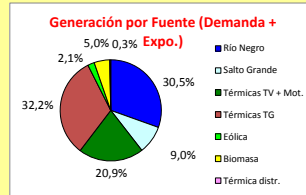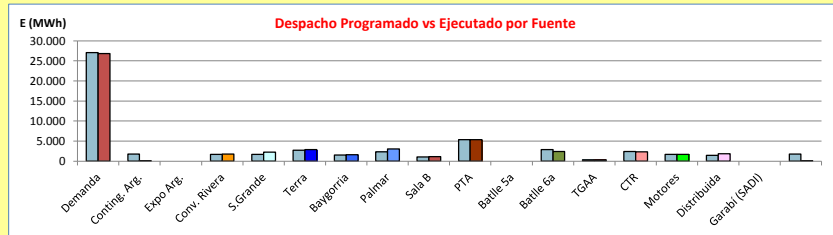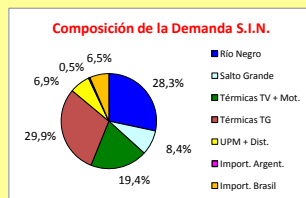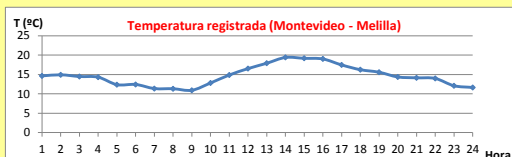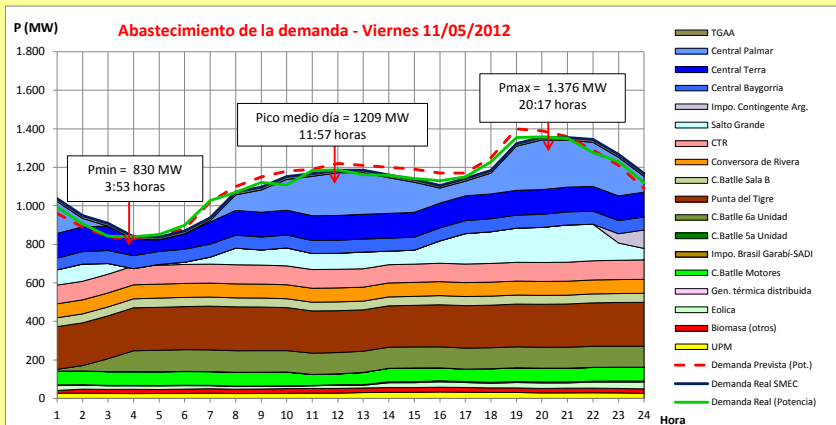

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

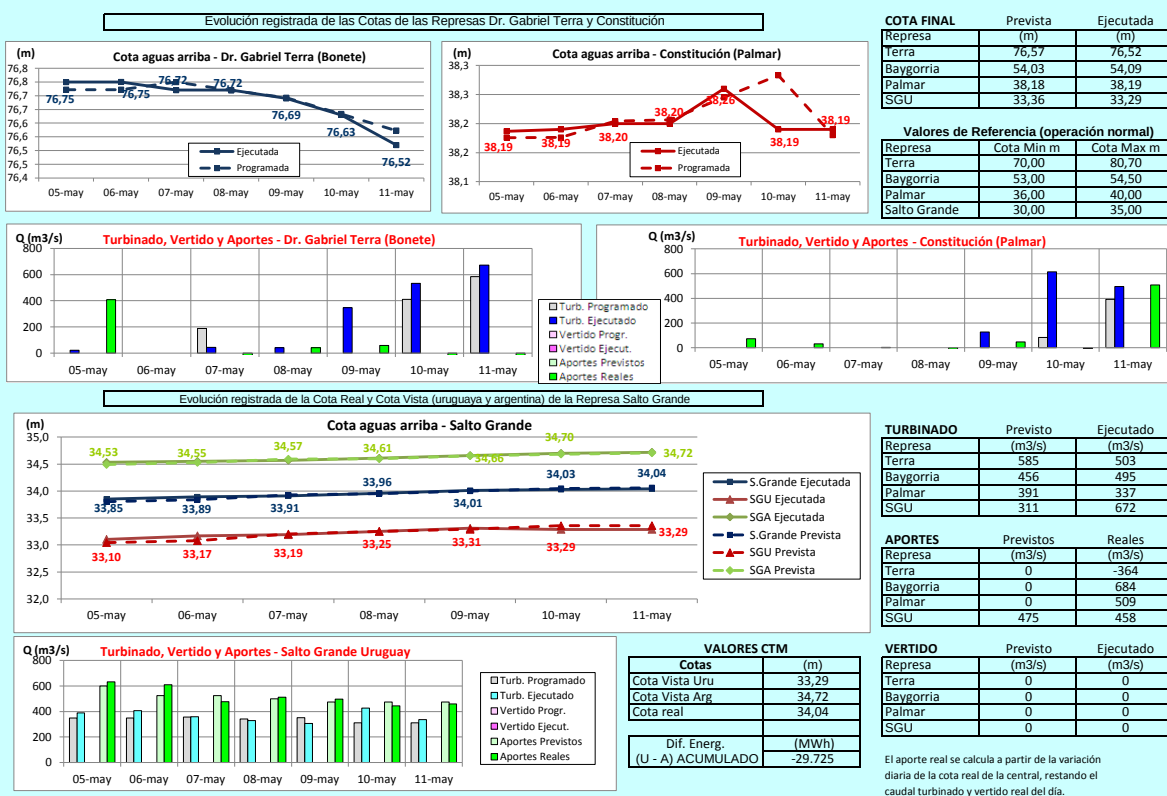

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,96 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 22,2 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 51,8 MW medios, de los cuales:
28,5 MW de UPM; 2,8 MW de Weyerhaeuser Productos; 10,5 MW de Galfer; 2,6 MW de Alur; 4,6 MW de Liderdat; 2,8 MW de Ponlar.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generó 1,4 MW medio por concepto de térmica distribuida (Zendaeather S.A.).
Se importaron 144,1 MWh (6 MW medios) de Argentina por modalidad contingente y 1740 MWh (72,5 MW medios) de Brasil a través de la convertidora de Rivera.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata