

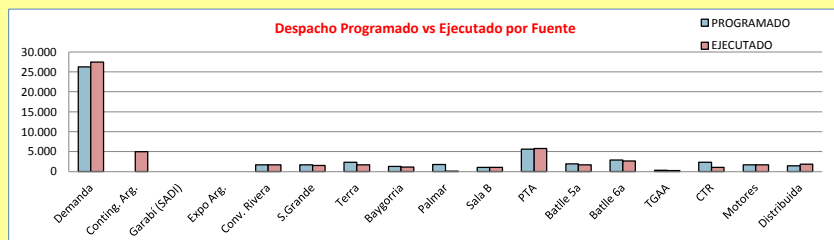
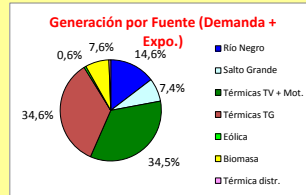
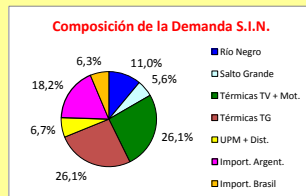
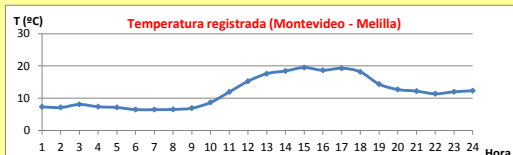


Generación Térmica (MWh)		14-may
Central Battle		7.160
• Sala B		1.078
• 5a		1.713
• 6a		2.679
• Motores		1.690
Central La Tablada		1.072
Central P. del Tigre		5.826
Central Maldonado		282
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.739
C. Baygorria		1.182
C. Palmar		111
C. Salto Grande		1.545
Importación (MWh)		Por País
Argentina		4.988
• Contingente		4.988
Brasil		1.740
• Rivera		1.740
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.831
TOTAL Generación (MWh)		27.476
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		27.476
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		26.240
Diferencia (MWh)		1.236
Ejecutada - Programada		4,71%

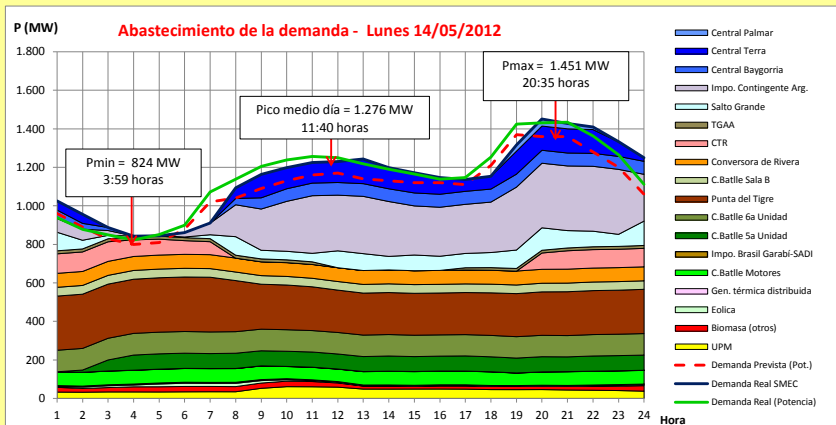

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

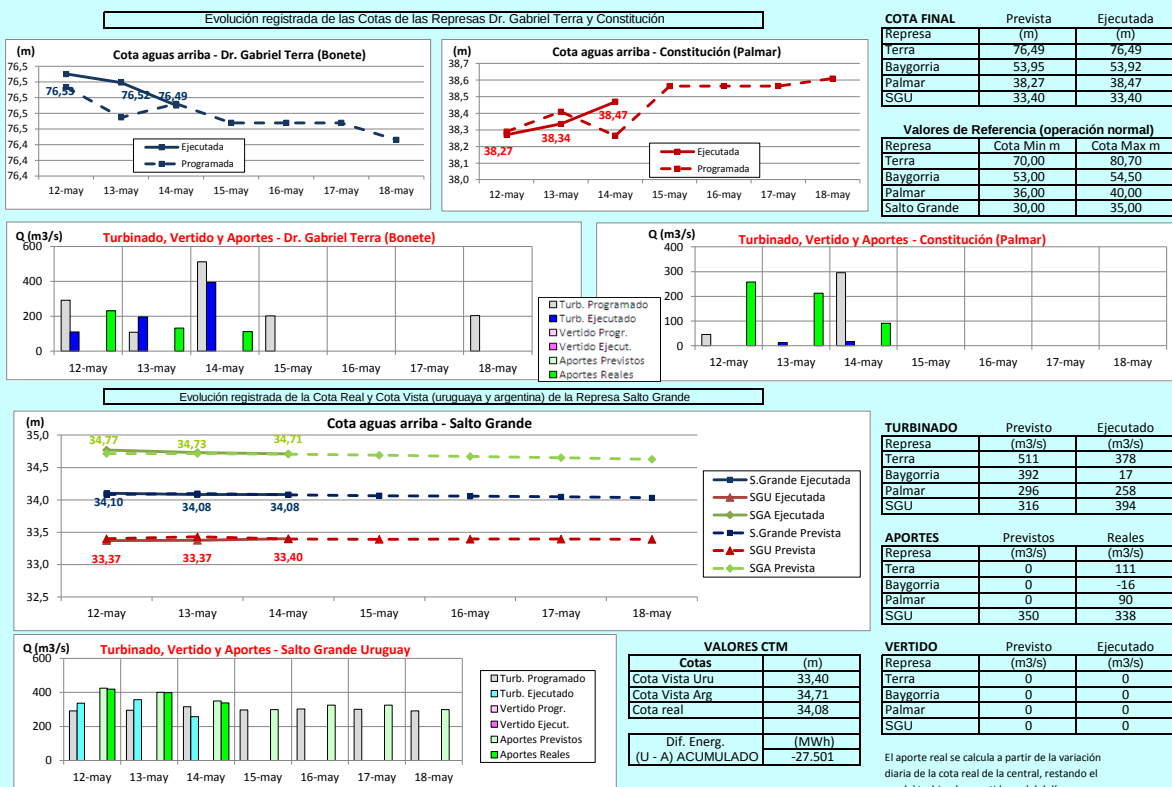

OBSERVACIONES

La demanda resultó 4,71 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 5,8 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 66,1 MW medios, de los cuales: 43,9 MW de UPM; 2,5 MW de Weyerhaeuser Productos; 5,7 MW de Galfer; 2,4 MW de Alur; 2,6 MW de Ponlar; 8,3 MW de Fenirrol; 0,7 MW de Bioener.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generó 1,5 MW medio por concepto de térmica distribuida (Zendather S.A.).
Se importaron 4988 MWh (207,8 MW medios) de Argentina por modalidad contingente y 1740 MWh (72,5 MW medios) de Brasil a través de la convertora de Rivera.