








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

Lunes 28 de mayo de 2012

Generación Térmica (MWh)		28-may
Central Battle		7.440
• Sala B		1.011
• 5a		1.906
• 6a		2.568
• Motores		1.956
Central La Tablada		1.988
Central P. del Tigre		6.076
Central Maldonado		314
Grupos Diesel		75
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		281
C. Baygorria		282
C. Palmar		294
C. Salto Grande		1.868
Importación (MWh)		Por País
Argentina		3.727
• Contingente		3727
Brasil		1.741
• Rivera		1.741
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.648
TOTAL Generación (MWh)		25.734
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		25.734
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		26.580
Diferencia (MWh)		-846
Ejecutada - Programada		-3,18%

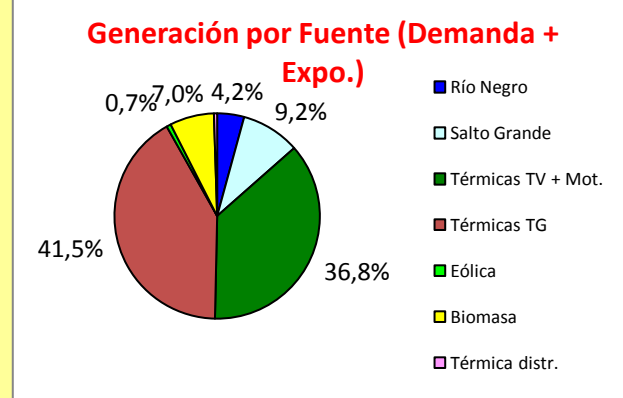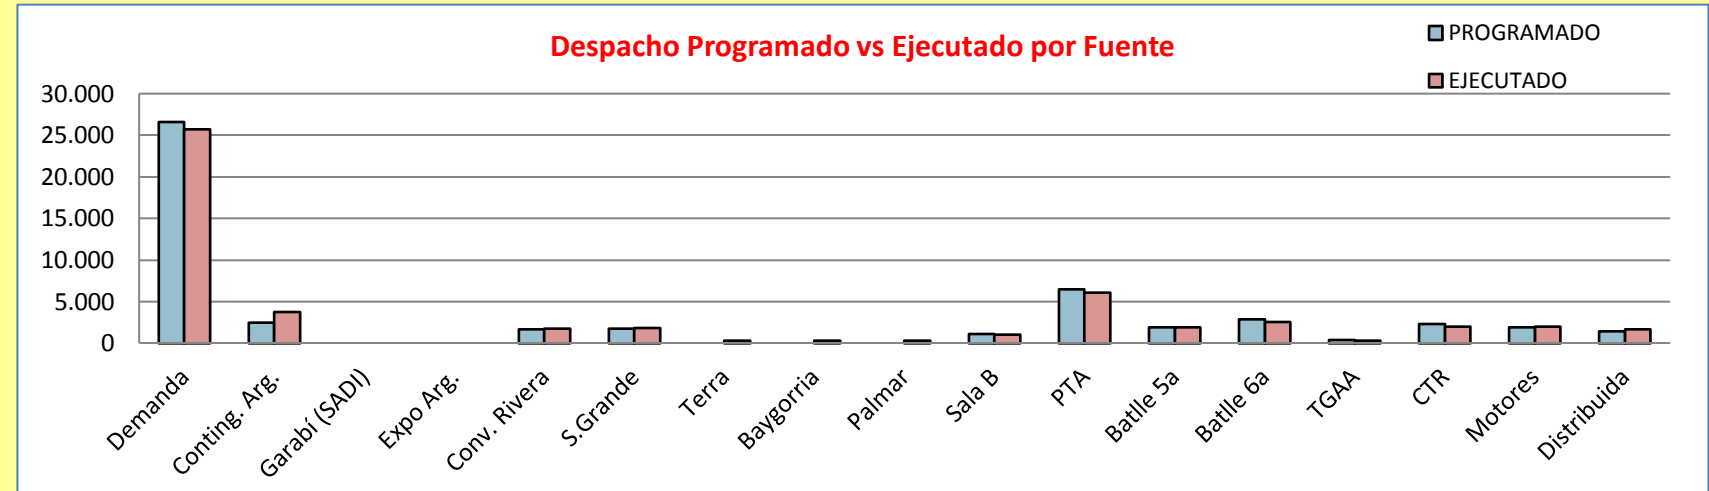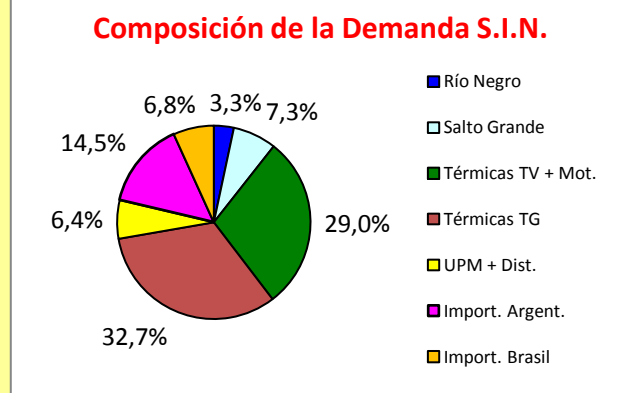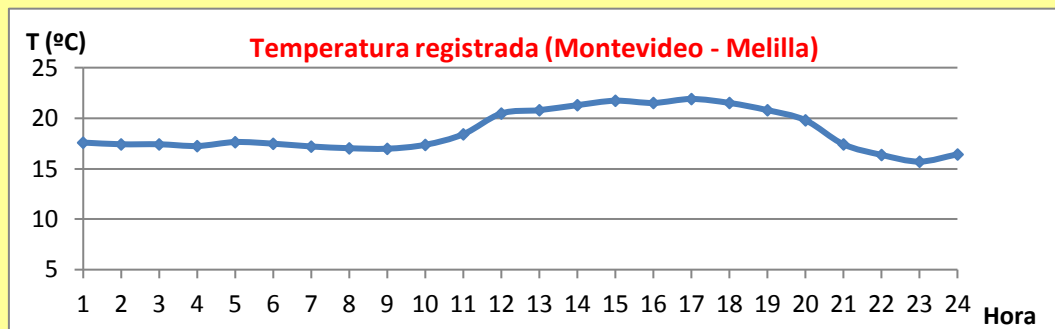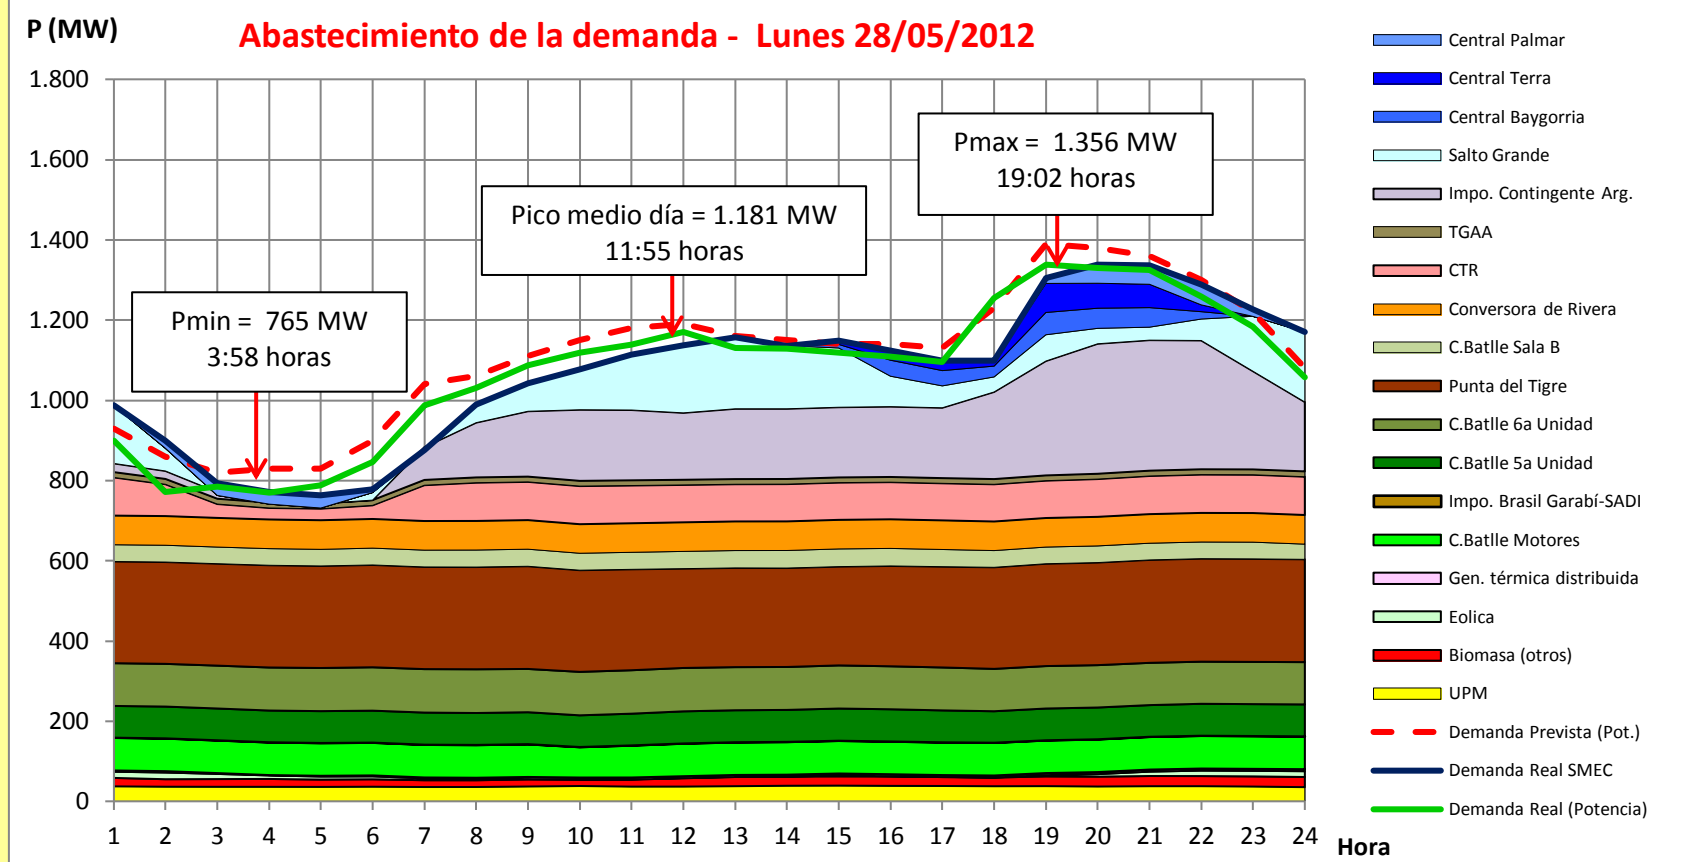

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

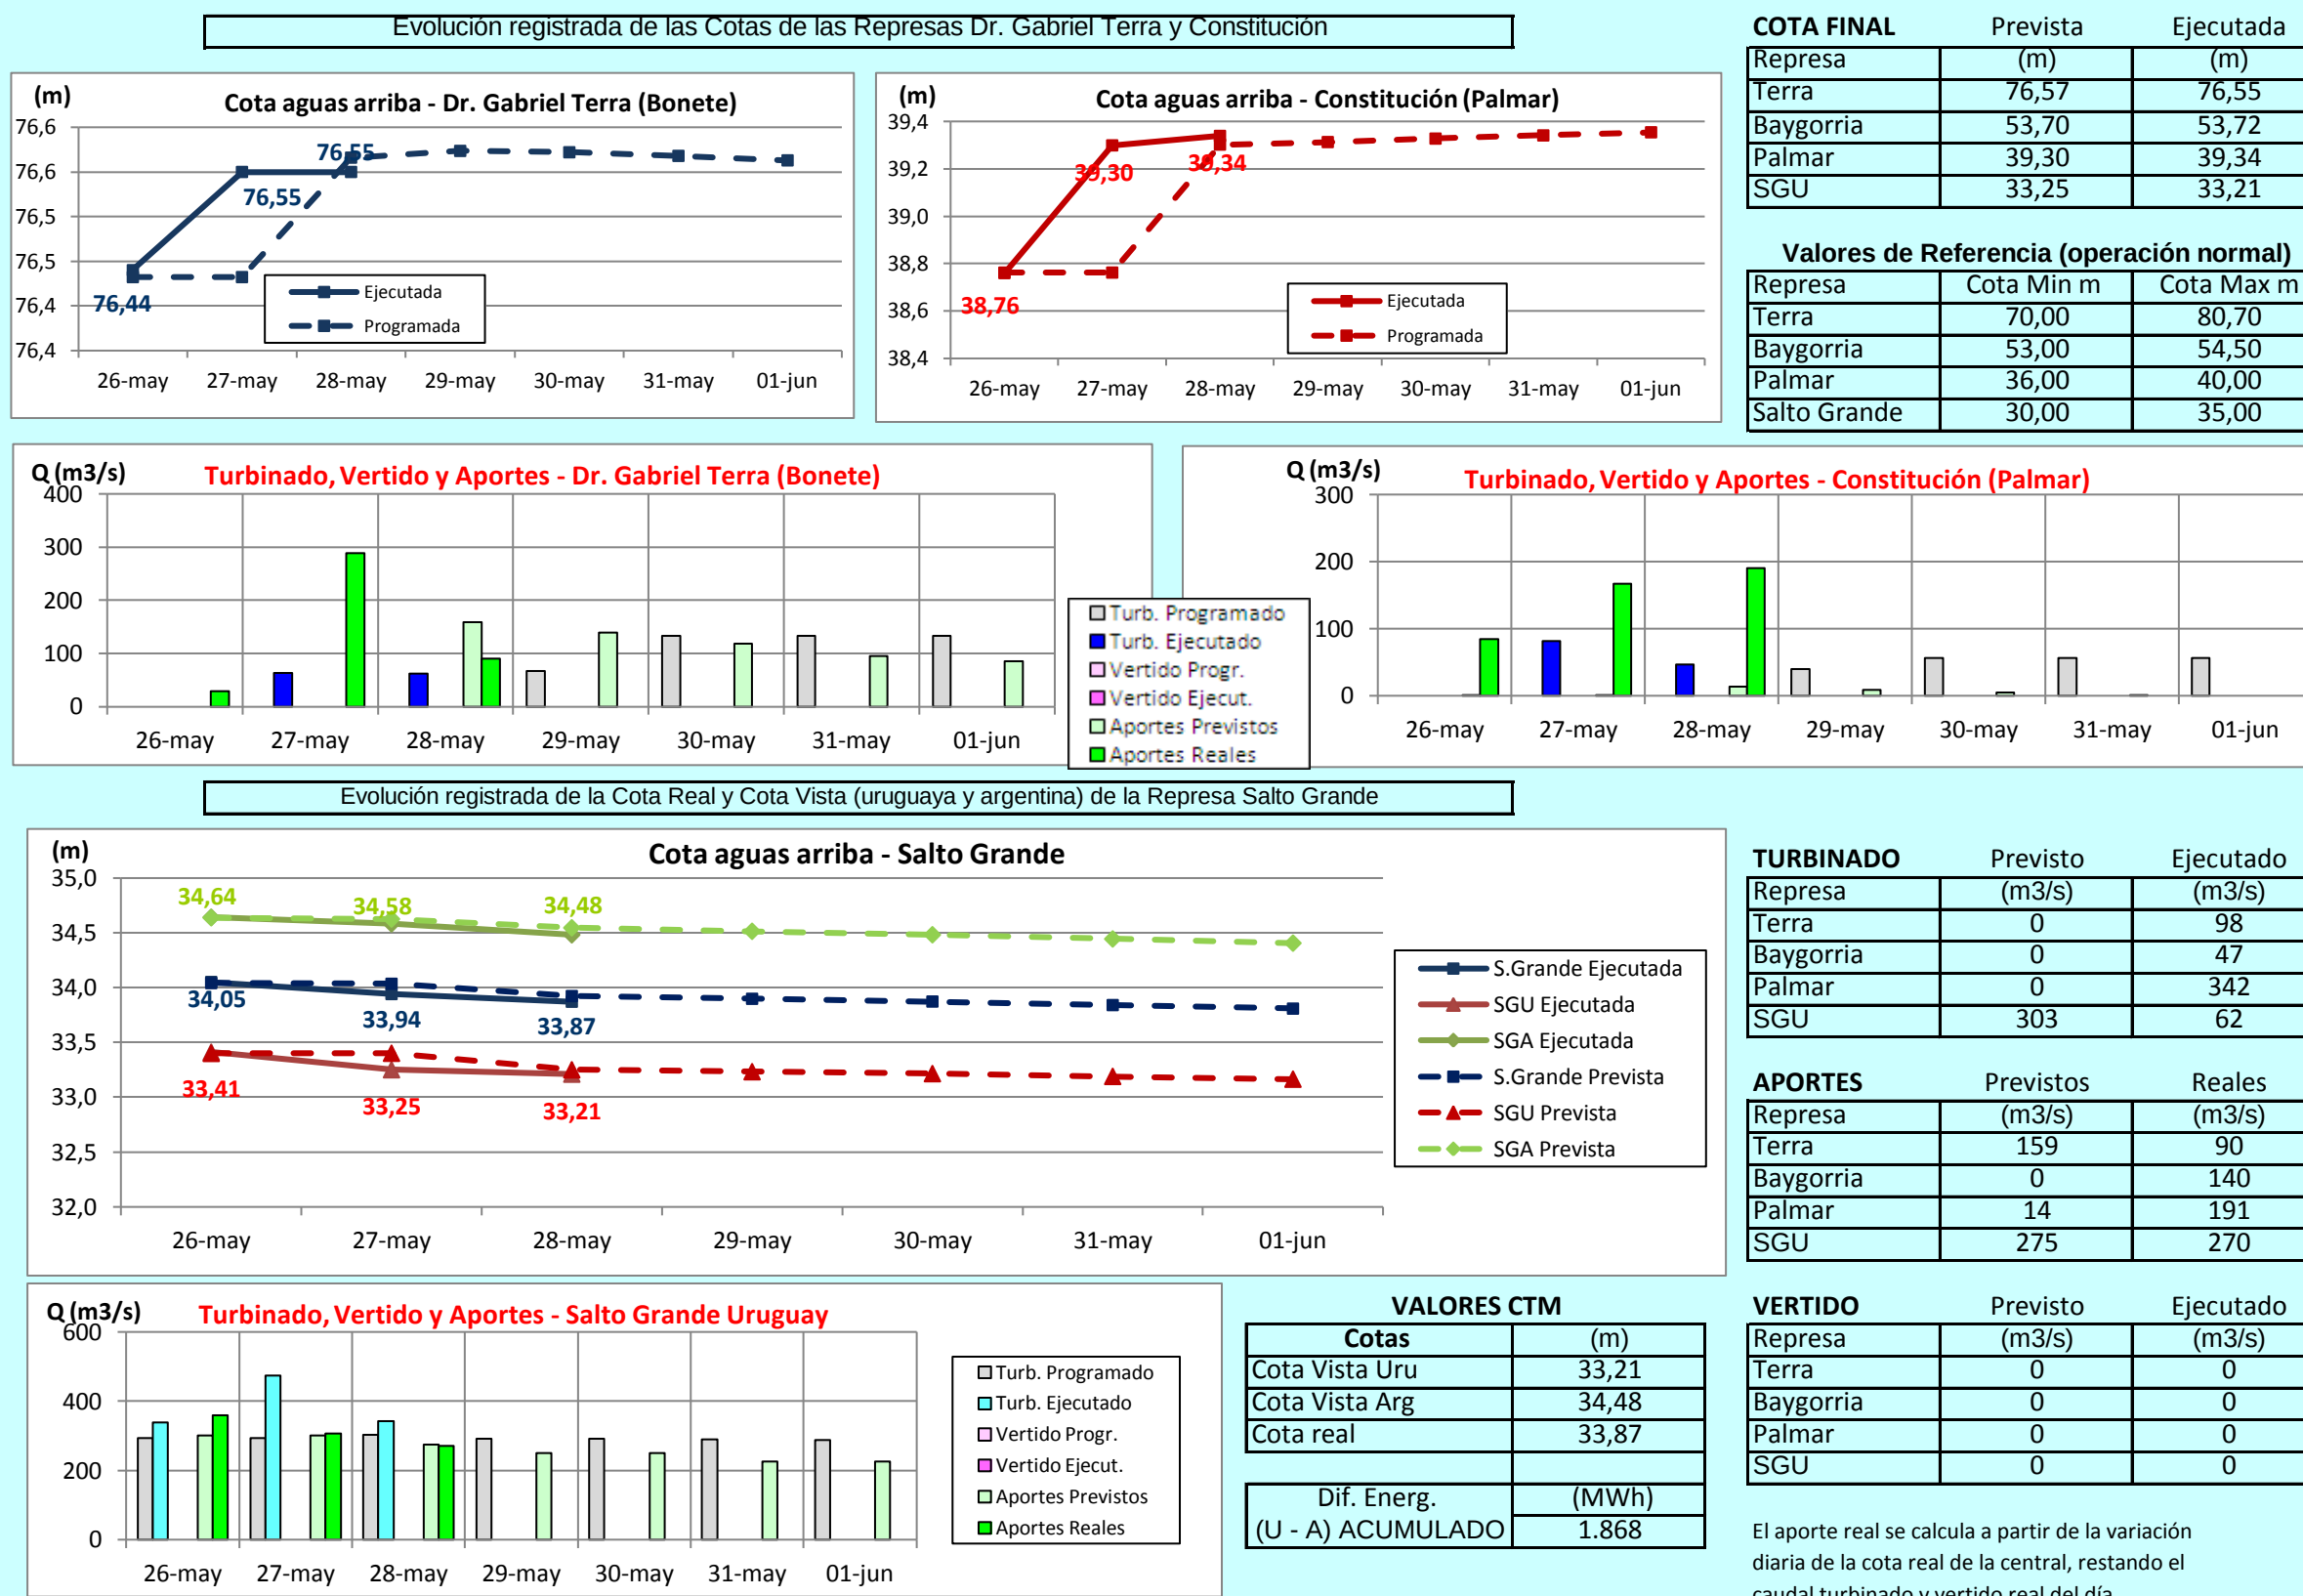

La demanda resultó 3,18 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 6,1 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 59,1 MW medios, de los cuales: 37,3 MW de UPM; 2 MW de Weyerhaeuser Productos; 9,3 MW de Galofer; 0,6 MW de Ponlar; 7,5 MW de Fenirol; 2,3 MW de Alur;
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generó 1,1 MW medio por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).
Se importaron 3726 MWh (155 MW medios) de Argentina por modalidad contingente y 1740 MWh (72,5 MW medios) de Brasil a través de la conversora de Rivera.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata