








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)




ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 29 de mayo de 2012

Generación Térmica (MWh)		29-may
Central Battle		7.254
• Sala B		953
• 5a		1.909
• 6a		2.533
• Motores		1.859
Central La Tablada		2.251
Central P. del Tigre		6.089
Central Maldonado		312
Grupos Diesel		84
Generación Hidráulica (MWh)		
C. G. Terra		0
C. Baygorria		-7
C. Palmar		376
C. Salto Grande		1.711
Importación (MWh)		Por País
Argentina		4.485
• Contingente		4.485
Brasil		1.740
• Rivera		1.740
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		2.082
TOTAL Generación (MWh)		26.376
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.376
<small>(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)</small>		
Demanda Programada (MWh)		26.670
Diferencia (MWh)		-294
Ejecutada - Programada		-1,10%

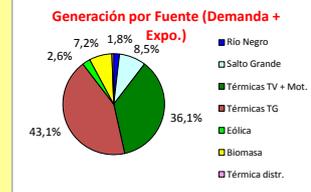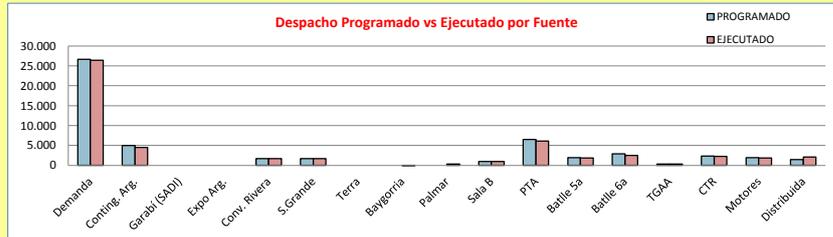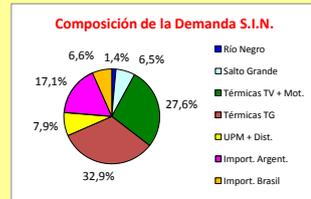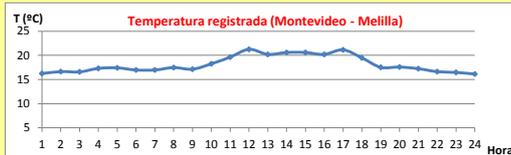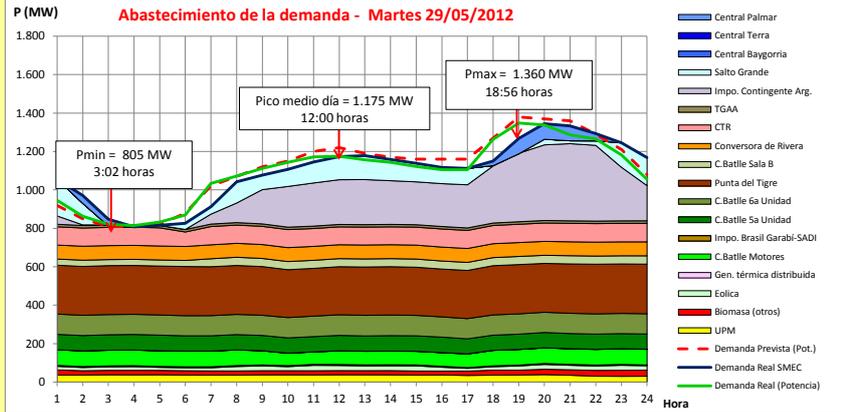

EVOLUCION de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

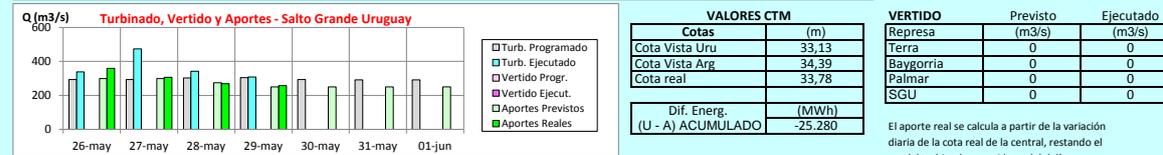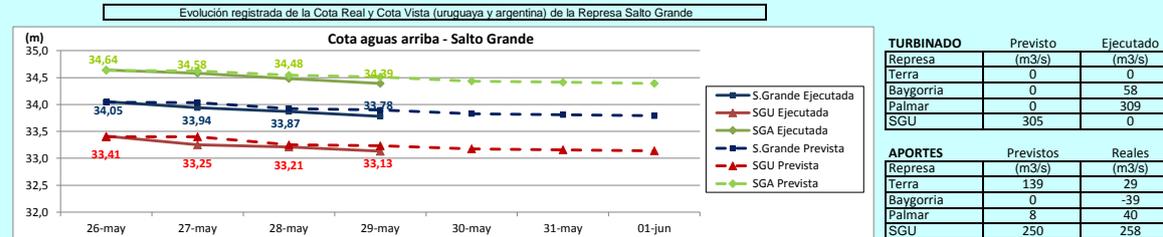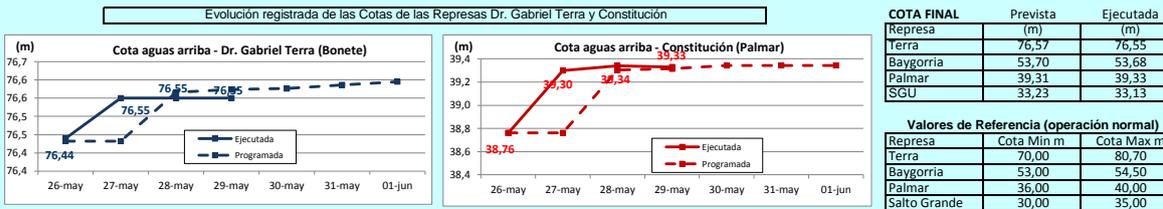

OBSERVACIONES

La demanda resultó 1,1 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 21,7 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 61,3 MW medios, de los cuales: 36,3 MW de UPM; 2,3 MW de Weyerhaeuser Productos; 10,9 MW de Galofer; 2 MW de Ponlar; 7,9 MW de Fenirof; 0,5 MW de Alur; 1,4 MW de Liderdat.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generó 1,3 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaeslther S.A.).
Se importaron 4485 MWh (186,9 MW medios) de Argentina por modalidad contingente y 1711 MWh (71,3 MW medios) de Brasil a través de la convertora de Rivera.
La información relacionada con los intercambios y potencia máxima del medidor es preliminar.
No se contó con la actualización de la programación semanal del día miércoles. Por tanto, los valores previstos de turbinado, cotas, aportes y vertimiento no están actualizados.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata