



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.






miércoles 30 de mayo de 2012

Generación Térmica (MWh)		30-may
Central Battle		7.329
• Sala B		1.028
• 5a		1.892
• 6a		2.539
• Motores		1.869
Central La Tablada		2.177
Central P. del Tigre		6.412
Central Maldonado		330
Grupos Diesel		80
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		0
C. Baygorria		150
C. Palmar		168
C. Salto Grande		1.378
Importación (MWh)		Por País
Argentina		4.707
• Contingente		4707
Brasil		1.740
• Rivera		1.740
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		2.310
TOTAL Generación (MWh)		26.780





Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	26.780
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Diferencia (MWh)	-310
Ejecutada - Programada	-1,14%

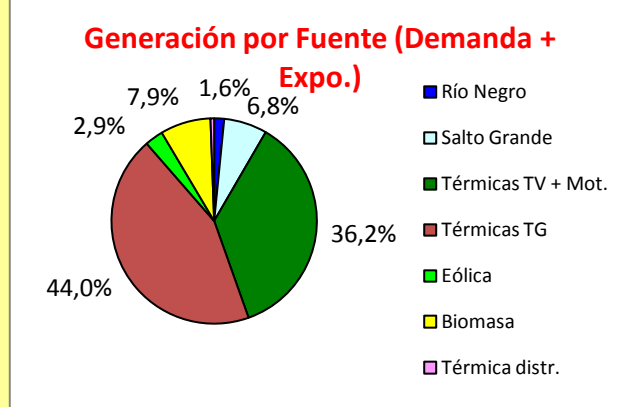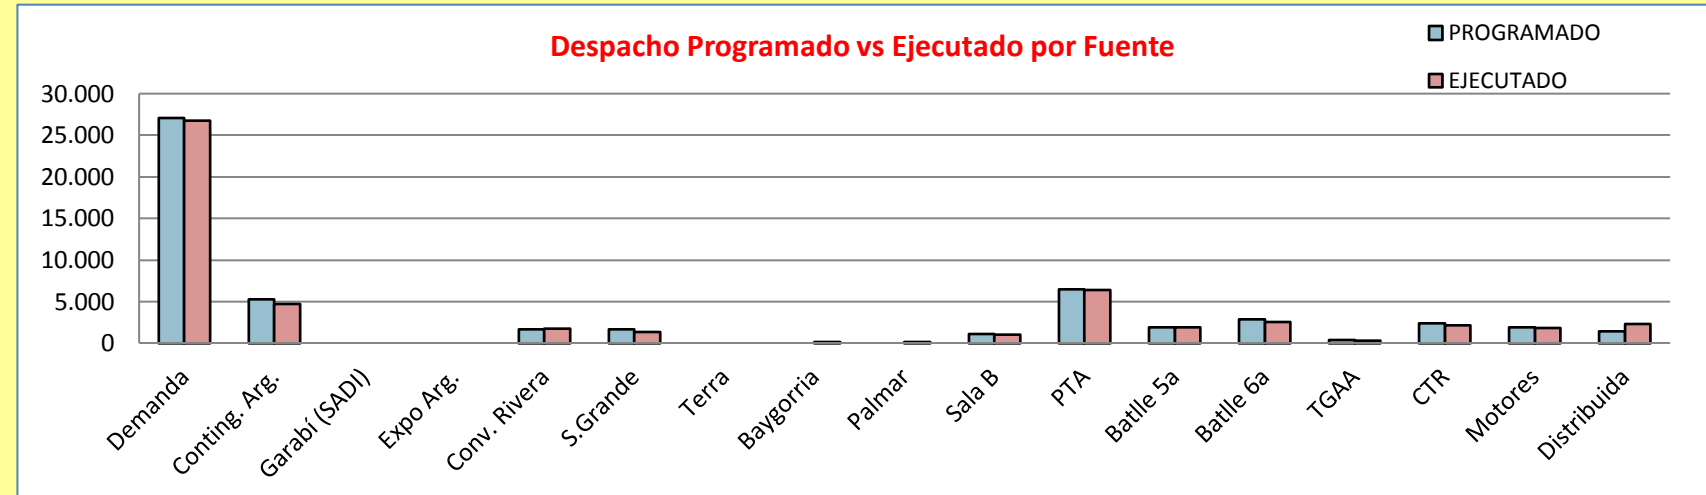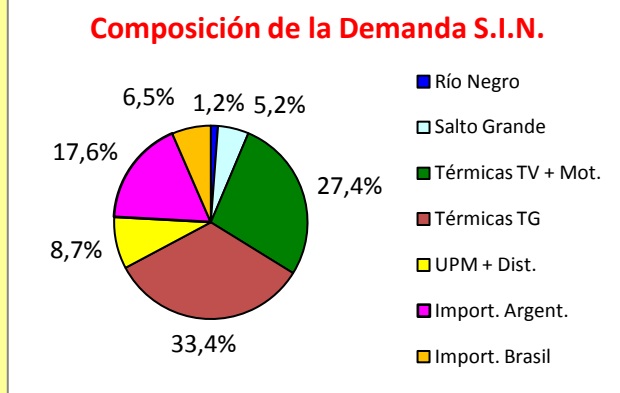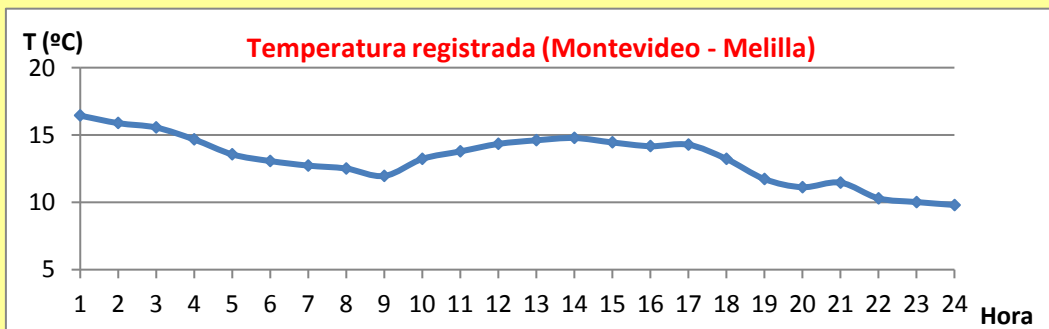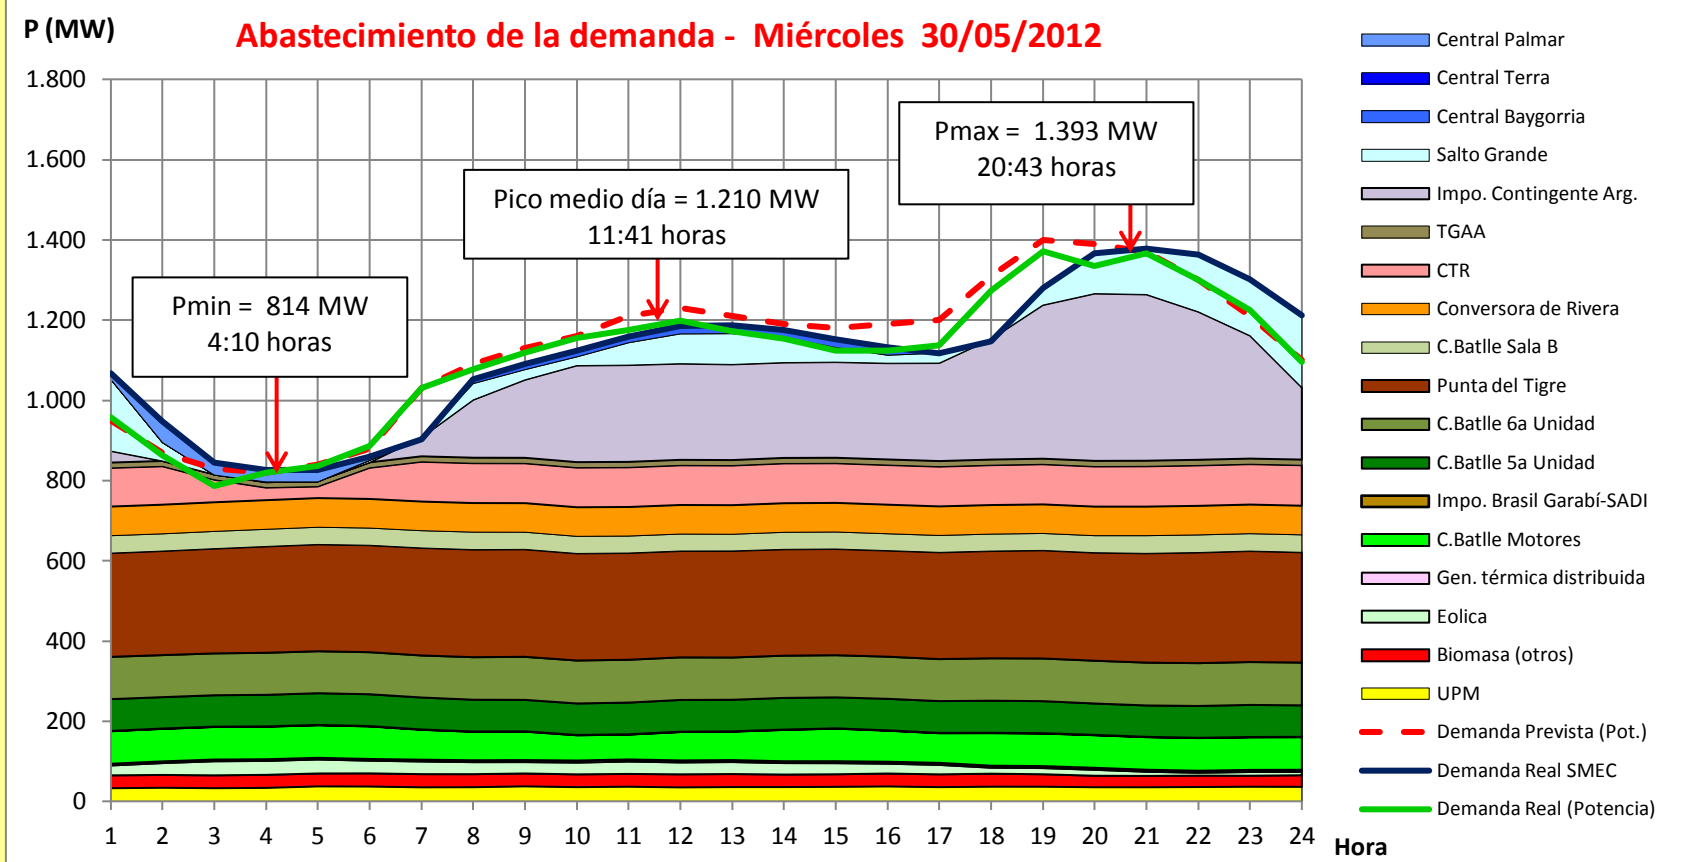

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

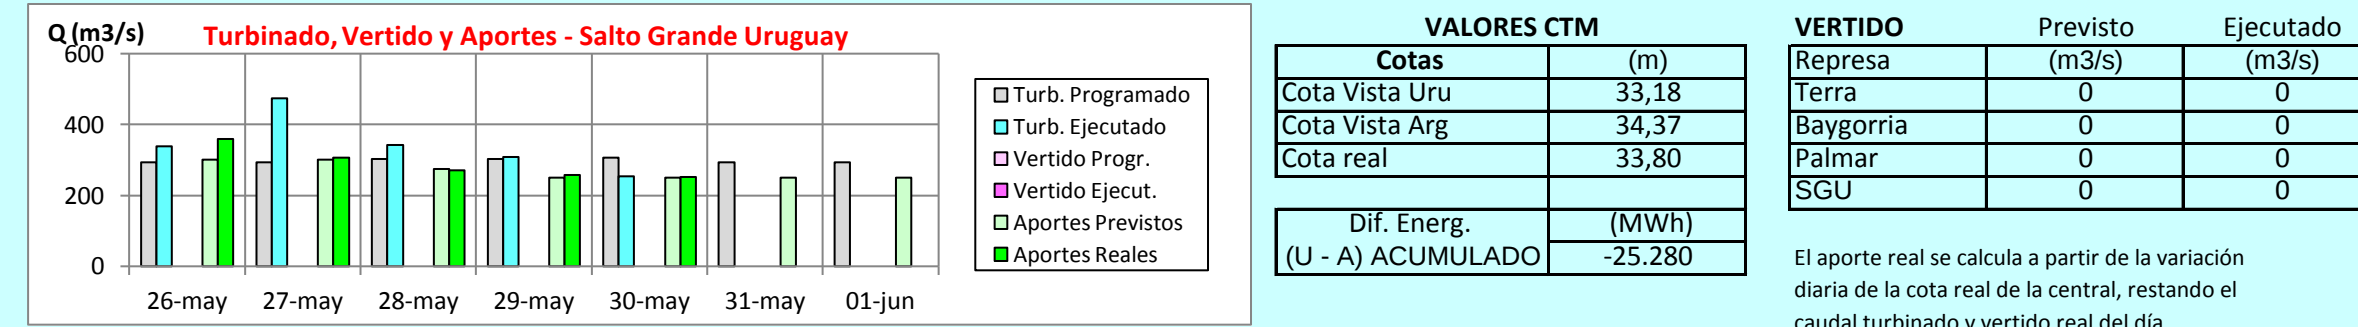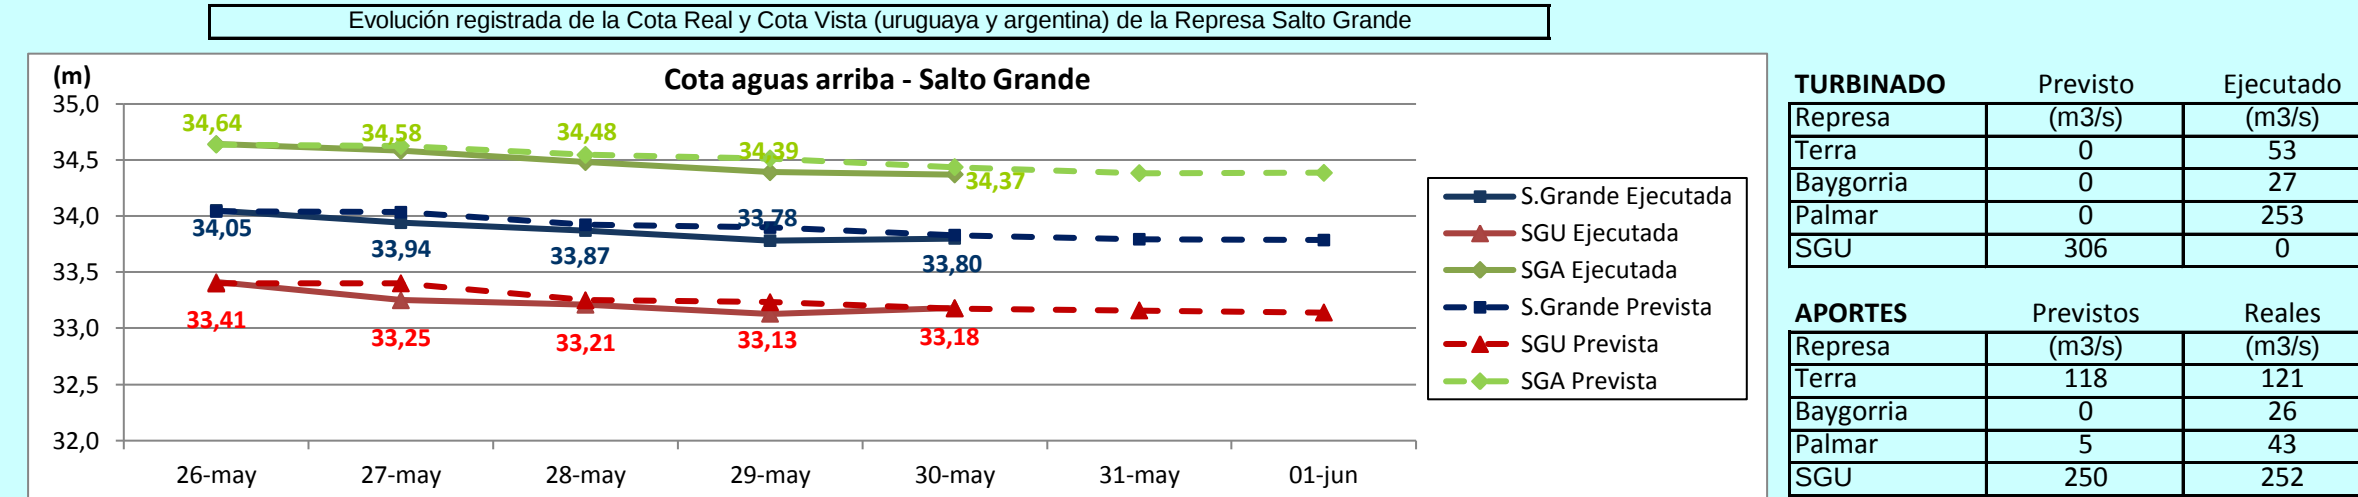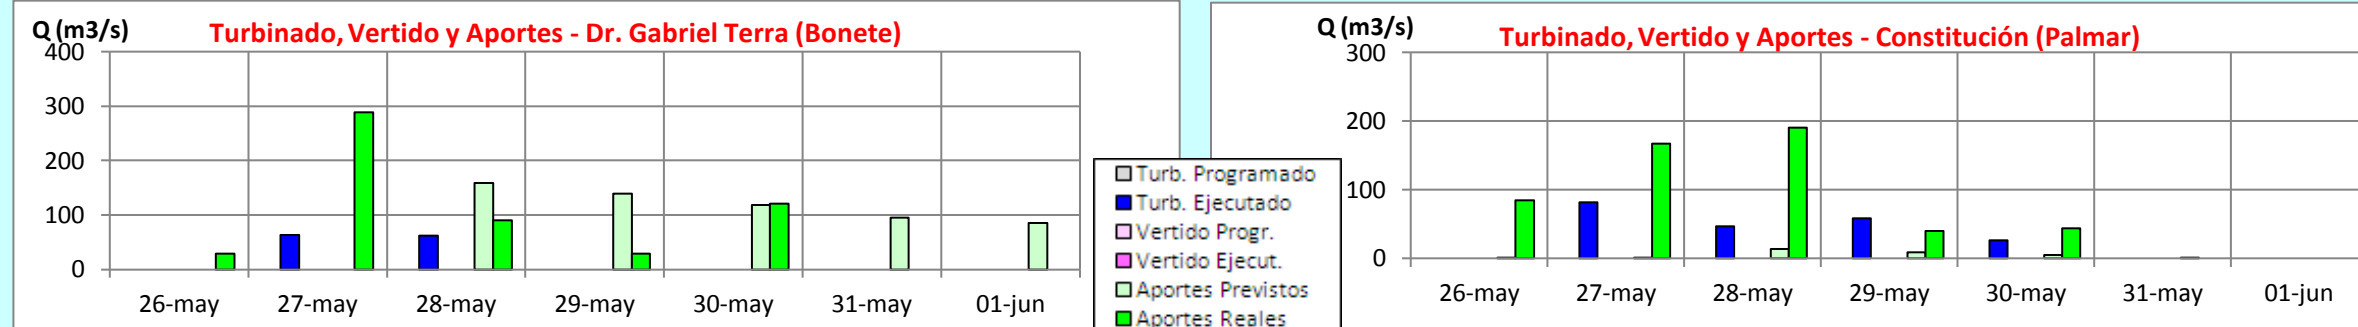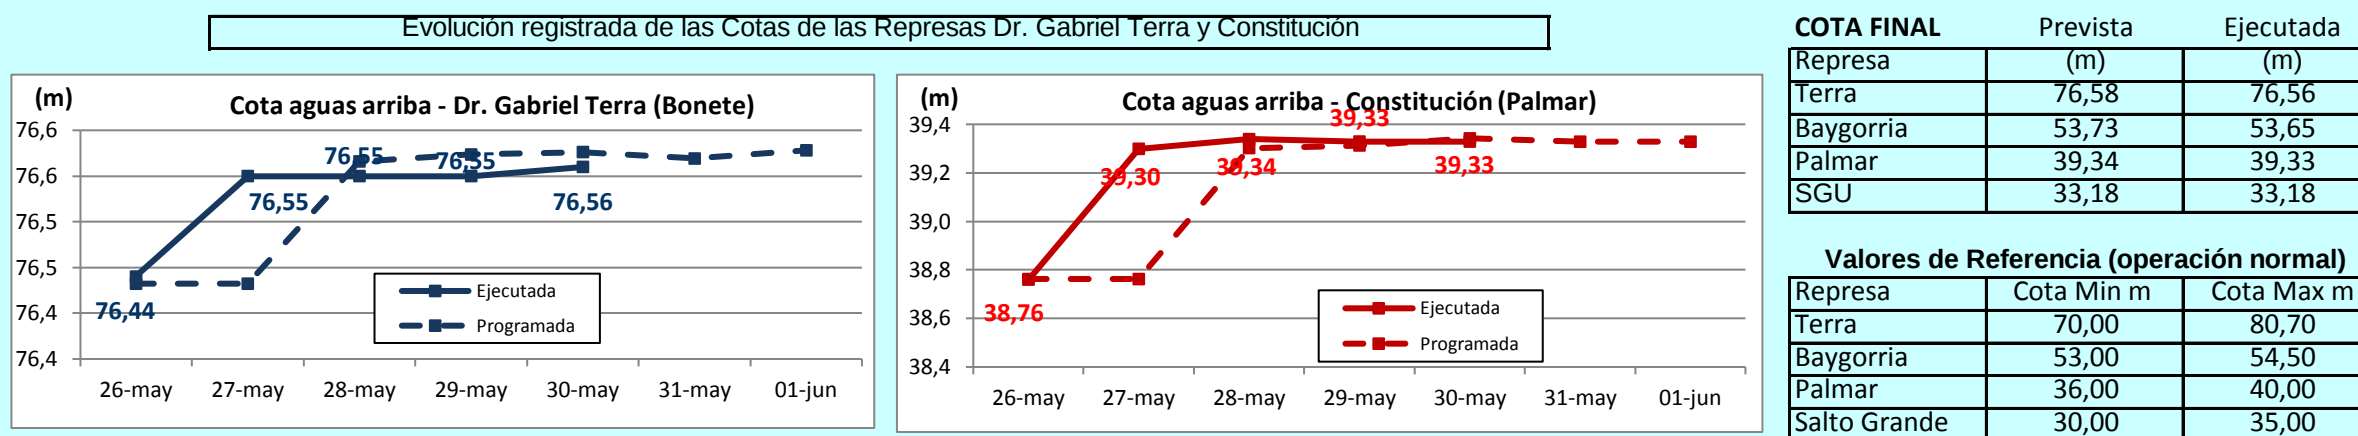

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 1,14 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 24,5 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 67,5 MW medios, de los cuales:
35,7 MW de UPM; 2,6 MW de Weyerhaeuser Productos; 11,4 MW de Galofer; 2,2 MW de Ponlar; 8,6 MW de Fenirol; 2,3 MW de Alur; 4,7 MW de Liderdat.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generó 1,46 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).
Se importaron 4706 MWh (196 MW medios) de Argentina por modalidad contingente y 1740 MWh (72,5 MW medios) de Brasil a través de la conversora de Rivera.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata