



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 2 de junio de 2012






Generación Térmica (MWh)		02-jun
Central Battle		7.000
• Sala B		1.029
• 5a		1.899
• 6a		2.137
• Motores		1.936
Central La Tablada		2.148
Central P. del Tigre		5.530
Central Maldonado		329
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		53
C. Baygorria		132
C. Palmar		0
C. Salto Grande		1.736
Importación (MWh)		Por País
Argentina		4.602
• Contingente		4602
Brasil		1.740
• Rivera		1.740
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPLM + Gen. Distribuida		2.632
TOTAL Generación (MWh)		25.902
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) 25.902


(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh) 26.130

Diferencia (MWh) -228
Ejecutada - Programada -0,87%

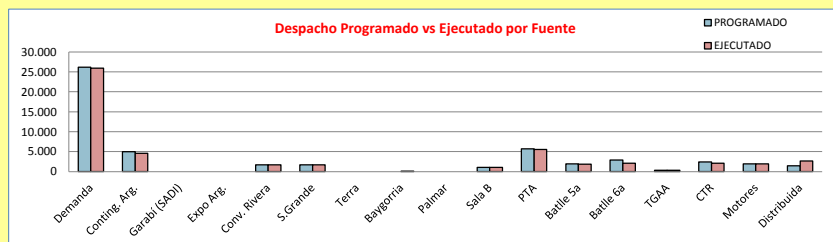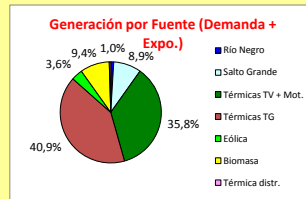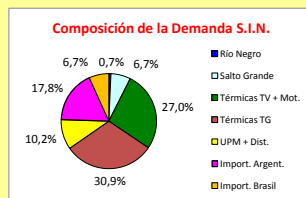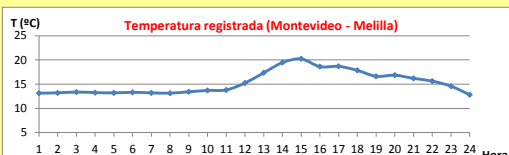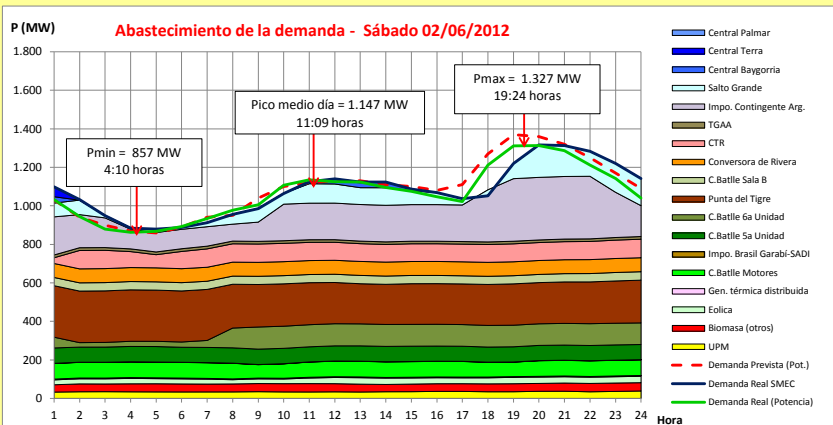

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

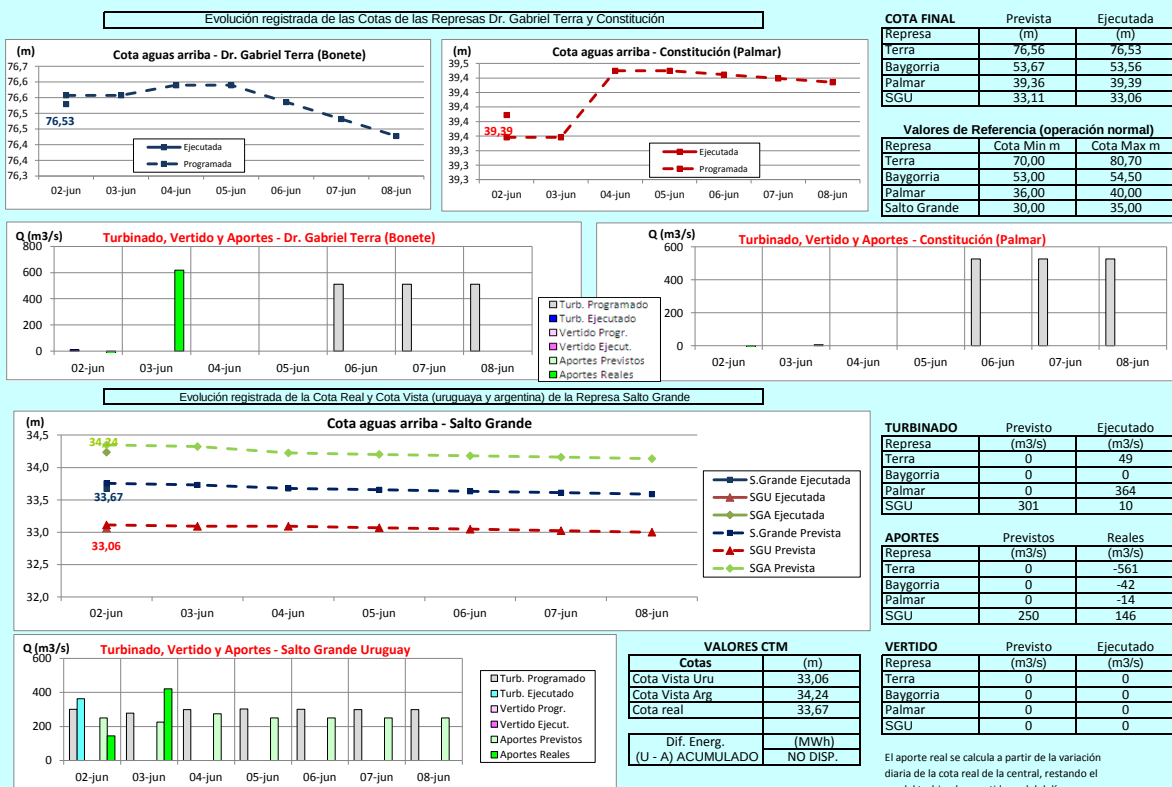

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,87 % inferior a la prevista.

Se registró generación eólica, por 29,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 76,4 MW medios, de los cuales: 35,1 MW de UPM; 2,7 MW de Weyerhaeuser Productos; 11,3 MW de Galford; 2,7 MW de Ponlar; 8,3 MW de Feniroil; 2,7 MW de Alur; 8,9 MW de Bioener; 4,7 MW de Liderdat.

No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

No se generó energía por concepto de térmica distribuida (Zendeleather S.A.).

Se importaron 4602 MWh (191,8 MW medios) de Argentina por modalidad contingente y 1740 MWh (72,5 MW medios) de Brasil a través de la conversora de Rivera.

Los datos de interconexión con Argentina y SG son preliminares.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata