



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 3 de junio de 2012






Generación Térmica (MWh)		03-jun
Central Battle		7.572
• Sala B		1.044
• 5a		1.895
• 6a		2.668
• Motores		1.965
Central La Tablada		1.965
Central P. del Tigre		5.373
Central Maldonado		341
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		146
C. Baygorria		169
C. Palmar		0
C. Salto Grande		1.531
Importación (MWh)		Por País
Argentina		2.696
• Contingente		2.696
Brasil		1.742
• Rivera		1.742
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		2.741
TOTAL Generación (MWh)		24.276
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) 24.276


(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh) 24.240

Diferencia (MWh) 36
Ejecutada - Programada 0,15%

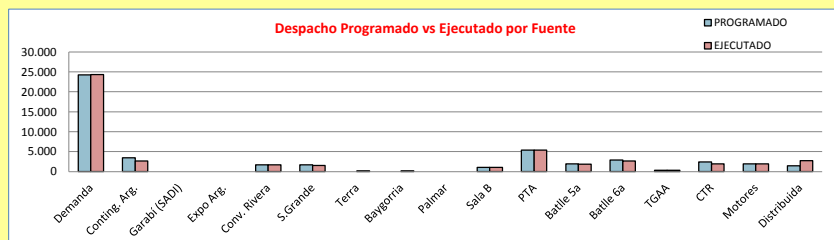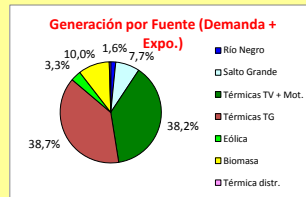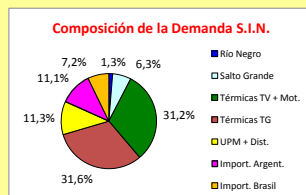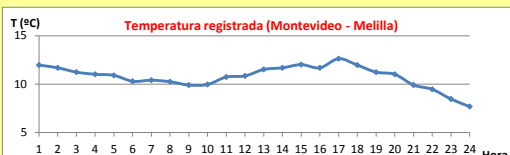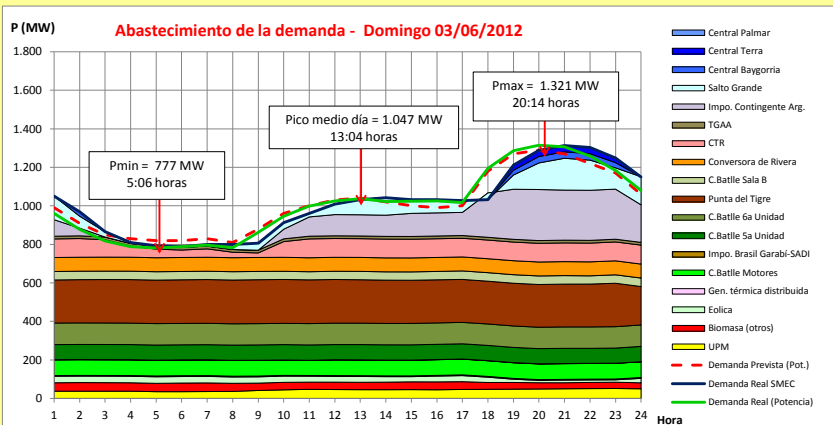

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

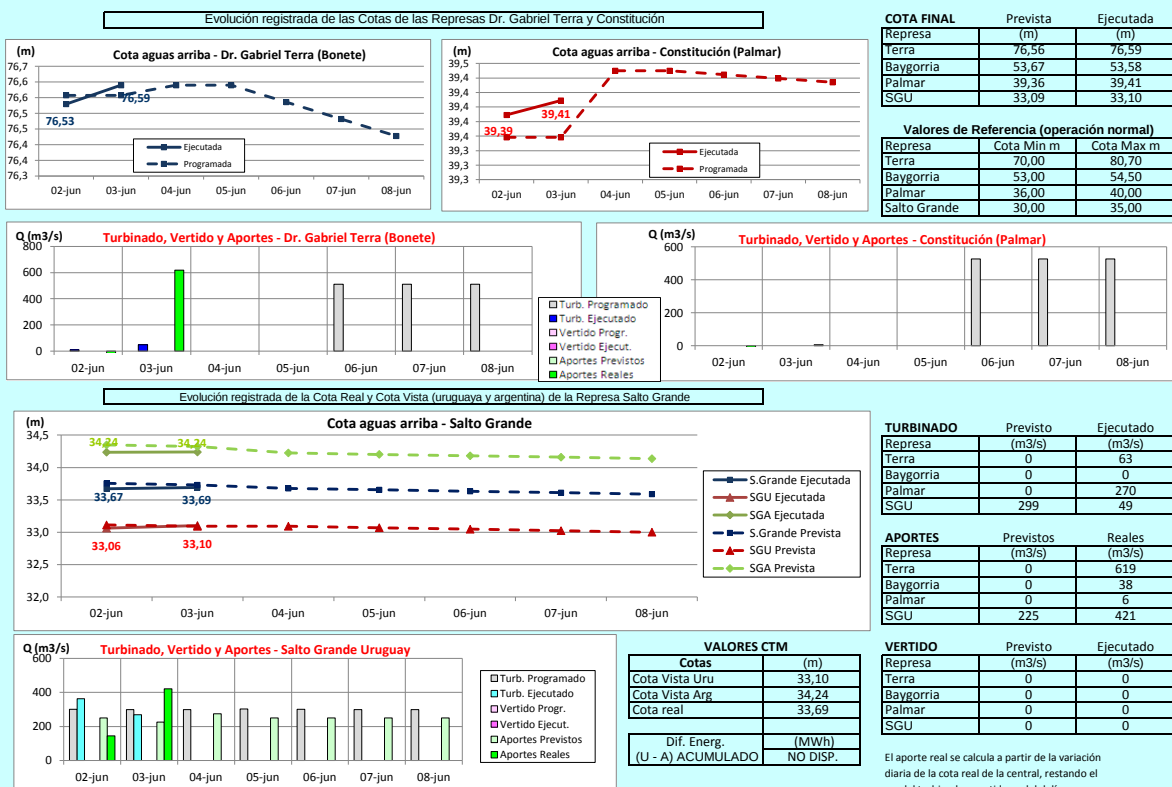

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,15 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 27,6 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 82,7 MW medios, de los cuales: 43,8 MW de UPM; 3,2 MW de Weyerhaeuser Productos; 7,8 MW de Galfer; 2,8 MW de Ponlar; 8,4 MW de Feniro; 2,7 MW de Alur; 9,2 MW de Bioener; 4,7 MW de Liderdat. No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible. No se generó energía por concepto de térmica distribuida (Zendather S.A.). Se importaron 2.696 MWh (112,3 MW medios) de Argentina por modalidad contingente y 1.742 MWh (72,6 MW medios) de Brasil a través de la convertidora de Rivera. Los datos de interconexión con Argentina y SG son preliminares.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata