



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 30 de junio de 2012






Generación Térmica (MWh)		30-jun
Central Batlle		4.435
• Sala B		1.005
• 5a		1.898
• 6a		60
• Motores		1.472
Central La Tablada		2.319
Central P. del Tigre		3.307
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.509
C. Baygorria		1.281
C. Palmar		6.846
C. Salto Grande		4.907
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.737
• Rivera		1.737
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.062
TOTAL Generación (MWh)		27.402
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) 27.402


(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh) 28.170

Diferencia (MWh) -768
Ejecutada - Programada -2,73%

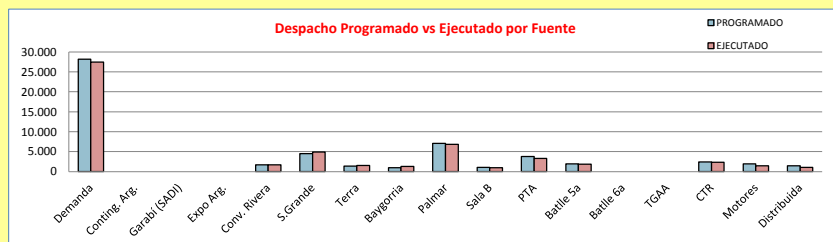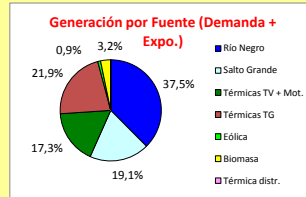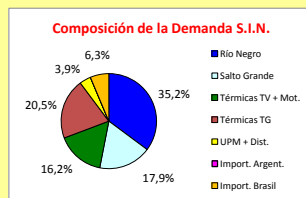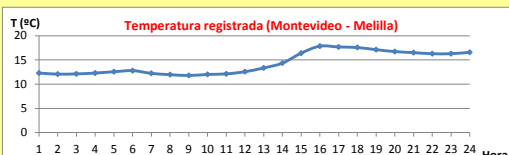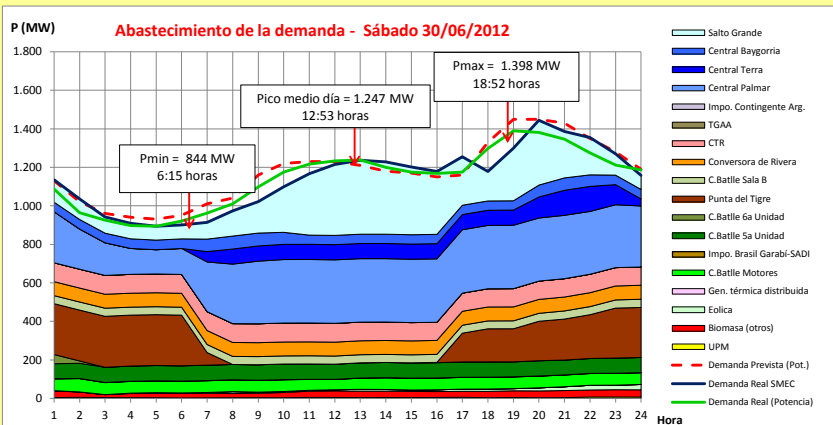

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

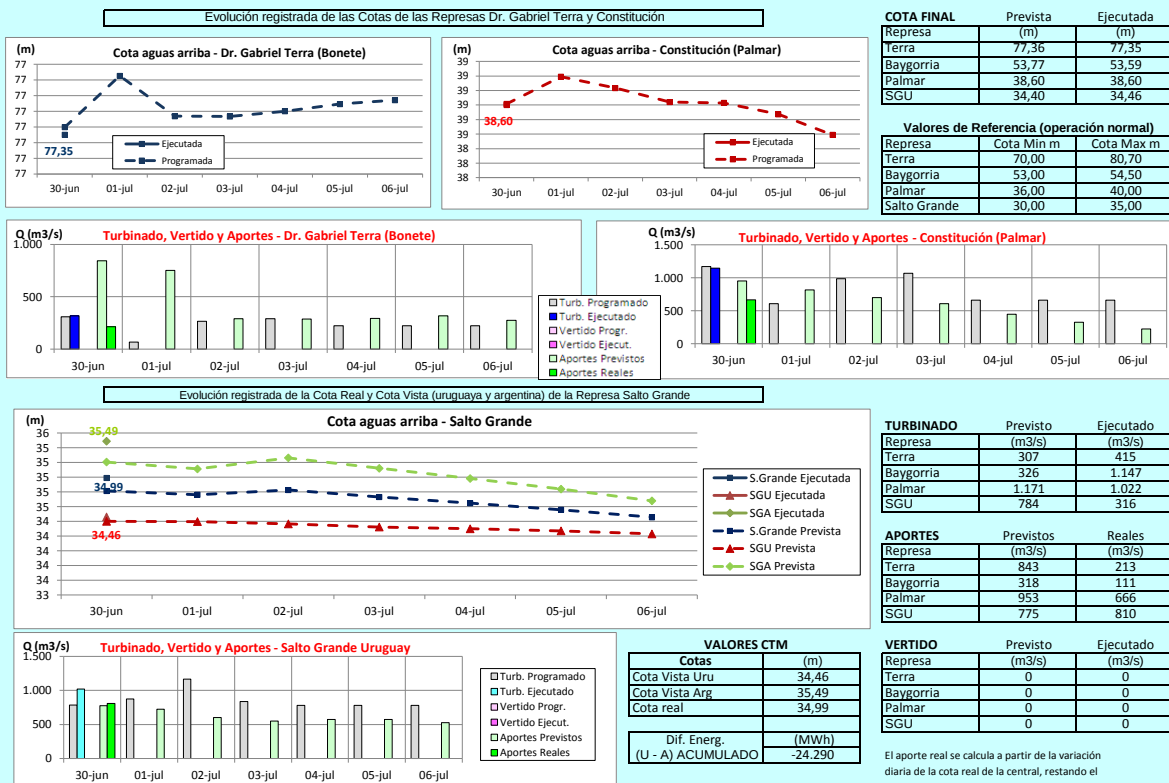

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,73 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 9,7 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 35,1 MW medios, de los cuales:
4,9 MW de UPM; 2,3 MW de Weyerhaeuser Productos; 11,2 MW de Galofor; 7,4 MW de Fenilol; 2,5 MW de Alur; 6 MW de Bioener S.A.; 0,8 MW Ponlar.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida (Zendaether S.A.).
Se importaron 1737 MWh (72,4 MW medios) de Brasil a través de la conversora de Rivera.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata