



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 2 de julio de 2012






Generación Térmica (MWh)		02-jul
Central Batlle		4.701
• Sala B		1.099
• 5a		1.893
• 6a		0
• Motores		1.709
Central La Tablada		2.384
Central P. del Tigre		6.461
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.254
C. Baygorria		1.020
C. Palmar		6.020
C. Salto Grande		4.490
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.739
• Rivera		1.739
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.432
TOTAL Generación (MWh)		29.501
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) 29.501


(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh) 30.230

Diferencia (MWh) -729
Ejecutada - Programada -2,41%

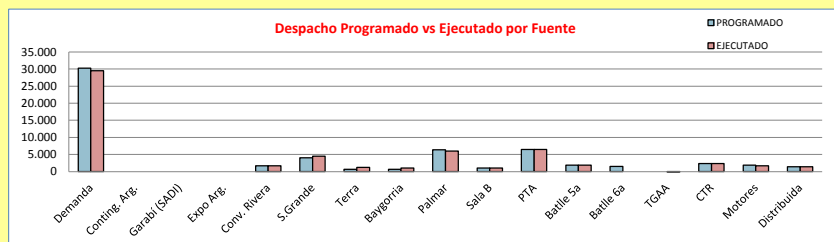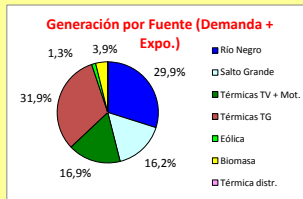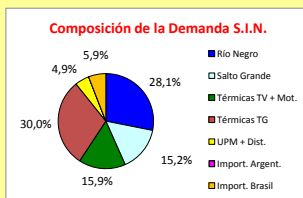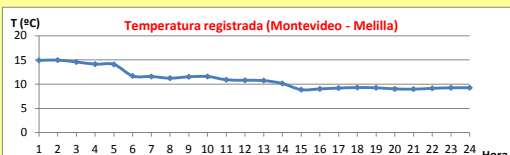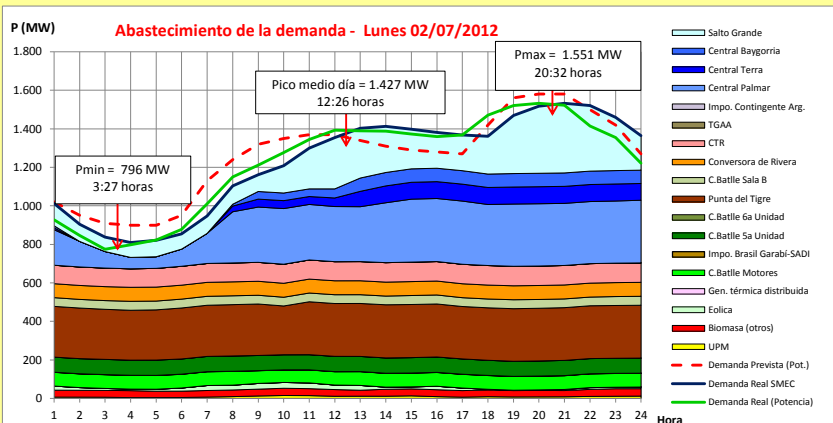

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

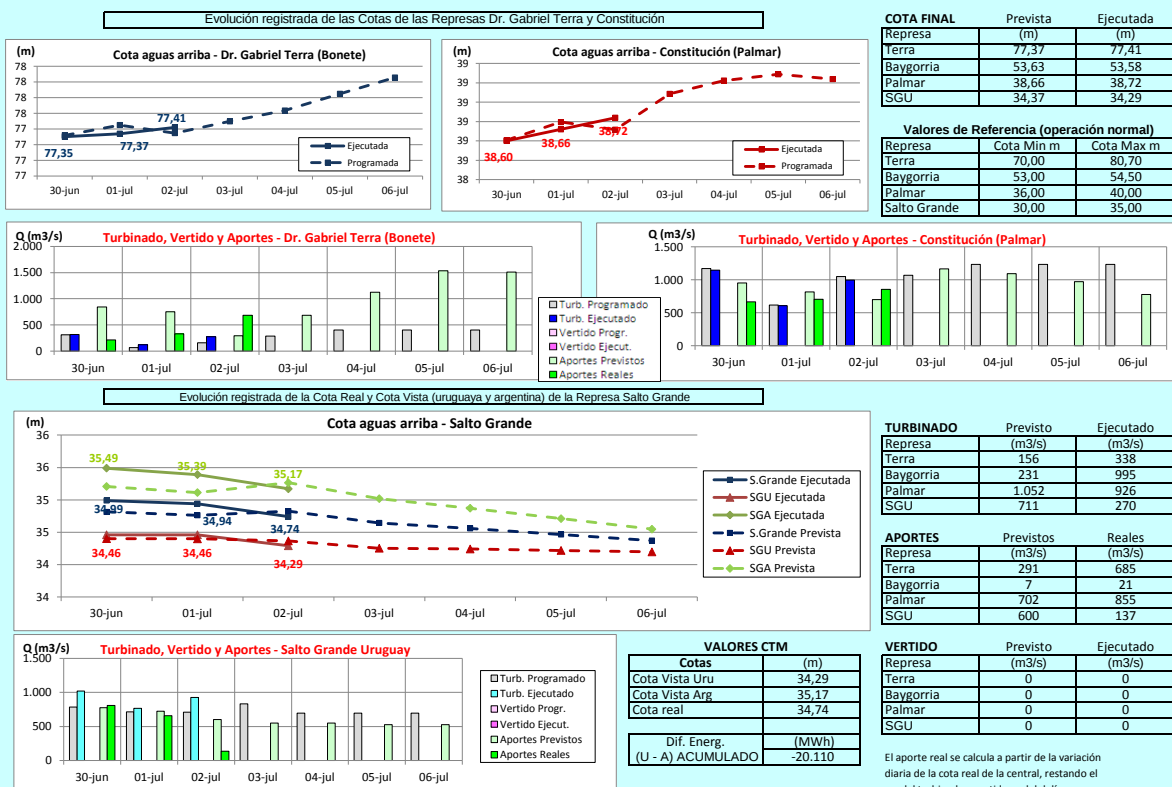

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,41 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 15,2 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 44,7 MW medios, de los cuales: 9,5 MW de UPM; 2,5 MW de Weyerhaeuser Productos; 10,7 MW de Galofer; 7,9 MW de Fenilrol; 2,2 MW de Alur; 9 MW de Bioener S.A.; 2,9 MW Ponlar.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).
Se importaron 1739 MWh (72,5 MW medios) de Brasil a través de la conversora de Rivera.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata