



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 3 de julio de 2012






Generación Térmica (MWh)		03-jul
Central Batlle		4.453
• Sala B		1.100
• 5a		1.524
• 6a		311
• Motores		1.519
Central La Tablada		2.441
Central P. del Tigre		6.448
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		841
C. Baygorria		659
C. Palmar		6.804
C. Salto Grande		6.976
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.739
• Rivera		1.739
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		989
TOTAL Generación (MWh)		31.352
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) 31.352


(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh) 30.560

Diferencia (MWh) 792
Ejecutada - Programada 2,59%

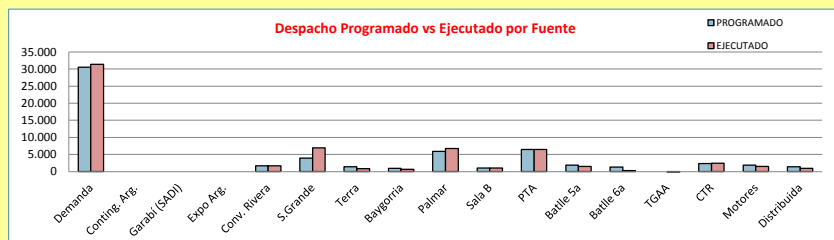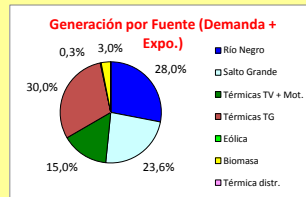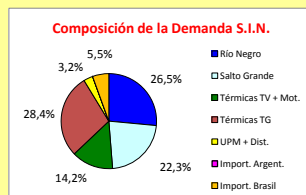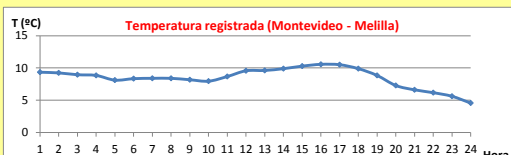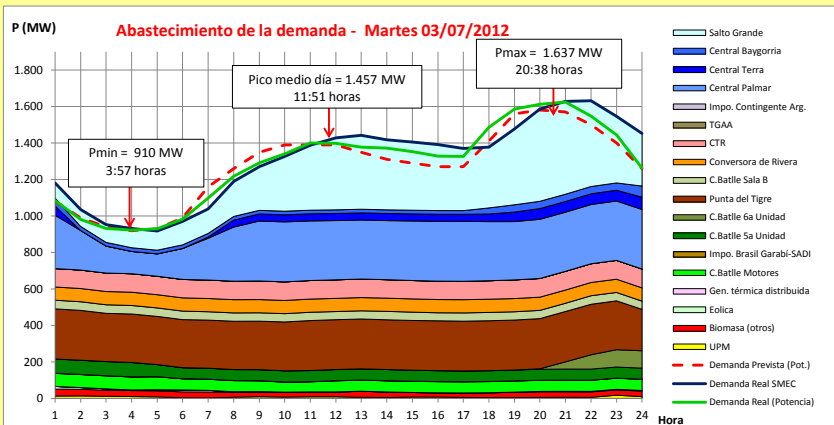

EVOLUCION de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

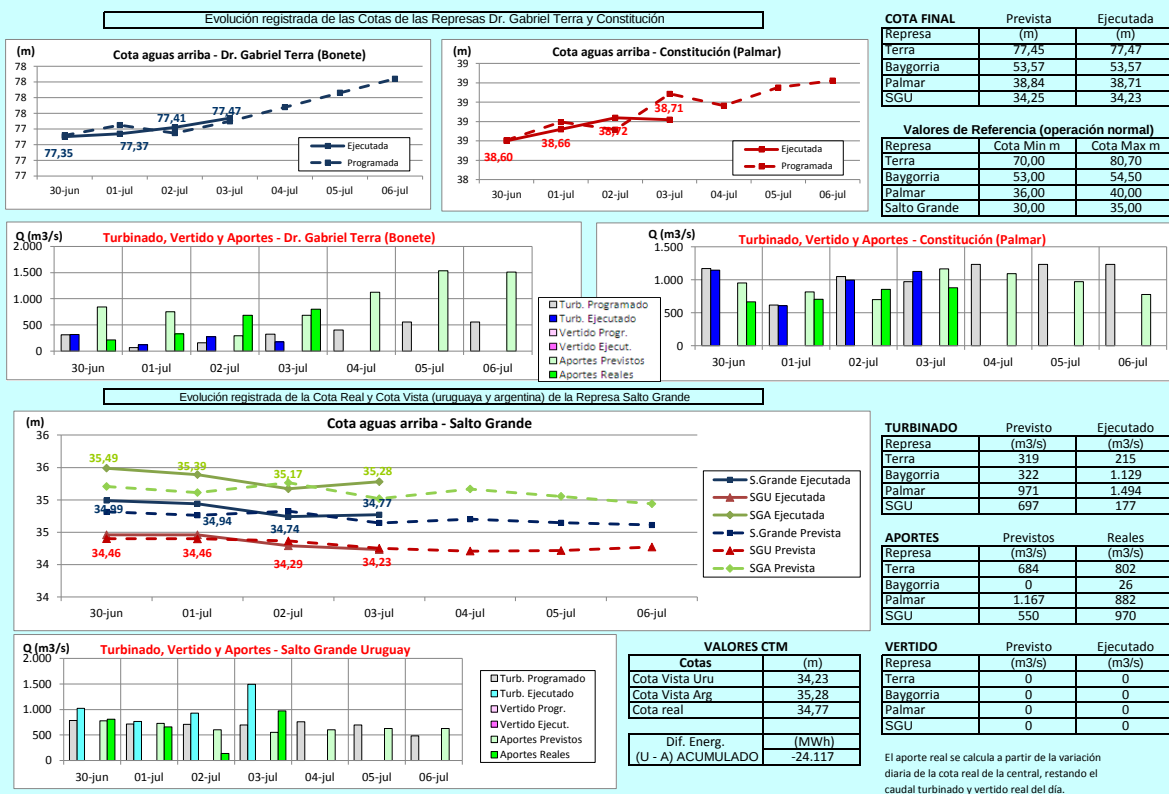

La demanda resultó 2,59 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 3,9 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 38,5 MW medios, de los cuales:
8,2 MW de UPM; 2,3 MW de Weyerhaeuser Productos; 11,3 MW de Galfer; 8,4 MW de Fenilrol; 0,1 MW de Alur; 5,2 MW de Bioener S.A.; 3 MW de Ponlar.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida (Zendealeather S.A.).
Se importaron 1739 MWh (72,5 MW medios) de Brasil a través de la convertora de Rivera.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata