



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

Jueves 5 de julio de 2012






Generación Térmica (MWh)		05-jul
Central Battle		7.434
• Sala B		1.084
• 5a		1.883
• 6a		2.752
• Motores		1.715
Central La Tablada		-45
Central P. del Tigre		6.451
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.410
C. Baygorria		1.746
C. Palmar		7.600
C. Salto Grande		3.775
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.678
• Rivera		1.678
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.401
TOTAL Generación (MWh)		32.452
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) 32.452


(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh) 32.210

Diferencia (MWh) 242
Ejecutada - Programada 0,75%

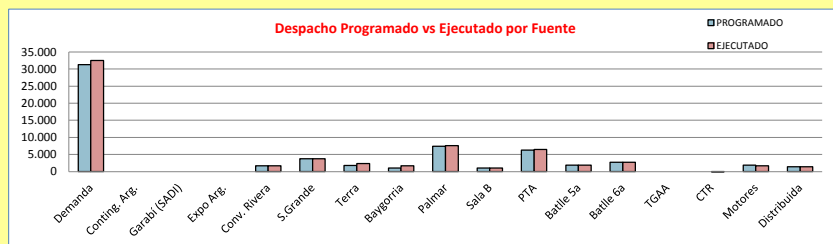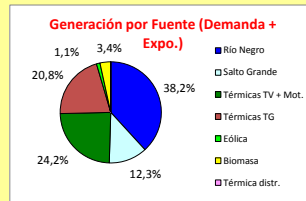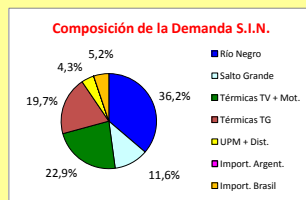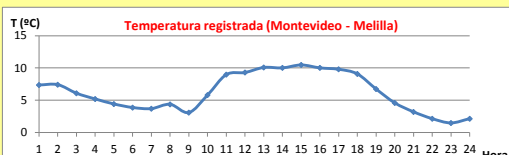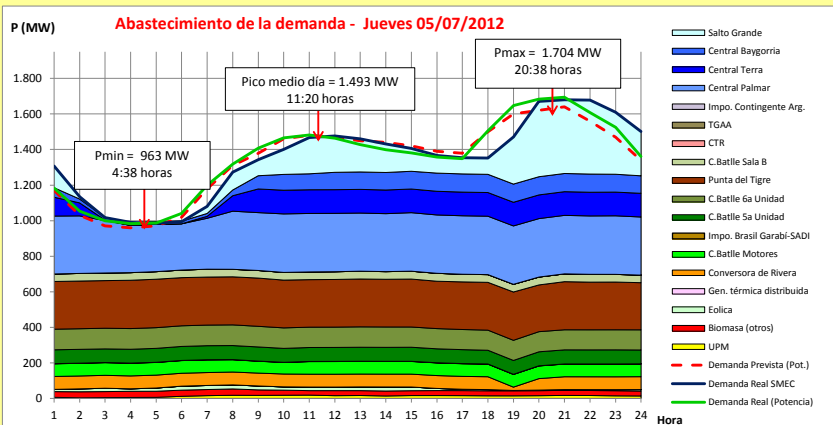

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

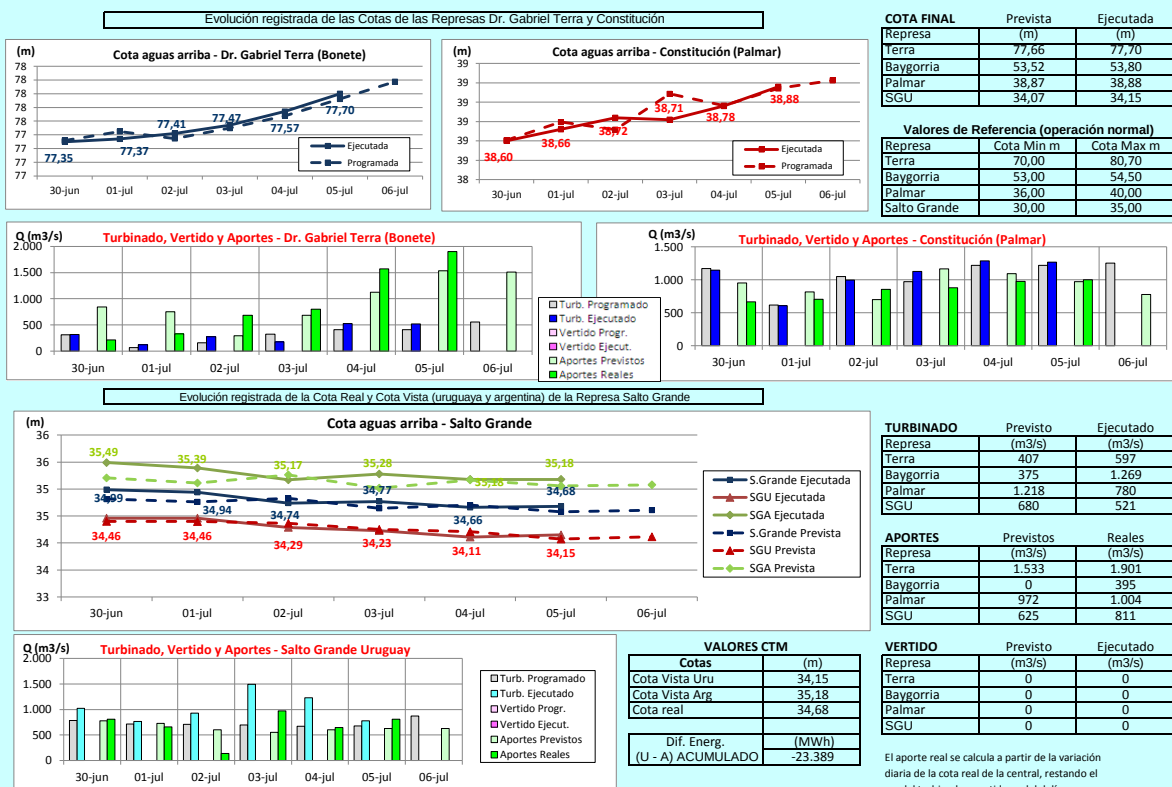

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,75 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 14,6 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 44,2 MW medios, de los cuales:
13,7 MW de UPM; 2,6 MW de Weyerhaeuser Productos; 11,5 MW de Galfer; 8,4 MW de Fenilol; 2,6 MW de Alur; 2,7 MW de Bioener S.A.; 2,8 MW de Ponlar.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).
Se importaron 1678 MWh (70 MW medios) de Brasil a través de la conversora de Rivera.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata