



# INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 9 de julio de 2012

| Generación Térmica (MWh)    |  | 09-jul   |
|-----------------------------|--|----------|
| Central Battle              |  | 5.874    |
| • Sala B                    |  | -4       |
| • 5a                        |  | 1.654    |
| • 6a                        |  | 2.507    |
| • Motores                   |  | 1.717    |
| Central La Tablada          |  | -44      |
| Central P. del Tigre        |  | 4.779    |
| Central Maldonado           |  | 0        |
| Generación Hidráulica (MWh) |  |          |
| C.G. Terra                  |  | 3.194    |
| C. Baygorria                |  | 2.083    |
| C. Palmar                   |  | 7.802    |
| C. Salto Grande             |  | 6.199    |
| Importación (MWh)           |  | Por País |
| Argentina                   |  | 0        |
| • Contingente               |  | 0        |
| Brasil                      |  | 1.511    |
| • Rivera                    |  | 1.511    |
| • SADI                      |  | 0        |
| Otros Generadores (MWh)     |  |          |
| UPM + Gen. Distribuida      |  | 1.265    |
| TOTAL Generación (MWh)      |  | 32.663   |






| Exportación (MWh)    |  |   |
|----------------------|--|---|
| Exportación a Arg.   |  | 0 |
| • Hidráulica         |  | 0 |
| • Térmica            |  | 0 |
| Exportación a Brasil |  | 0 |

| DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) | 32.663 |
|---------------------------|--------|
|---------------------------|--------|


(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)

| Demanda Programada (MWh) | 32.520 |
|--------------------------|--------|
|--------------------------|--------|

| Diferencia (MWh)       | 143   |
|------------------------|-------|
| Ejecutada - Programada | 0,44% |

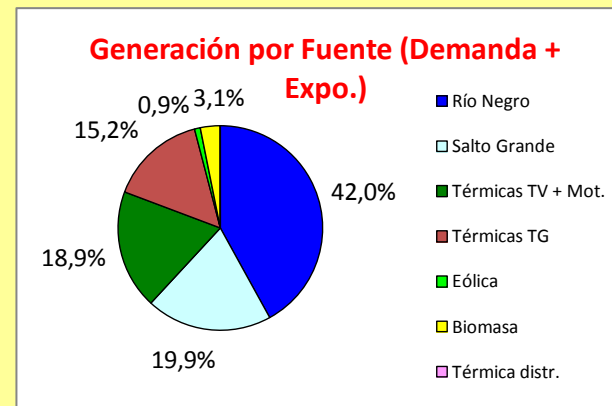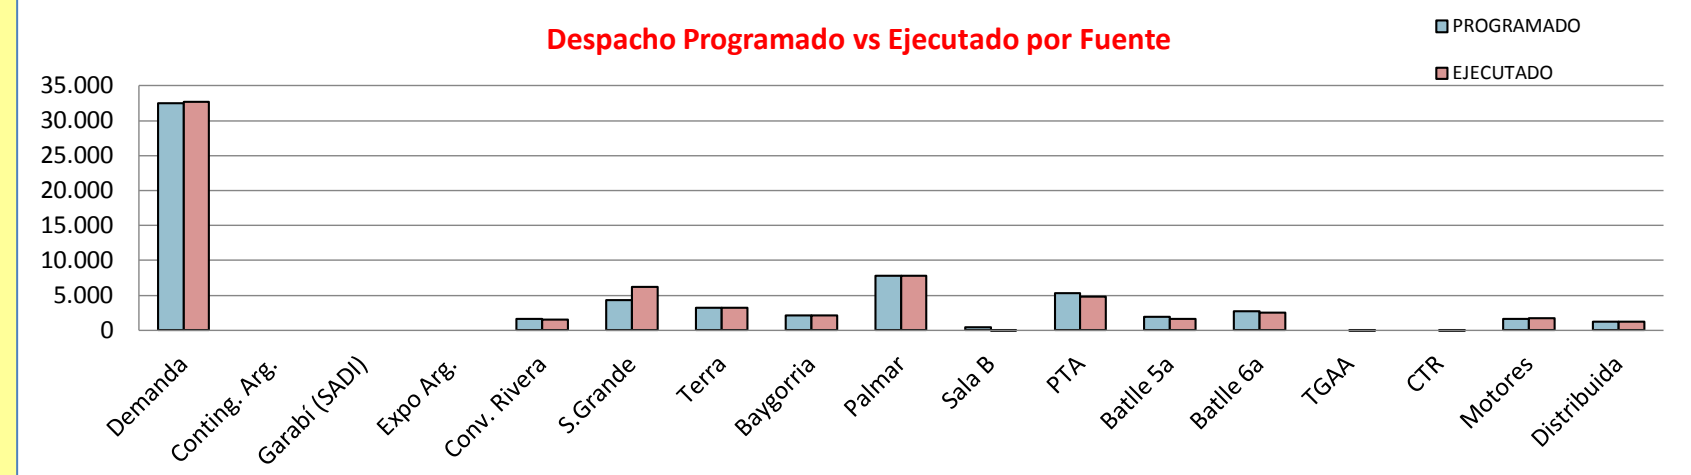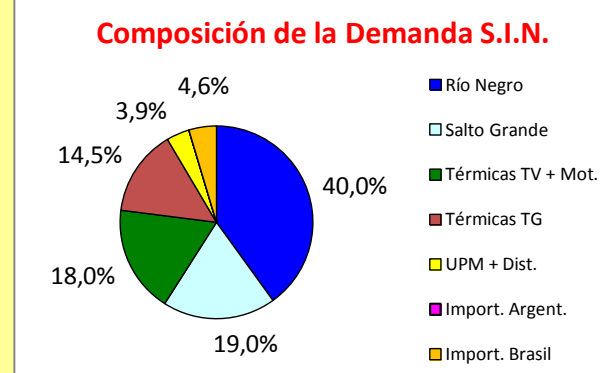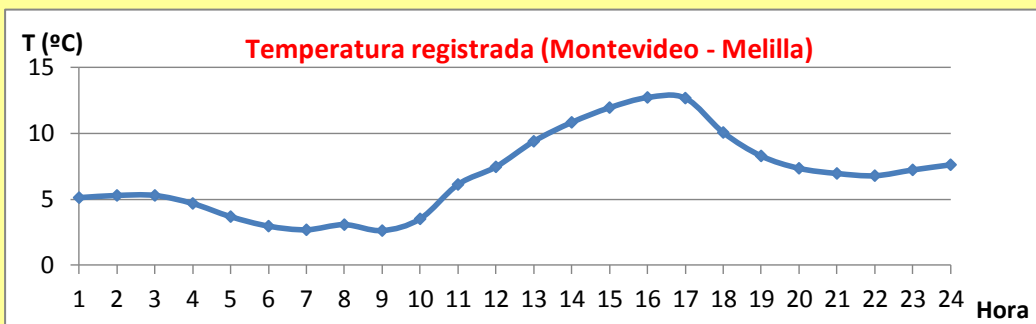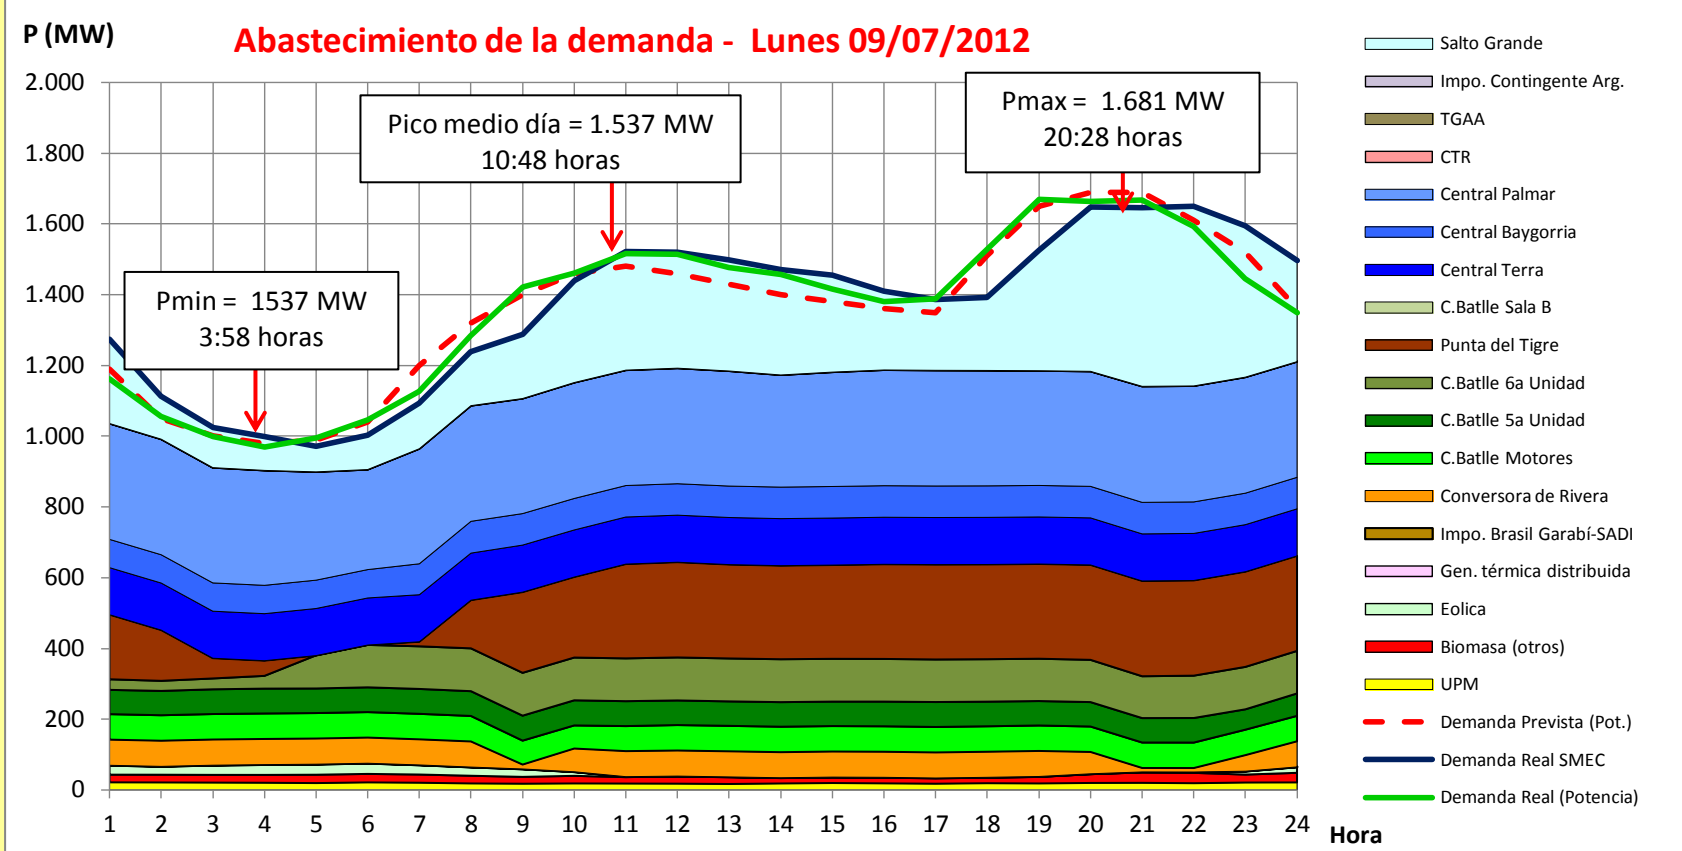

## EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

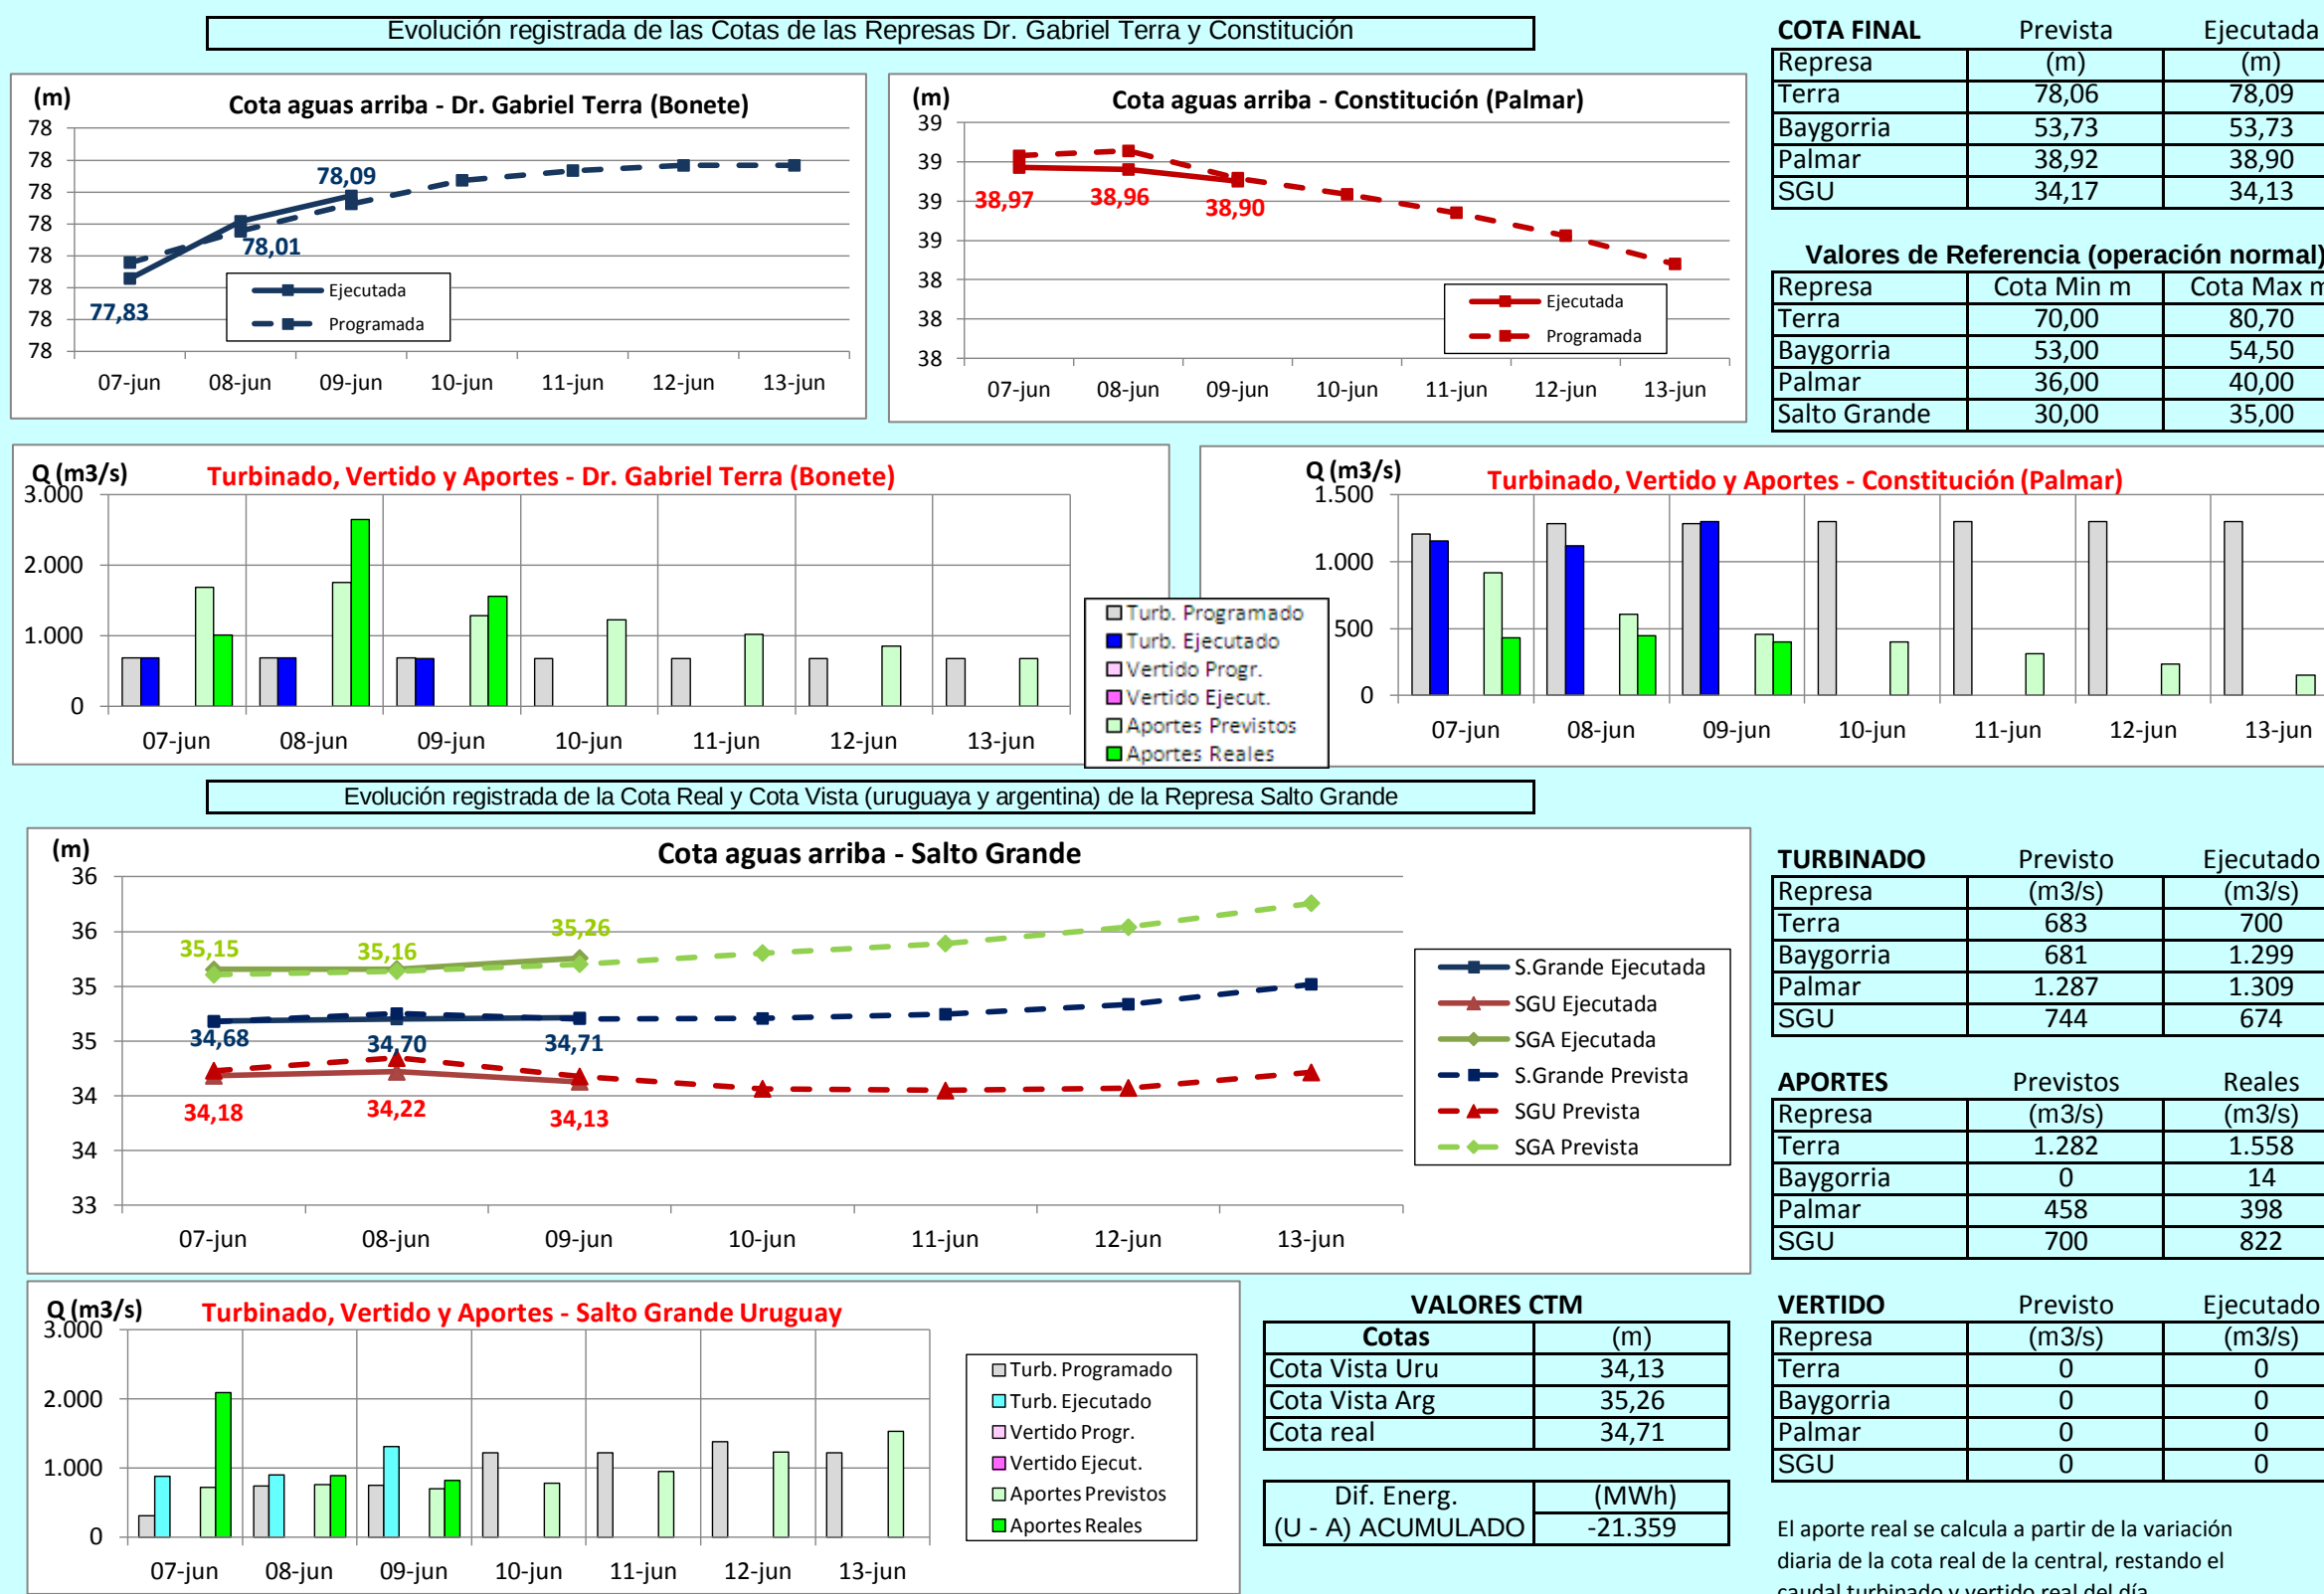

## OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,44 % superior a la prevista.  
Se registró generación eólica, por 19,6 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 41,7 MW medios, de los cuales: 19,3 MW de UPM; 1,4 MW de Galofer; 7,6 MW de Fenírol; 2,5 MW de Alur; 2,9 MW de Ponlar.  
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.  
No se generó energía por concepto de térmica distribuida (Zendeleather S.A.).  
No se importó energía de Argentina y se importaron 1510 MWh (63 MW medios) de Brasil a través de la conversora de Rivera.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata