






INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.




viernes 13 de julio de 2012

Generación Térmica (MWh)		13-Jul
Central Balle		5.910
- Sala B		-4
- 5a		1.887
- 6a		2.324
- Motores		1.703
Central La Tablada		-43
Central P. del Tigre		6.041
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.194
C. Baygorria		2.012
C. Palmar		7.546
C. Salto Grande		4.471
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
- Contingente		0
Brasil		1.738
- Rivera		1.738
- SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.845
TOTAL Generación (MWh)		32.712
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
- Hidráulica		0
- Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		32.712
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		32.870
Diferencia (MWh)		-158
Ejecutada - Programada		-0,48%

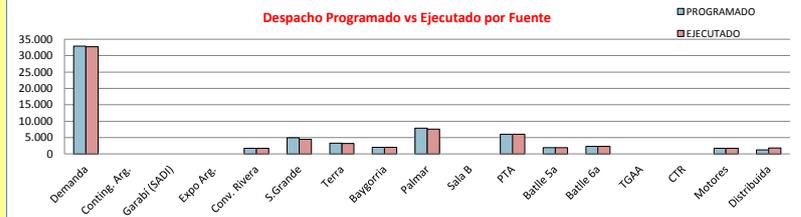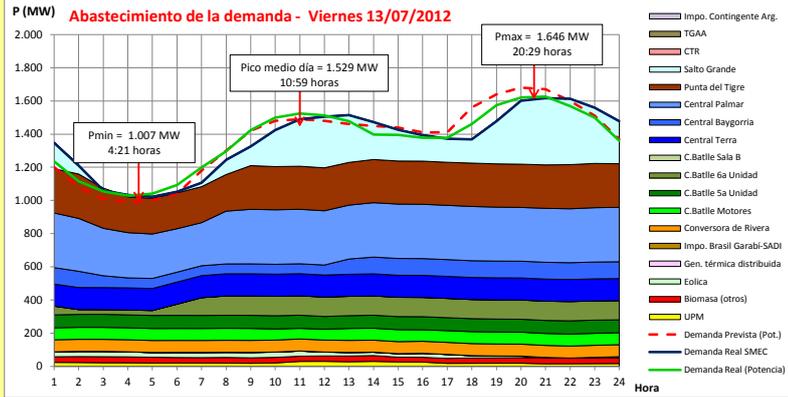

EVOLUCIÓN DE los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

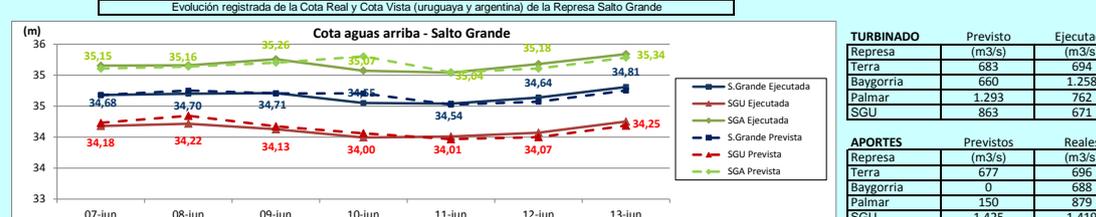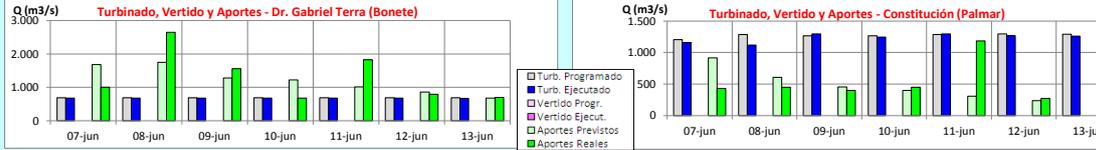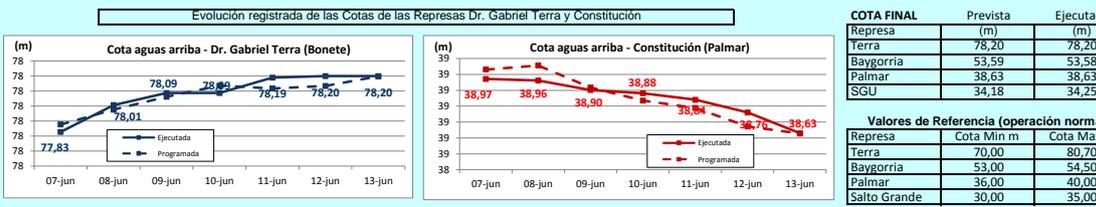

VALORES CTM

Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,25
Cota Vista Arg	35,34
Cota real	34,81

Dif. Energ. (U - A) ACUMULADO: -24.996 (MWh)

VALORES DE REFERENCIA (operación normal)

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,48 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 22,1 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 55,4 MW medios, de los cuales: 21,6 MW de UPM; 12,1 MW de Galofer; 8,1 MW de Fenirol; 2,4 MW de Alur; 2,5 MW de Ponlar; 8,8 MW de Bioener.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).
Se importaron 4471 MWh (72,4 MW medios) de Brasil a través de la convertora de Rivera.

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata