



# INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 10 de agosto de 2012

| Generación Térmica (MWh)    |  | 10-ago   |
|-----------------------------|--|----------|
| Central Batlle              |  | 5.647    |
| • Sala B                    |  | -4       |
| • Sa                        |  | 1.628    |
| • Ga                        |  | 2.314    |
| • Motores                   |  | 1.708    |
| Central La Tablada          |  | -46      |
| Central P. del Tigre        |  | 5.511    |
| • PTI                       |  | 5.513    |
| • APR                       |  | -2       |
| Central Maldonado           |  | 0        |
| Generación Hidráulica (MWh) |  |          |
| C.G. Terra                  |  | 0        |
| C. Baygorria                |  | -7       |
| C. Palmar                   |  | 5.604    |
| C. Salto Grande             |  | 8.090    |
| Importación (MWh)           |  | Por País |
| Argentina                   |  | 0        |
| • Contingente               |  | 0        |
| Brasil                      |  | 1.736    |
| • Rivera                    |  | 1.736    |
| • SADI                      |  | 0        |
| Otros Generadores (MWh)     |  |          |
| UPM + Gen. Distribuida      |  | 1.777    |
| TOTAL Generación (MWh)      |  | 28.313   |






| Exportación (MWh)    |  |   |
|----------------------|--|---|
| Exportación a Arg.   |  | 0 |
| • Hidráulica         |  | 0 |
| • Térmica            |  | 0 |
| Exportación a Brasil |  | 0 |

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) 28.313





(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh) 28.750

Diferencia (MWh) -437  
Ejecutada - Programada -1,52%

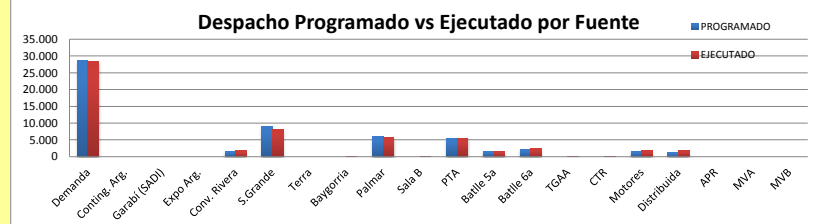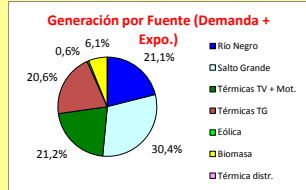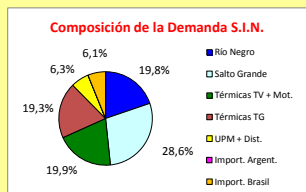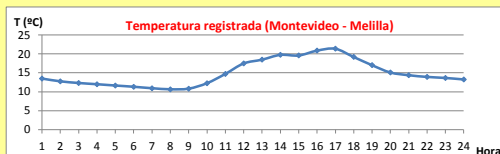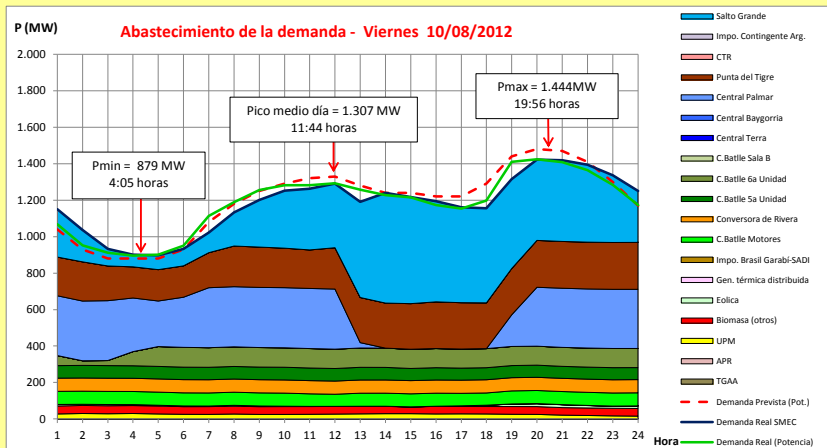

## EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

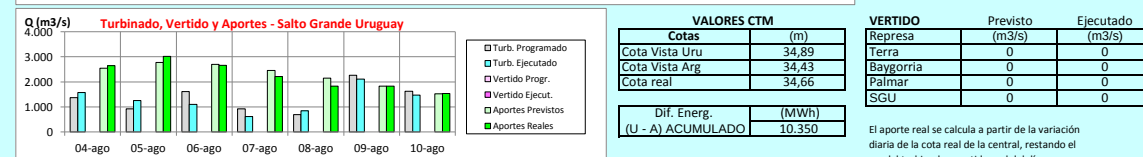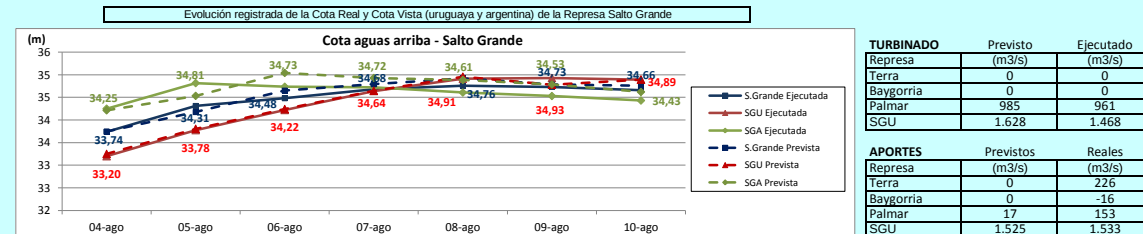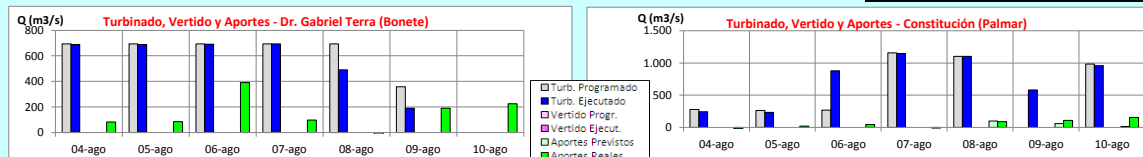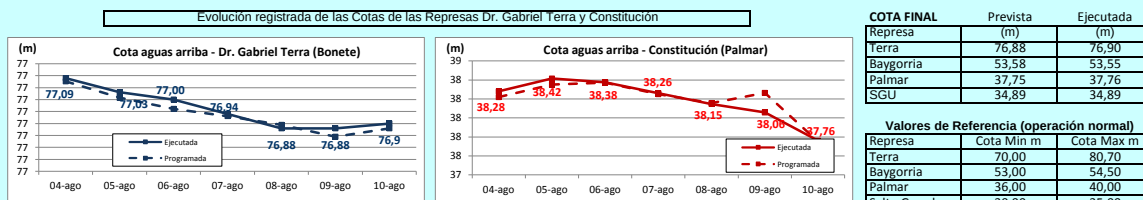

## OBSERVACIONES

La demanda resultó 1,52 % inferior a la prevista.  
Se registró generación eólica, por 6,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 68 MW medios, de los cuales:  
25,8 MW de UPM; 10,5 MW de Bioner; 11,1 MW de Galoer; 7,6 MW de Feniról; 2,8 MW de Alur; 3,1 MW de Ponlar; 2,3 MW de Weyerhaeuser; 4,7 MW de Liderdat; 0,03 MW de Las Rosas Maldonado.  
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.  
No se generó energía por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).  
Se importaron 1736 MWh (72,4 MW medios) de Brasil a través de la convertidora de Rivera.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata