




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


domingo 23 de septiembre de 2012

Generación Térmica (MWh)		23-sep
Central Battle		2.452
• Sala B		749
• 6a		0
• Motores		1.707
Central La Tablada		-50
• PTI		-9
• APR		-2
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.219
C. Baygorria		1.986
C. Palmar		7.146
C. Salto Grande		5.410
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.743
• Rivera		1.743
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.507
TOTAL Generación (MWh)		23.403
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


Abastecimiento de la demanda - Domingo 23/09/2012

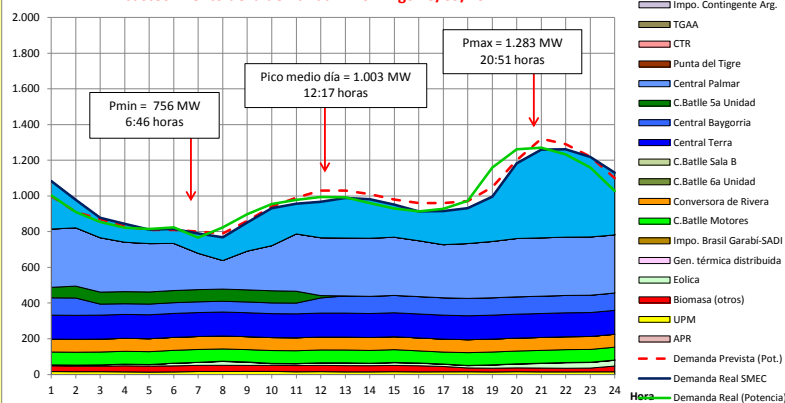


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		23.403
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		23.730
Diferencia (MWh)		-327
Ejecutada - Programada		-1,38%

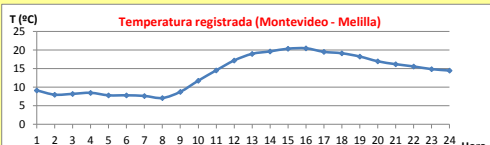


Composición de la Demanda S.I.N.



Generación por Fuente (Demanda + Expo.)




Despacho Programado vs Ejecutado por Fuente

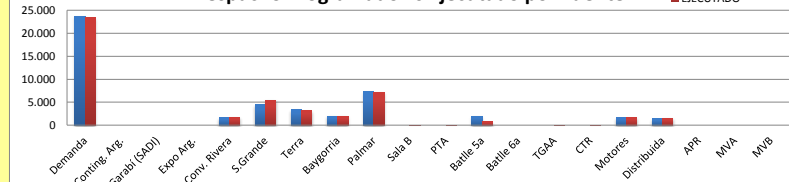



EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

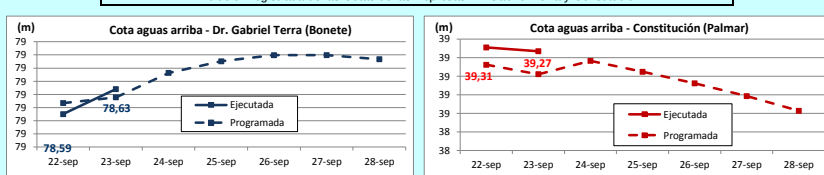


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,62	78,63
Baygorria	53,66	53,74
Palmar	39,02	39,27
SGU	31,67	31,85

Valores de Referencia (operación normal)	
Represa	Cota Min m
Terra	70,00
Baygorria	53,00
Palmar	36,00
Salto Grande	30,00

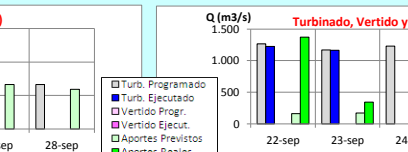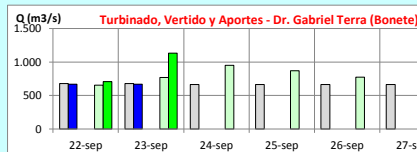

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

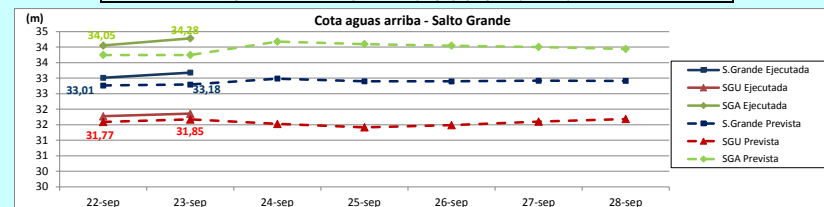

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	678	667
Baygorria	686	685
Palmar	1.172	1.166
SGU	1.172	1.147

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	767	1.134
Baygorria	0	18
Palmar	174	343
SGU	1.050	1.433



VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	31,85
Cota Vista Arg	34,28
Cota real	33,18
Dif. Energ. (U - A) ACUMULADO	
-43.804	

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 1,38 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 16 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 46 MW medios, de los cuales: 15,4 MW de UPM; 8,9 MW de Galofer; 6,0 MW de Fenilof; 3,5 MW de Weyerhaeuser; 10,6 MW de Bioener; 1,5 MW de Alur
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generaron 1,1 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).
Se importaron 1742 MWh (72,6 MW medios) de Brasil a través de la conversora de Rivera.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata