







INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


sábado 6 de octubre de 2012

Generación Térmica (MWh)	
Central Batlle	5.711
• Sala B	-4
• 5a	1.758
• 6a	2.261
• Motores	1.695
Central La Tablada	-51
Central P. del Tigre	-9
• PTI	-7
• APR	-2
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	1.246
C. Baygorria	1.430
C. Palmar	7.079
C. Salto Grande	6.572
Importación (MWh)	
Argentina	0
• Contingente	0
Brasil	1.715
• Rivera	1.715
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	1.298
TOTAL Generación (MWh)	24.989
Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
• Hidráulica	0
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	24.989
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	25.550
Diferencia (MWh)	-561
Ejecutada - Programada	-2,19%

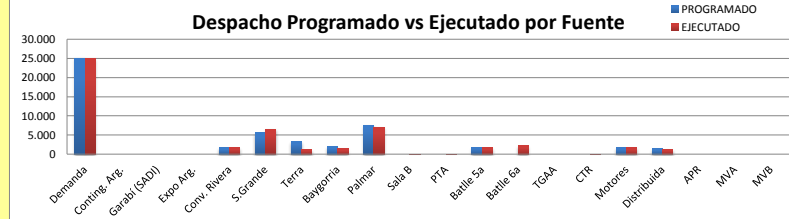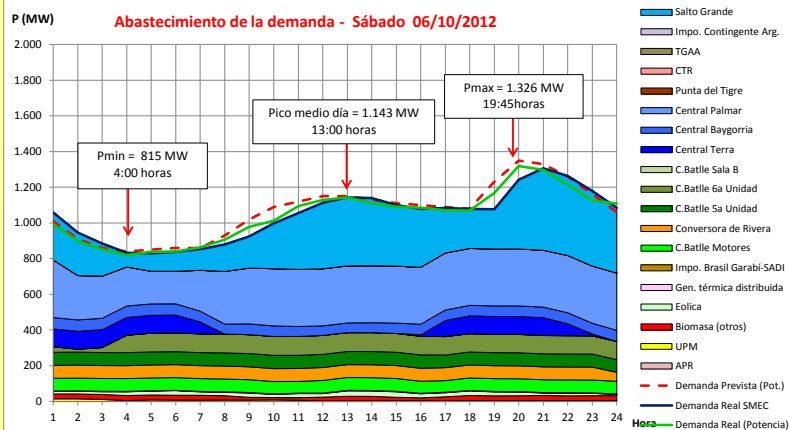

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

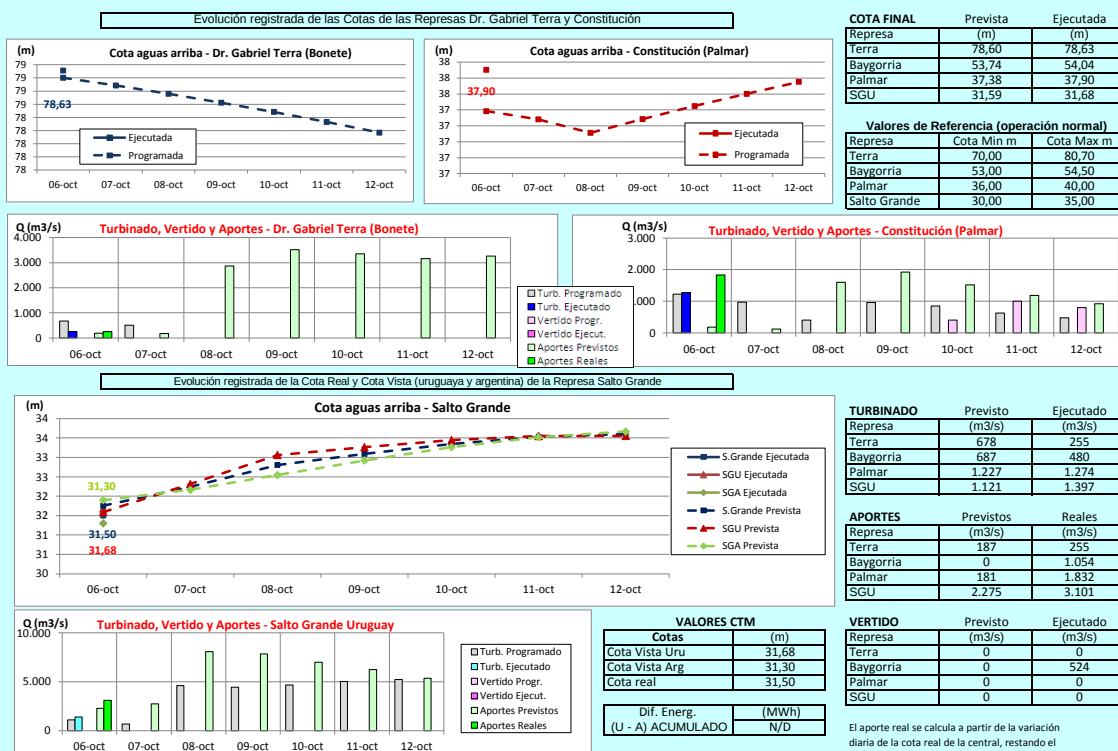

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,19 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 20,6 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 31,1 MW medios, de los cuales:
10,66 MW de Galofer S.A.; 8 MW de Bioener S.A.; 6,7 MW de UPM S.A.; 2,39 MW de Ponlar S.A.; 2,03 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.; 1,35 MW de Alcoholes del Uruguay S.A.;
0,02 MW de Las Rosas Maldonado;
Se generaron 2,6 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).
Se importaron 1.715 MWh (71,4 MW medios) de Brasil a través de la conversora de Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata