








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


jueves 25 de octubre de 2012

Generación Térmica (MWh)	25-oct
Central Batlle	-4
• Sala B	-4
• 5a	0
• 6a	0
• Motores	0
Central La Tablada	699
Central P. del Tigre	-4
• PTI	-3
• APR	-2
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	3.333
C. Baygorria	2.093
C. Palmar	5.555
C. Salto Grande	21.390
Importación (MWh)	Por País
Argentina	0
• Contingente	0
Brasil	-4
• Rivera	-4
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	501
TOTAL Generación (MWh)	33.558
Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	7.672
• Hidráulica	7.672
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	25.886
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	26.460
Diferencia (MWh)	-574
Ejecutada - Programada	-2,17%

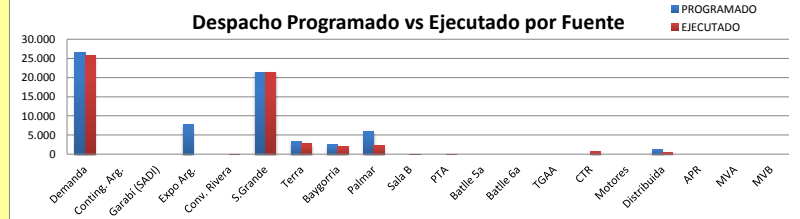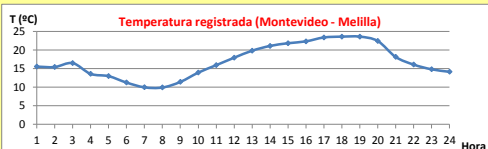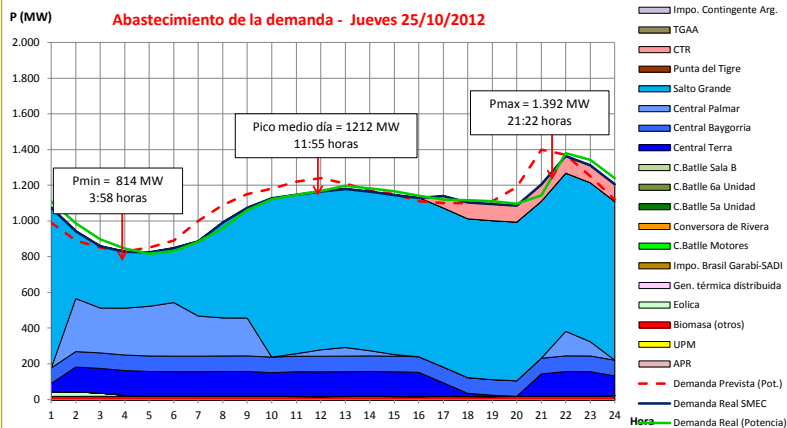

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr. G. Terra y Salto Grande)

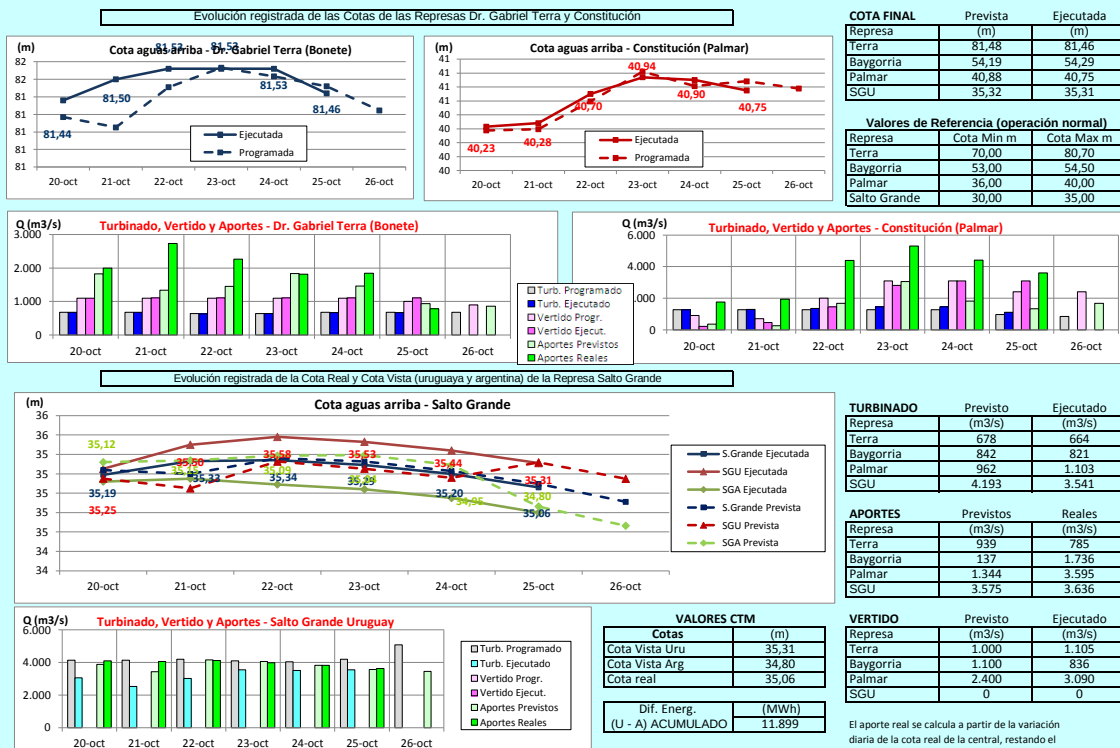

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,17 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 3,7 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 24,4 MW medios, de los cuales:
10,14 MW de Galofer S.A.; 9 MW de Fenírol S.A.; 2,83 MW de Ponlar S.A.; 2,4 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;

No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se exportó energía a Argentina de Salto Grande y Rio Negro a razón de 319,7 MW medios.
Se estuvieron realizando pruebas en CTR 1.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata