








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


viernes 26 de octubre de 2012

Generación Térmica (MWh)		26-oct
Central Batlle		27
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		31
Central La Tablada		48
Central P. del Tigre		-4
• PTI		-3
• APR		-2
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.334
C. Baygorria		2.114
C. Palmar		4.999
C. Salto Grande		20.260
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-4
• Rivera		-4
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		654
TOTAL Generación (MWh)		31.428
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		5.541
• Hidráulica		5.541
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		25.887
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		26.210
Diferencia (MWh)		-323
Ejecutada - Programada		-1,23%

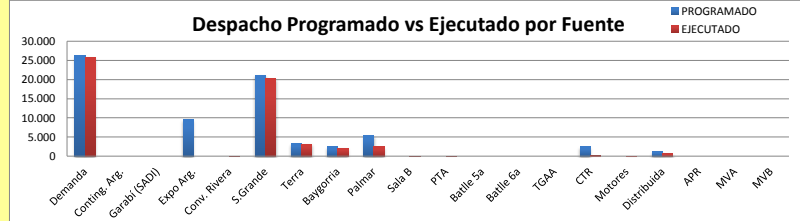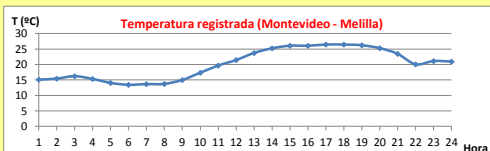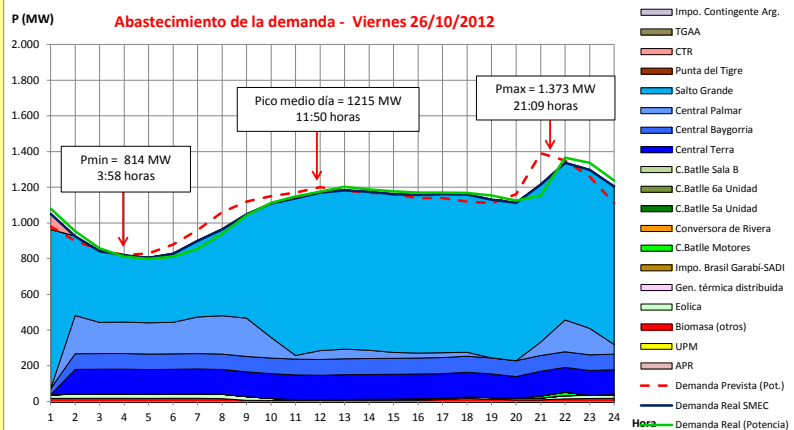

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr. G. Terra y Salto Grande)

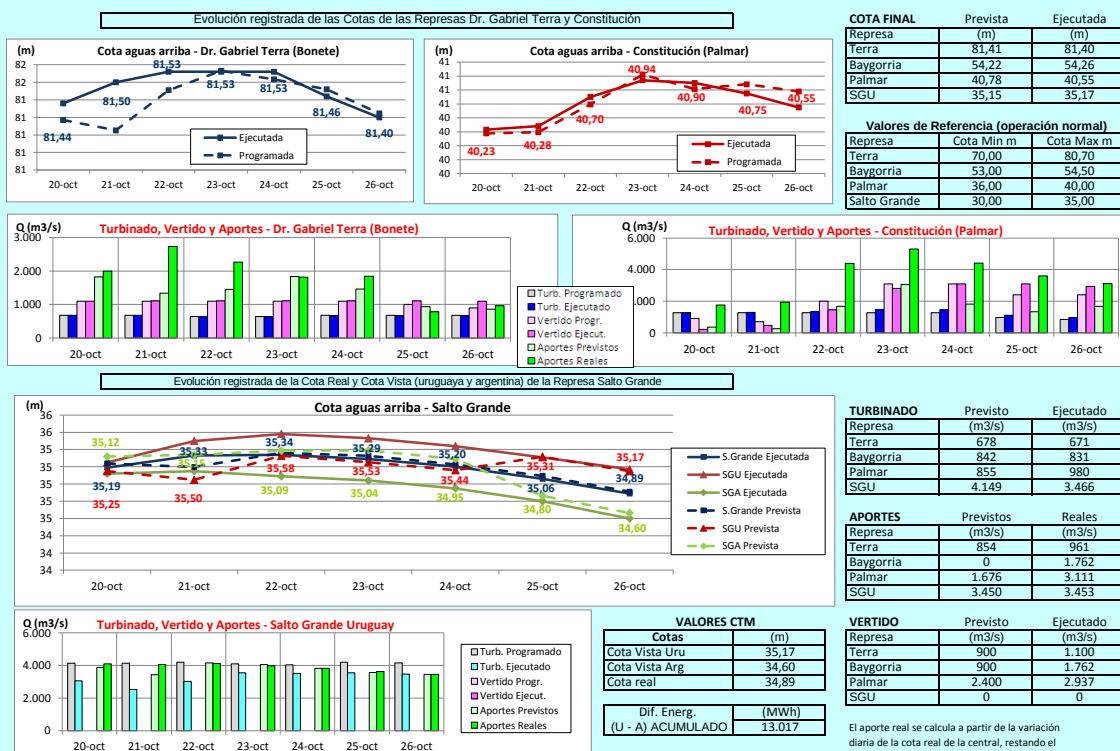

OBSERVACIONES

La demanda resultó 1,23 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 14,9 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 19,2 MW medios, de los cuales:
8,25 MW de Feniról S.A.; 6,07 MW de Galofer S.A.; 2,87 MW de Ponlar S.A.; 2 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;

No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se exportó energía a Argentina de Salto Grande y Rio Negro a razón de 230,9 MW medios.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata