



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)



ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 30 de octubre de 2012


Generación Térmica (MWh)		30-oct
Central Battle		48
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		52
Central La Tablada		-41
Central P. del Tigre		0
• PTI		2
• APR		-2
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.237
C. Baygorria		2.204
C. Palmar		705
C. Salto Grande		22.444
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-4
• Rivera		-4
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		788
TOTAL Generación (MWh)		29.381
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		3.011
• Hidráulica		3.011
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.370
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		26.960
Diferencia (MWh)		-590
Ejecutada - Programada		-2,19%

Abastecimiento de la Demanda MARTES 30/10/2012

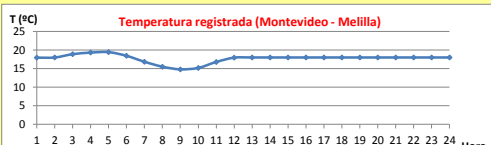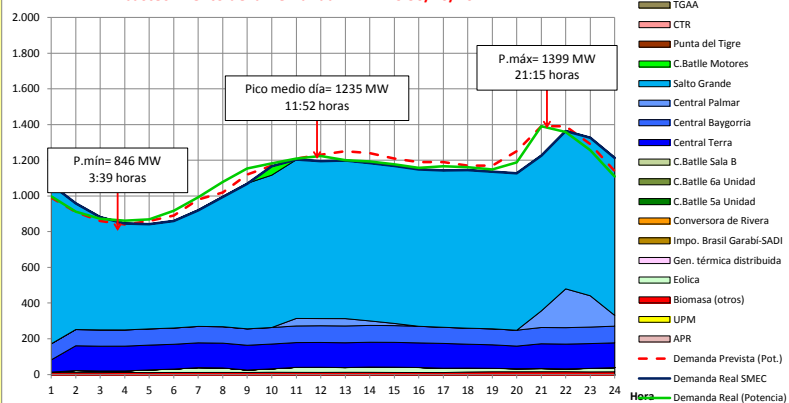


Composición de la Demanda S.I.N.



Generación por Fuente (Demanda + Expo.)




Despacho Programado vs Ejecutado por Fuente

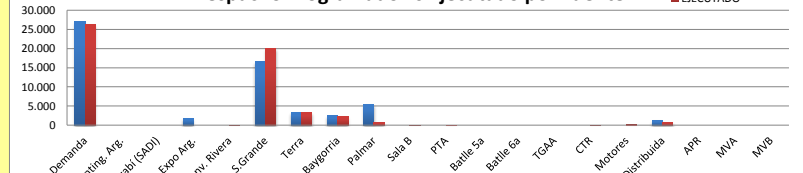


EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

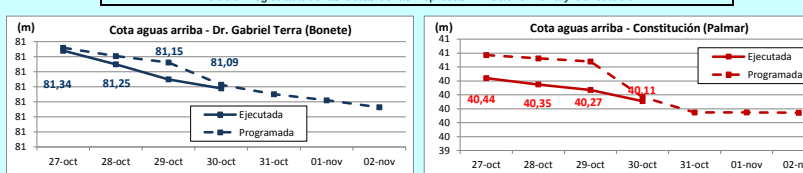


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,11	81,09
Baygorria	53,97	54,06
Palmar	40,17	40,11
SGU	35,08	35,35

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00

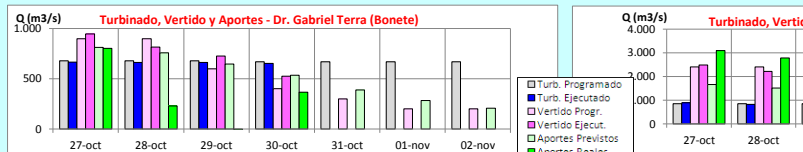


Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

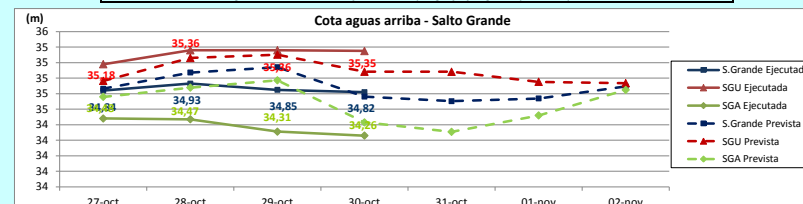

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	652
Baygorria	935	839
Palmar	940	522
SGU	3.248	3.641

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	537	365
Baygorria	0	1.272
Palmar	973	1.773
SGU	3.775	3.779

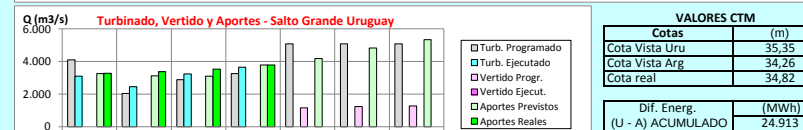

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,35
Cota Vista Arg	34,26
Cota real	34,82

Dif. Energ.	(MWh)
(U - A) ACUMULADO	24.913

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,19 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 20,6 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 22,5 MW medios, de los cuales:
10,1 MW de Galofer S.A.; 8,96 MW de Feniról S.A.; 2,2 MW de Bioener S.A.; 1,19 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.; 0,02 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se exportó energía a Argentina de Salto Grande y Río Negro a razón de 125,5 MW medios.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata