





INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


viernes 2 de noviembre de 2012

Generación Térmica (MWh)		02-nov
Central Battle	-8	
• Sala B	-4	
• 5a	0	
• 6a	0	
• Motores	-4	
Central La Tablada	2.150	
Central P. del Tigre	-3	
• PTI	-1	
• APR	-2	
Central Maldonado	0	
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra	1.490	
C. Baygorria	1.752	
C. Palmar	1.764	
C. Salto Grande	25.974	
Importación (MWh)		Por País
Argentina	0	
• Contingente	0	
Brasil	-6	
• Rivera	-6	
• SADI	0	
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida	570	
TOTAL Generación (MWh)	33.683	
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.	9.633	
• Hidráulica	9.633	
• Térmica	0	
Exportación a Brasil	0	



DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		24.050
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		24.280
Diferencia (MWh)		-230
Ejecutada - Programada		-0,95%

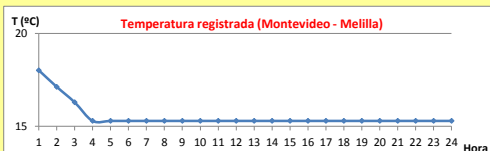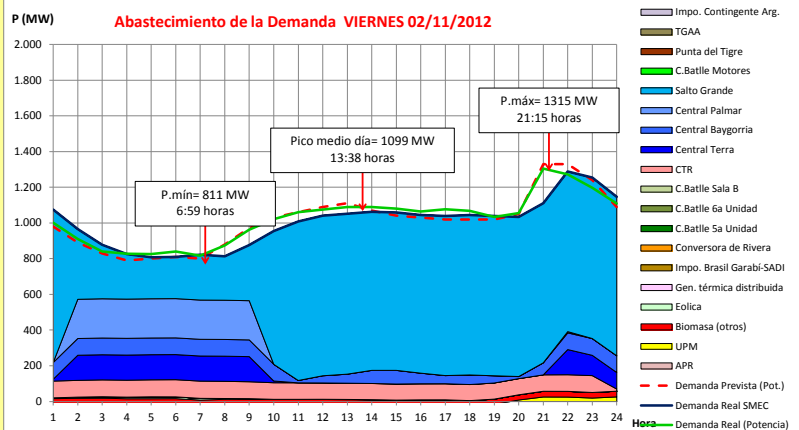


Composición de la Demanda S.I.N.



Generación por Fuente (Demanda + Expo.)

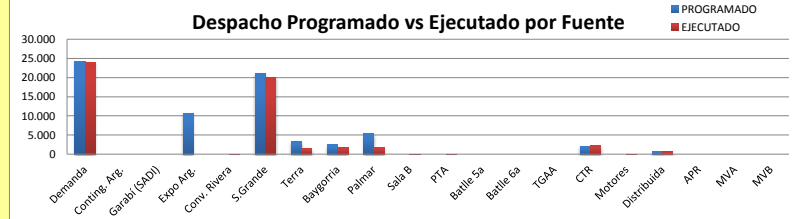

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr. G. Terra y Salto Grande)

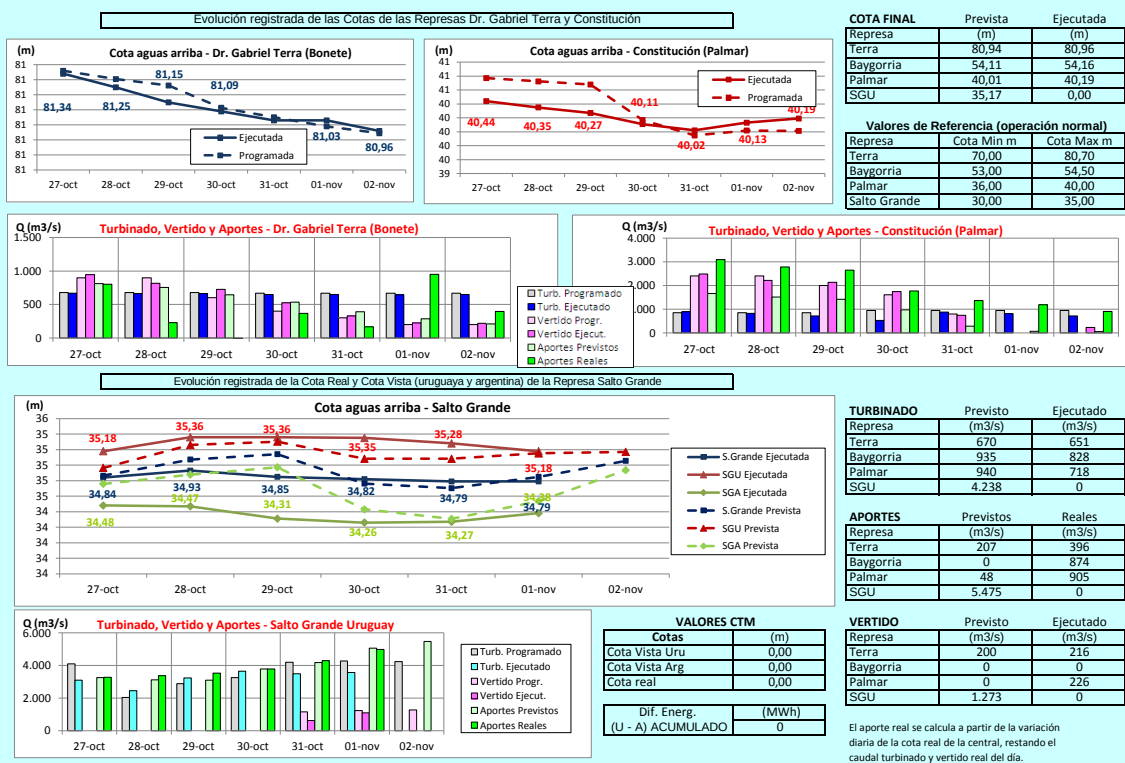

La demanda resultó 0,95 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 3,5 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 36,1 MW medios, de los cuales:
10,1 MW de Galofer S.A.; 8,92 MW de Bioener S.A.; 8,66 MW de Fenilol S.A.; 4,32 MW de UPM S.A.; 2,28 MW de Ponlar S.A.; 1,75 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;
0,02 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la convertidora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se exportó energía a Argentina de Salto Grande y Río Negro a razón de 401,4 MW medios.
La unidad 1 de CTR generó por pruebas luego de haber sido reparada, no marca precio.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata