







INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


viernes 9 de noviembre de 2012

Generación Térmica (MWh)		09-nov
Central Battle		53
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		57
Central La Tablada		38
Central P. del Tigre		264
• PTI		187
• APR		77
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.650
C. Baygorria		1.371
C. Palmar		4.451
C. Salto Grande		20.073
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-1
• Rivera		-1
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.838
TOTAL Generación (MWh)		29.738
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		421
• Hidráulica		0
• Térmica		421
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		29.316
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		29.550
Diferencia (MWh)		-234
Ejecutada - Programada		-0,79%

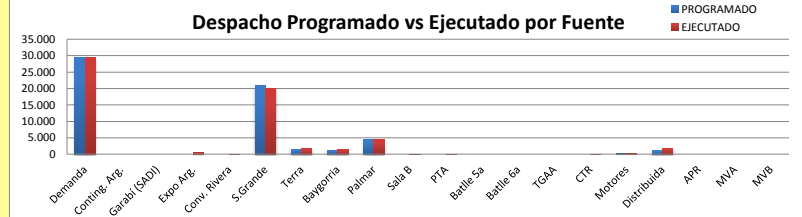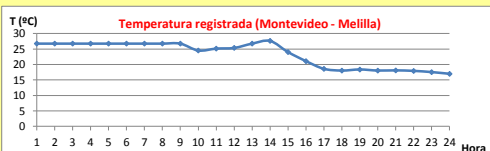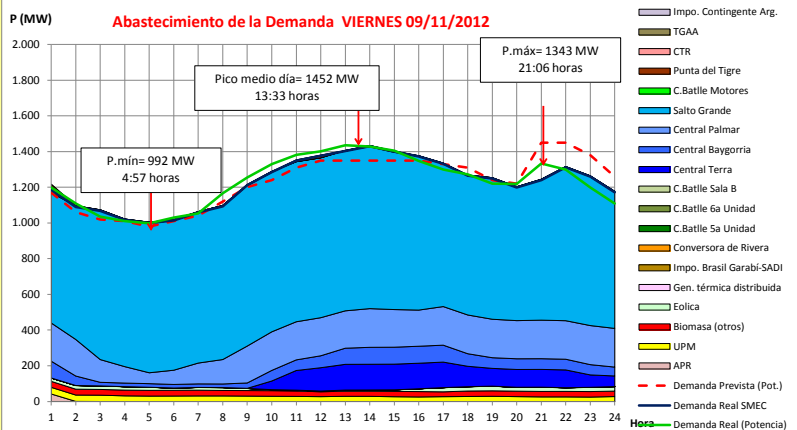

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

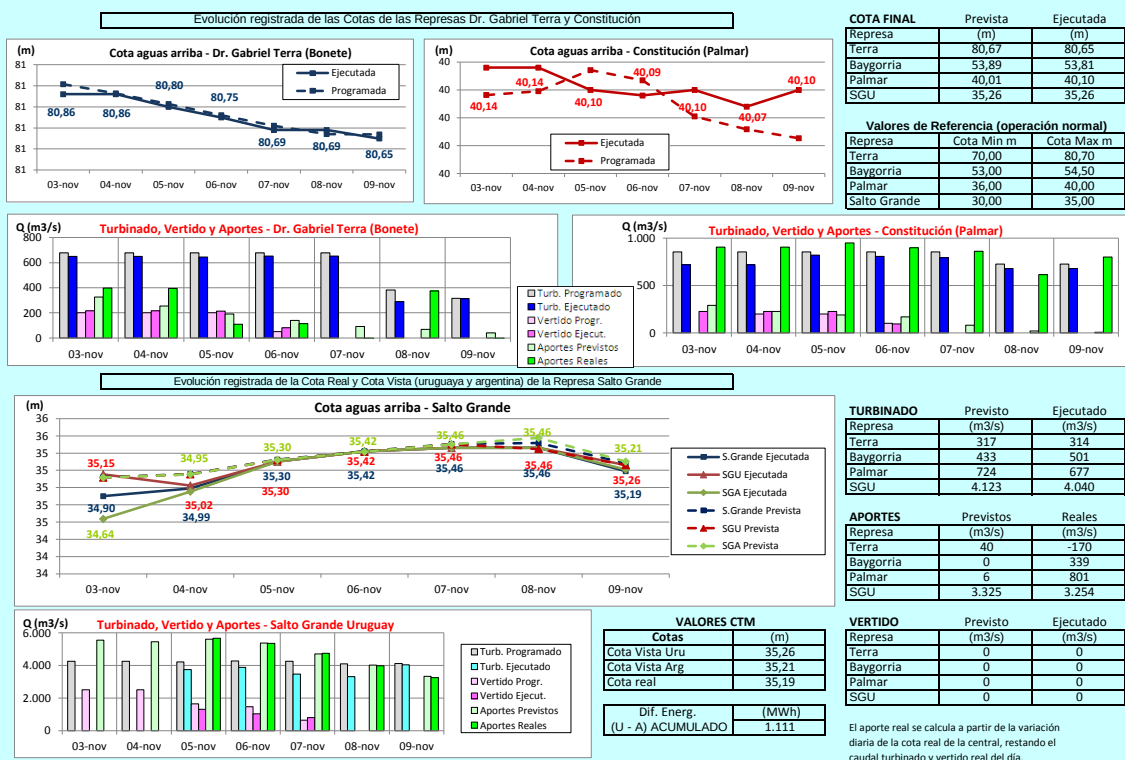

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,79 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 16,9 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 61,6 MW medios, de los cuales:
29,34 MW de UPM S.A.; 9,43 MW de Galofer S.A.; 9,15 MW de Bioener S.A.; 8,81 MW de Feniról S.A.; 3,56 MW de Ponlar S.A.; 1,3 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;
0,02 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se exportó energía a Argentina por sustitución y por emergencia a razón de 17,6 MW medios.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata