








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 5 de diciembre de 2012

Generación Térmica (MWh)		05-dic
Central Batlle		5.312
• Sala B		-4
• 5a		1.767
• 6a		2.117
• Motores		1.432
Central La Tablada		-41
Central P. del Tigre		5.513
• PTI		3.506
• APR		2.007
Aggreko (MVA y MVB)		-1
Central Maldonado		-1
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.299
C. Baygorria		2.280
C. Palmar		4.560
C. Salto Grande		8.558
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-1
• Rivera		-1
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.435
TOTAL Generación (MWh)		30.912
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		30.912
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		30.020
Diferencia (MWh)		892
Ejecutada - Programada		2.97%

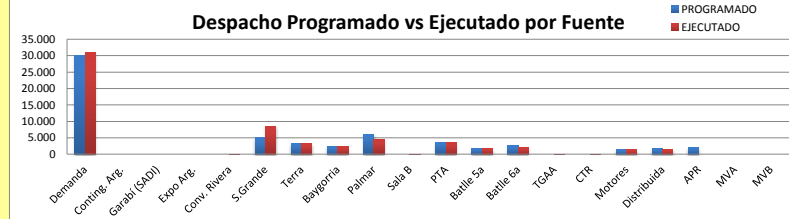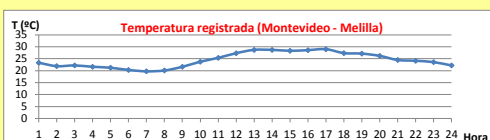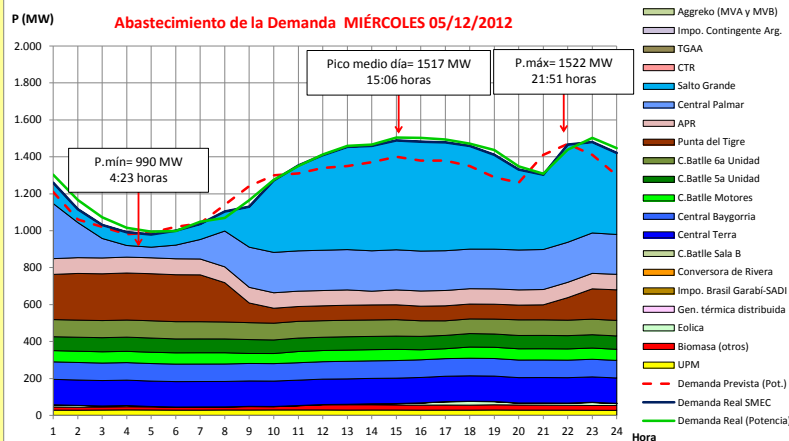

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr. G. Terra y Salto Grande)

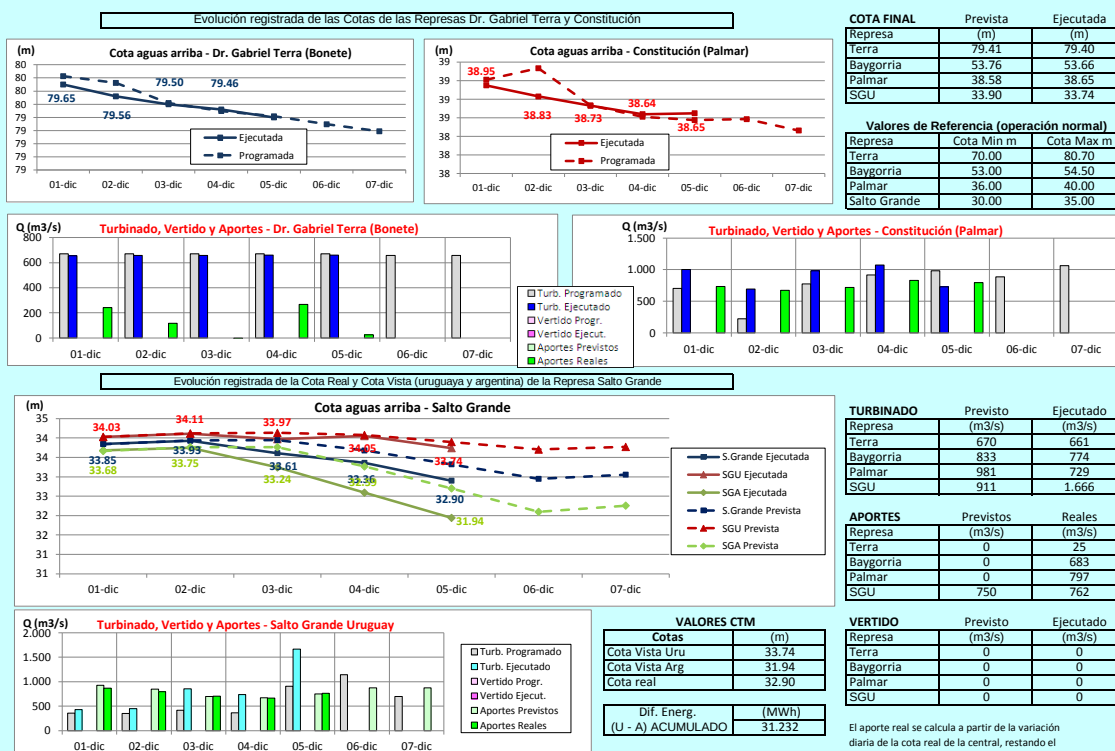

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2.97 % superior a la prevista
Se registró generación eólica, por 7.8 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 52 MW medios, de los cuales:
28.64 MW de UPM S.A.; 11.33 MW de Galfer S.A.; 5.85 MW de Bioener S.A.; 3.26 MW de Ponlar S.A.; 1.67 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.; 1.25 MW de Alcoholes del Uruguay S.A.;
Se generaron 1.1 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendeleather S.A.).
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata