



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 12 de diciembre de 2012





Generación Térmica (MWh)	
Central Battle	5.017
• Sala B	-4
• 5a	1.864
• 6a	1.956
• Motores	1.201
Central La Tablada	-79
Central P. del Tigre	7.003
• PTI	5.236
• APR	1.767
Aggreko (MVA y MVB)	-1
Central Maldonado	23
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	2.651
C. Baygorria	1.519
C. Palmar	6.472
C. Salto Grande	4.804
Importación (MWh)	
Argentina	0
• Contingente	0
Brasil	-2
• Rivera	-2
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	1.523
TOTAL Generación (MWh)	28.929

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
• Hidráulica	0
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0





DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	28.929
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh) 30.900

Diferencia (MWh)	-1.971
Ejecutada - Programada	-6,38%

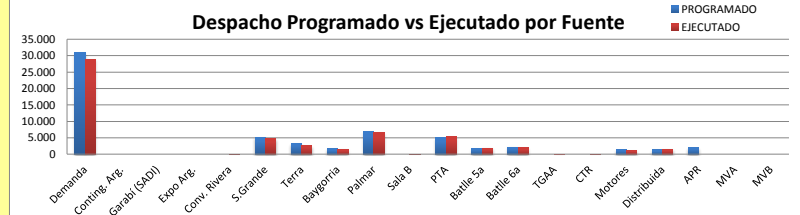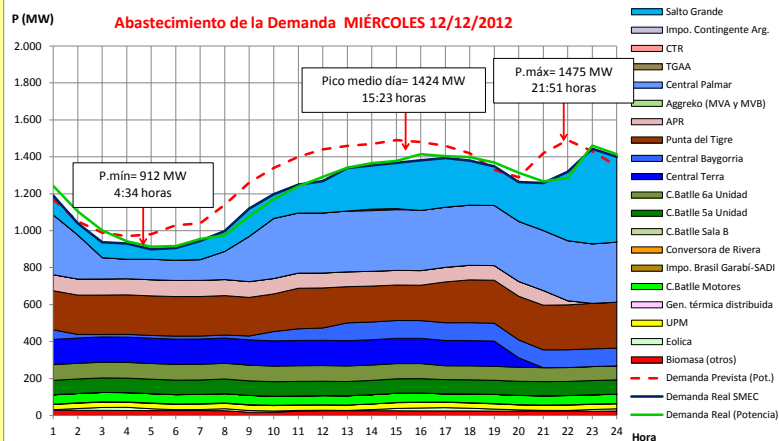

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G. Terra y Salto Grande)

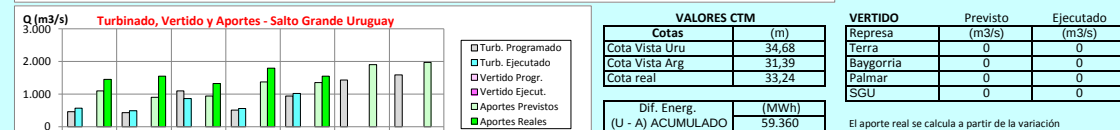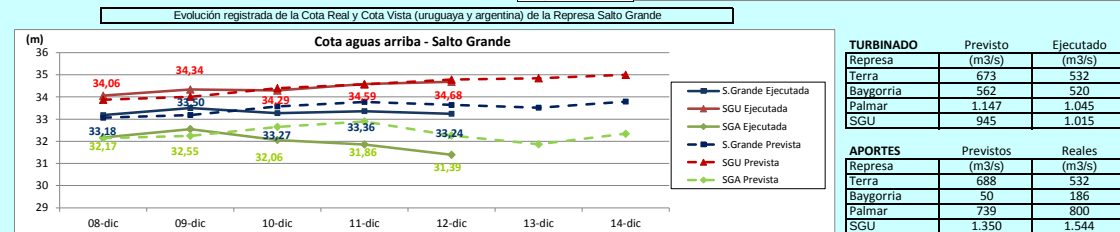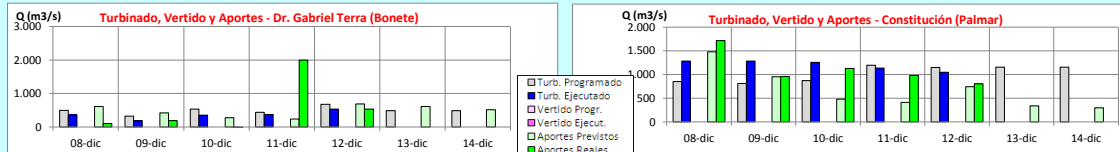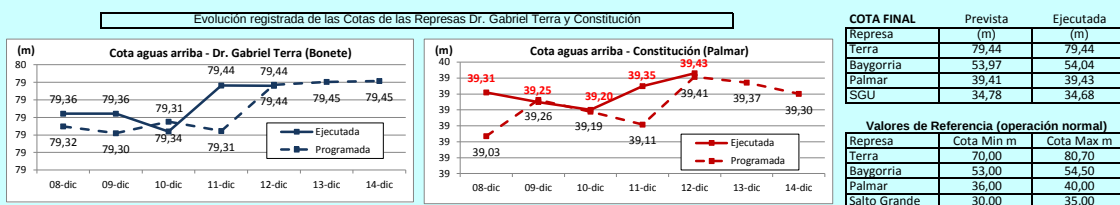

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 6,38 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 9,5 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 53,8 MW medios, de los cuales:
28,84 MW de UPM S.A.; 10,41 MW de Galfer S.A.; 9,6 MW de Feniról S.A.; 2,79 MW de Ponlar S.A.; 1,95 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.; 0,18 MW de Alcoholes del Uruguay S.A.;
0,02 MW de Las Rosas Maldonado;
Se generaron 1,5 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendeleather S.A.).
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata