







INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 14 de diciembre de 2012

Generación Térmica (MWh)		14-dic
Central Battle		4.984
• Sala B		-4
• 5a		1.863
• 6a		1.964
• Motores		1.161
Central La Tablada		-80
Central P. del Tigre		36
• PTI		38
• APR		-2
Aggreko (MVA y MVB)		-1
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.996
C. Baygorria		2.015
C. Palmar		7.827
C. Salto Grande		9.852
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.617
TOTAL Generación (MWh)		29.248
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		300
• Hidráulica		300
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		28.948
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		30.950
Diferencia (MWh)		-2.002
Ejecutada - Programada		-6,47%

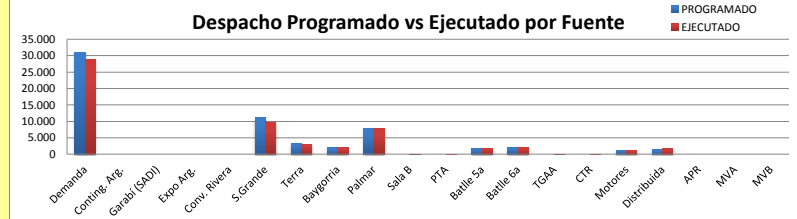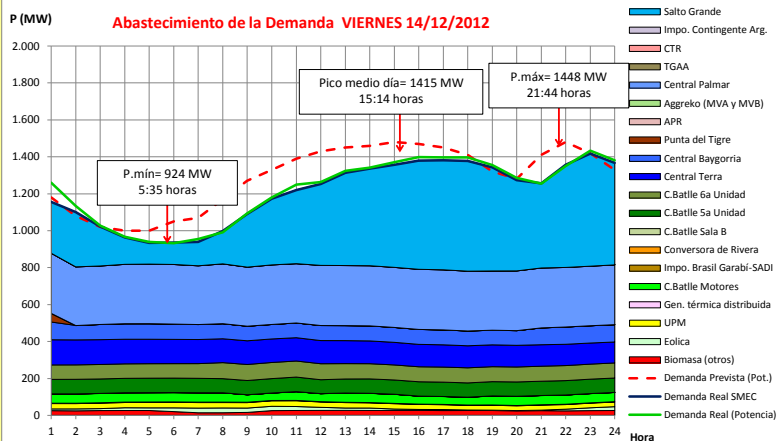

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

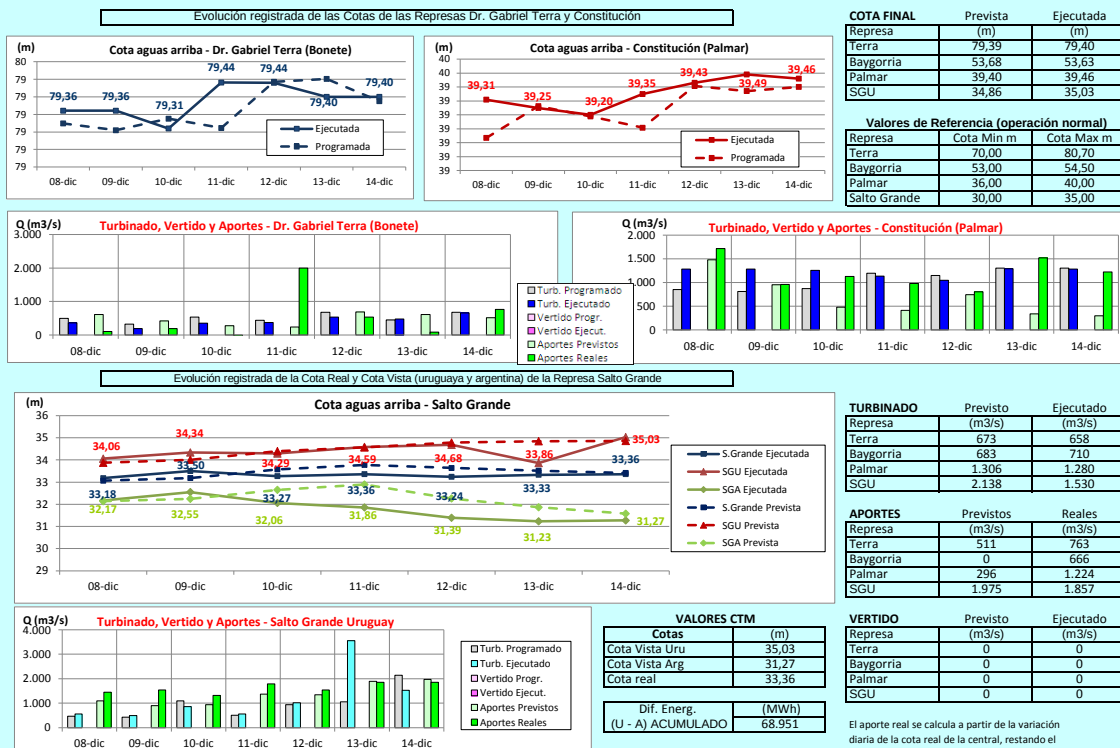

OBSERVACIONES

La demanda resultó 6,47 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 13,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 53,2 MW medios, de los cuales:
28,05 MW de UPM S.A.; 9,64 MW de Feniról S.A.; 9,61 MW de Galofer S.A.; 4,27 MW de Ponlar S.A.; 1,62 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.; 0,01 MW de Las Rosas Maldonado;
Se generaron 1,9 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendeleather S.A.).
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata