







INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 26 de diciembre de 2012

Generación Térmica (MWh)		26-dic
Central Battle		-8
• Sala B		-4
• Sa		0
• 6a		0
• Motores		-4
Central La Tablada		-80
Central P. del Tigre		-10
• PTI		-8
• APR		-2
Aggreko (MVA y MVB)		-1
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		75
C. Baygorria		140
C. Palmar		5.073
C. Salto Grande		19.338
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-1
• Rivera		-1
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.558
TOTAL Generación (MWh)		26.084
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		119
• Hidráulica		119
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		25.965
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		27.550
Diferencia (MWh)		-1.585
Ejecutada - Programada		-5,75%

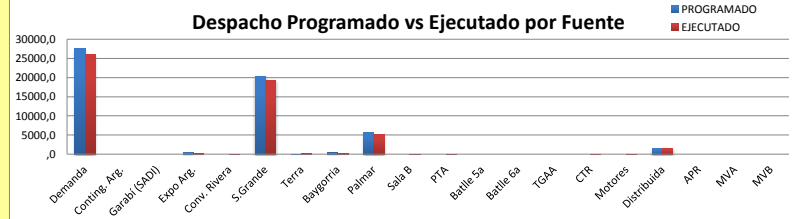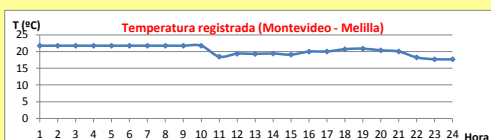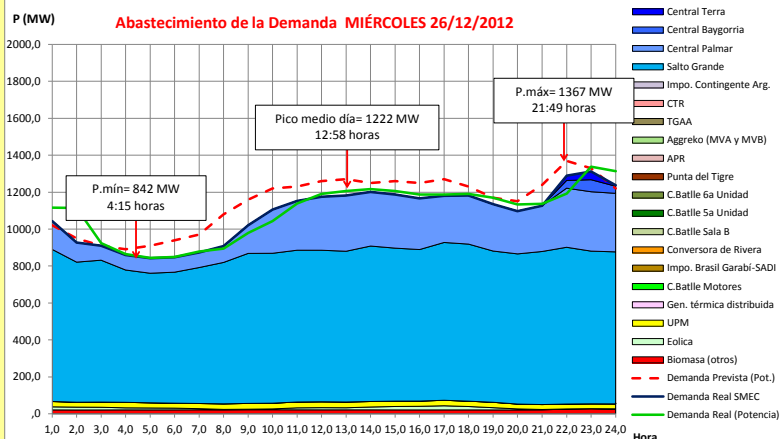

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

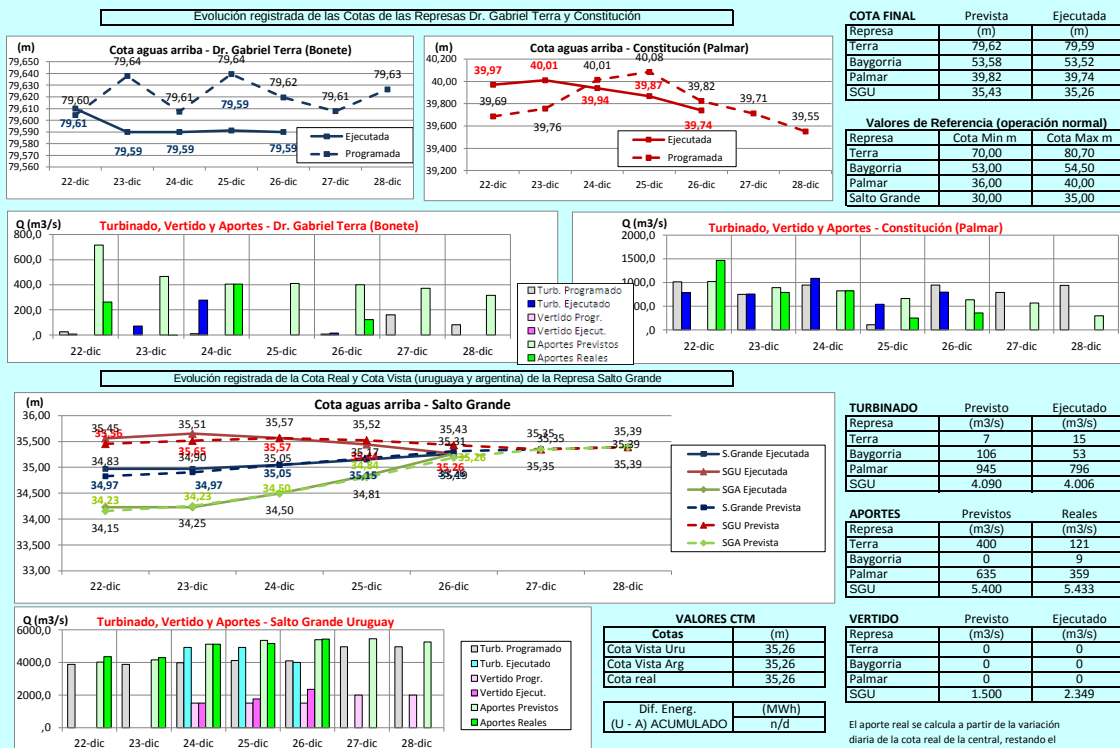

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata