



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 4 de enero de 2013






Generación Térmica (MWh)	
Central Battle	-9
• Sala B	-4
• Sa	0
• 6a	0
• Motores	-5
Central La Tablada	-78
Central P. del Tigre	-9
• PTI	-7
• APR	-2
Aggreko (MVA y MVB)	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	412
C. Baygorria	649
C. Palmar	5.071
C. Salto Grande	20.505
Importación (MWh)	
Argentina	0
• Contingente	0
Brasil	-2
• Rivera	-2
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	1.731
TOTAL Generación (MWh)	28.269

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	43
• Hidráulica	43
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0





DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	28.226
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh) 27.030

Diferencia (MWh)	1.196
Ejecutada - Programada	4,43%

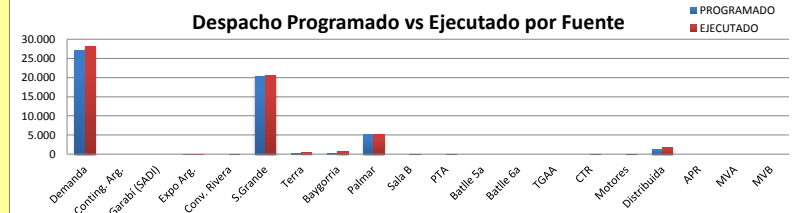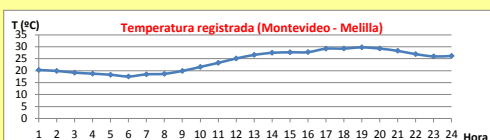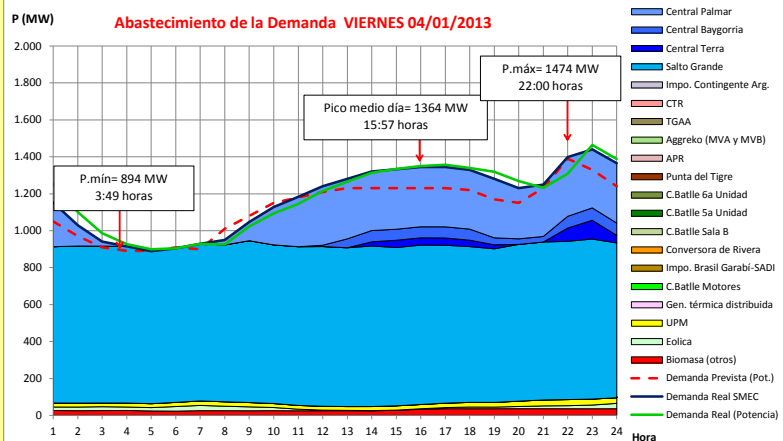

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G. Terra y Salto Grande)

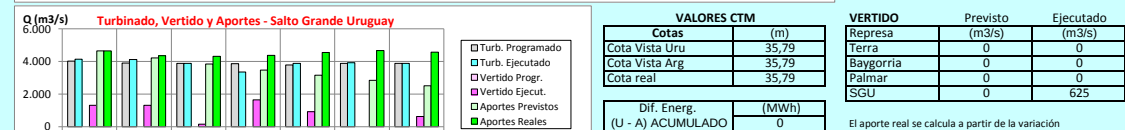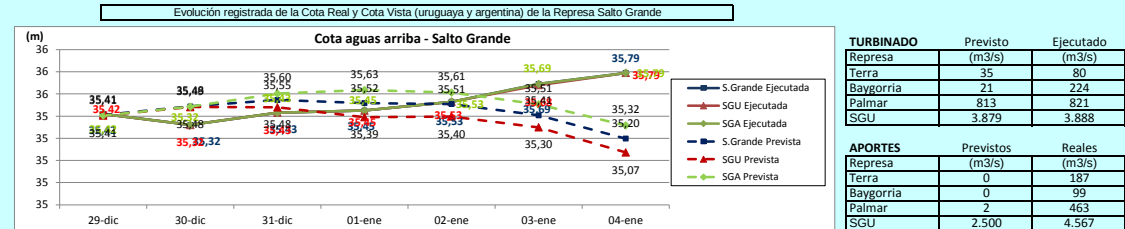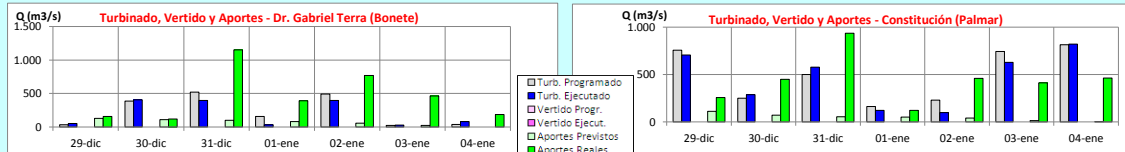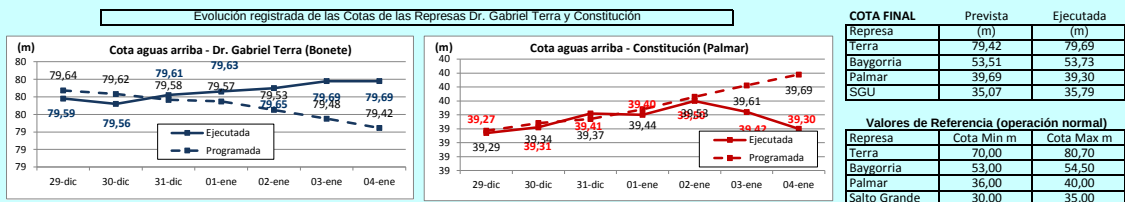

OBSERVACIONES

La demanda resultó 4,43 % superior a la prevista
Se registró generación eólica, por 14,9 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 57,9 MW medios, de los cuales:
28,46 MW de UPM S.A.; 11,56 MW de Galfer S.A.; 9,33 MW de Fenir S.A.; 3,9 MW de Bioener S.A.; 3,23 MW de Ponlar S.A.; 1,44 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;
0,01 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se exportaron 43 MWh hacia Argentina por excedentes de vertimiento en SG.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata