



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 7 de enero de 2013






Generación Térmica (MWh)	
Central Batlle	25
• Sala B	-4
• 5a	0
• 6a	0
• Motores	29
Central La Tablada	-77
Central P. del Tigre	22
• PTI	24
• APR	-2
Aggreko (MVA y MVB)	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	2.522
C. Baygorria	1.581
C. Palmar	3.478
C. Salto Grande	20.152
Importación (MWh)	
Argentina	0
• Contingente	0
Brasil	-5
• Rivera	-5
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	1.771
TOTAL Generación (MWh)	29.469

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	96
• Hidráulica	96
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh) 30.930

Diferencia (MWh) -1.557
Ejecutada - Programada -5,03%

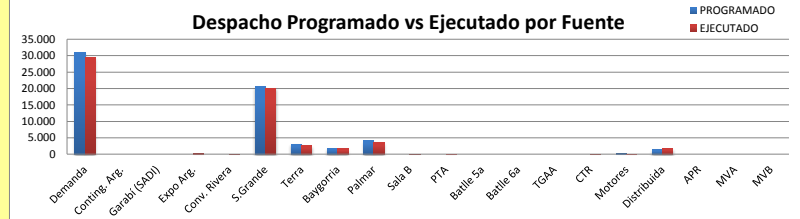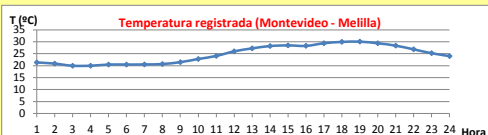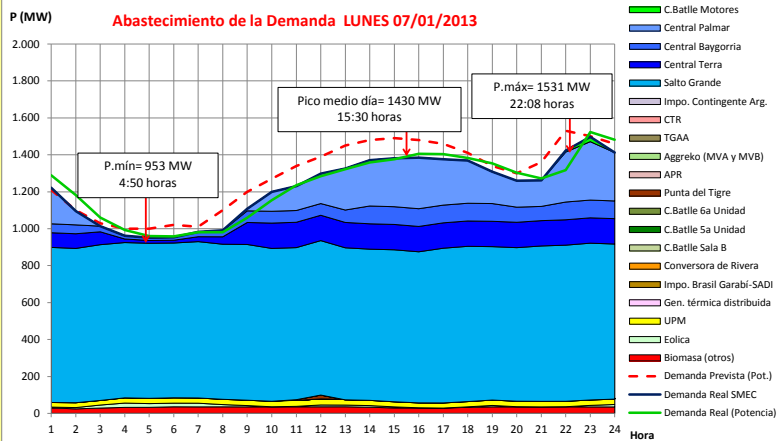

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr. G. Terra y Salto Grande)

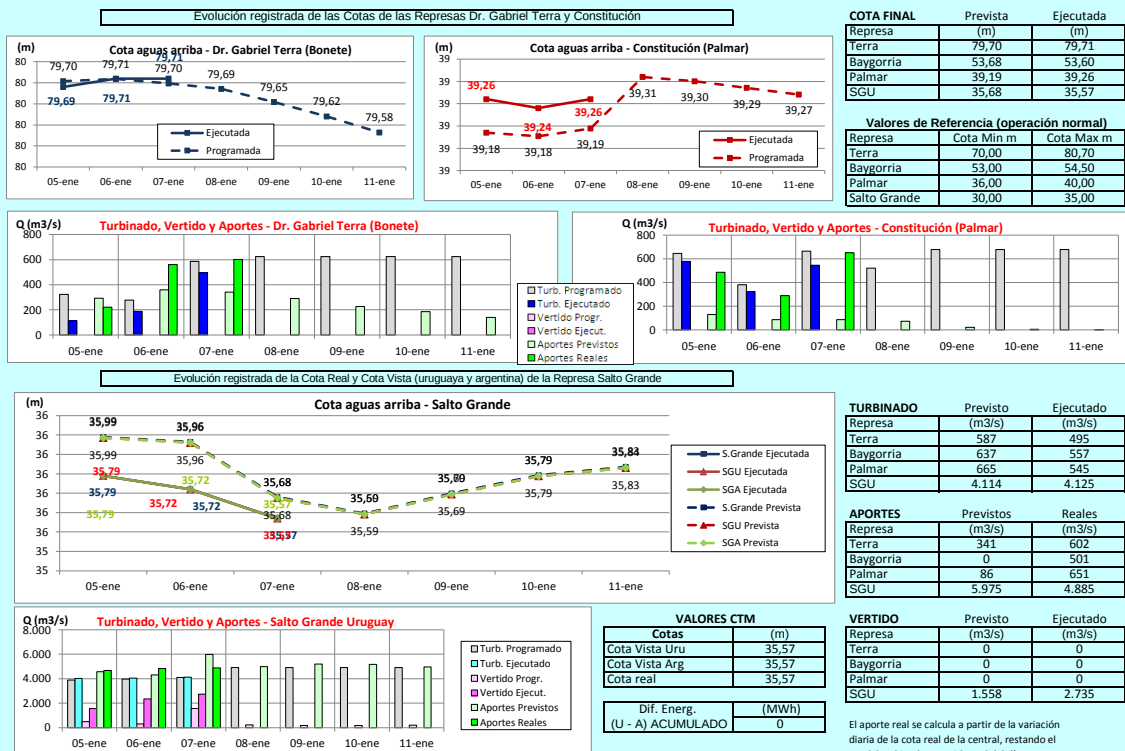

OBSERVACIONES

La demanda resultó 5,03 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 9,1 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 65,6 MW medios, de los cuales:
32,31 MW de UPM S.A.; 11,15 MW de Galfer S.A.; 9,77 MW de Bioener S.A.; 8,48 MW de Feniról S.A.; 2,25 MW de Ponlar S.A.; 1,66 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;
0,02 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se exportaron 96 MWh (4 MW medios) hacia Argentina por excedentes de vertimiento en SG.
Durante las 11 y 12 hs. se despachó PTA por pruebas.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata