








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 22 de enero de 2013

Generación Térmica (MWh)		22-ene
Central Battle		1.440
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		1.444
Central La Tablada		-79
Central P. del Tigre		-3
• PTI		-2
• APR		-2
Aggreko (MVA y MVB)		0
Central Maldonado		14
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.283
C. Baygorria		1.892
C. Palmar		7.705
C. Salto Grande		12.784
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-3
• Rivera		-3
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		2.313
TOTAL Generación (MWh)		29.344
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		29.344
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		30.200
Diferencia (MWh)		-856
Ejecutada - Programada		-2,83%

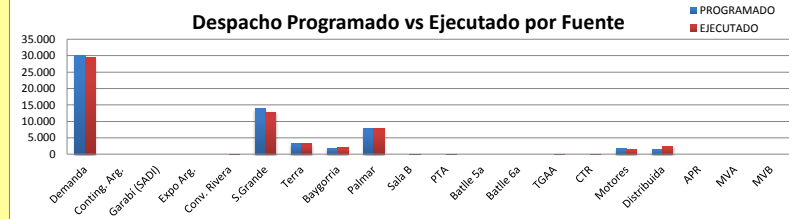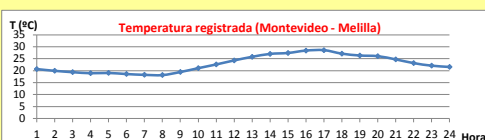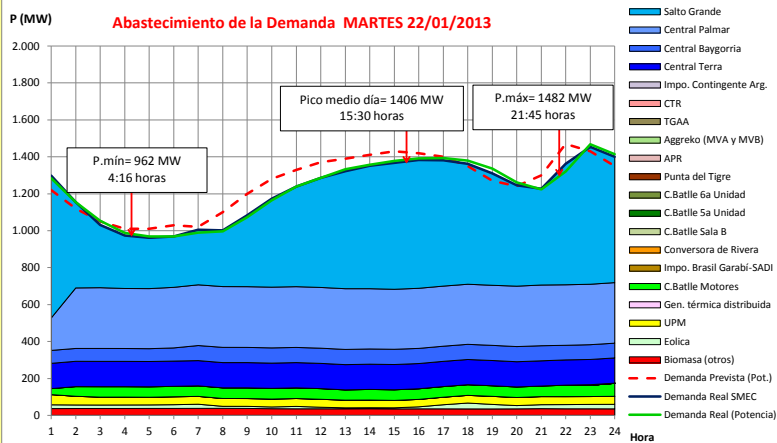

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr. G. Terra y Salto Grande)

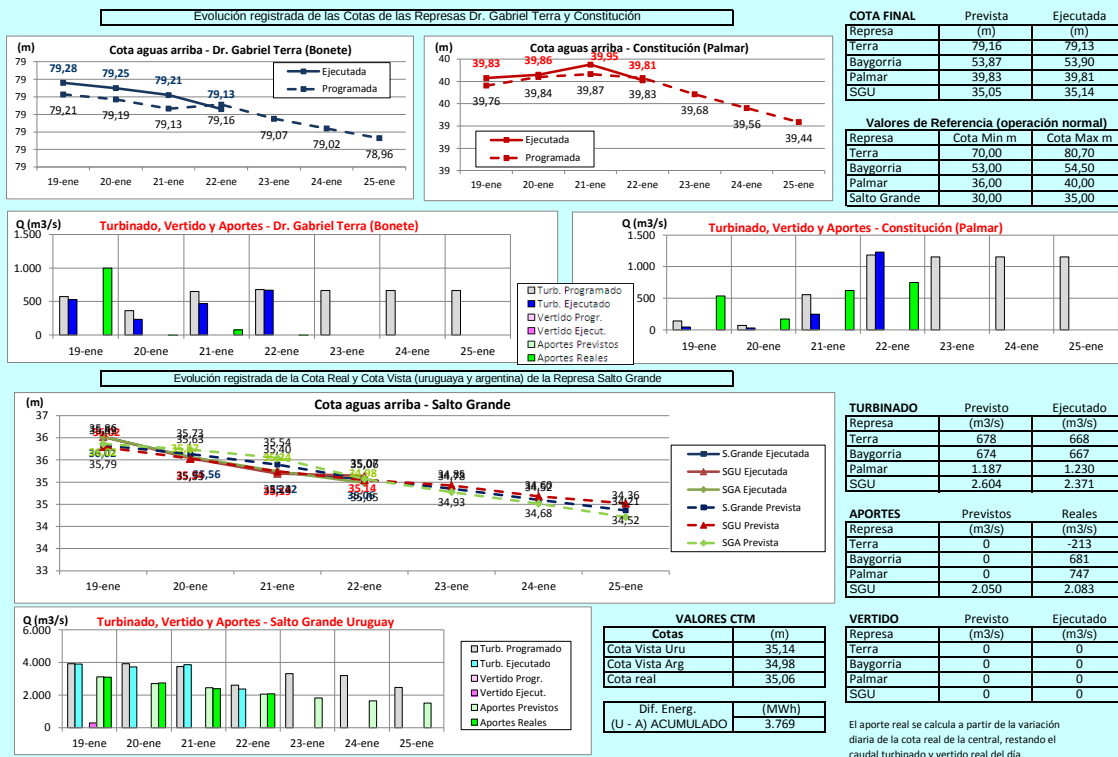

La demanda resultó 2,83 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 17,5 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 79,7 MW medios, de los cuales:
43,14 MW de UPM S.A.; 11,42 MW de Galfer S.A.; 10,7 MW de Bioener S.A.; 9,75 MW de Feniról S.A.; 2,76 MW de Ponlar S.A.; 1,89 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;
0,01 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata