








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 23 de enero de 2013

Generación Térmica (MWh)		23-ene
Central Battle		1.656
• Sala B		-4
• Sa		0
• 6a		0
• Motores		1.660
Central La Tablada		-73
Central P. del Tigre		-4
• PTI		-2
• APR		-2
Aggreko (MVA y MVB)		-1
Central Maldonado		6
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.281
C. Baygorria		1.978
C. Palmar		7.866
C. Salto Grande		13.909
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-3
• Rivera		-3
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		2.134
TOTAL Generación (MWh)		30.749
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		30.749
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		30.570
Diferencia (MWh)		179
Ejecutada - Programada		0,59%

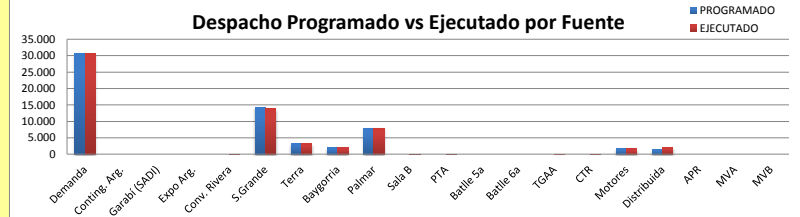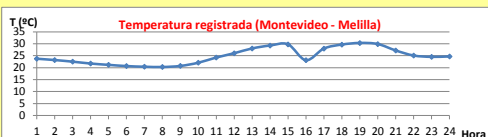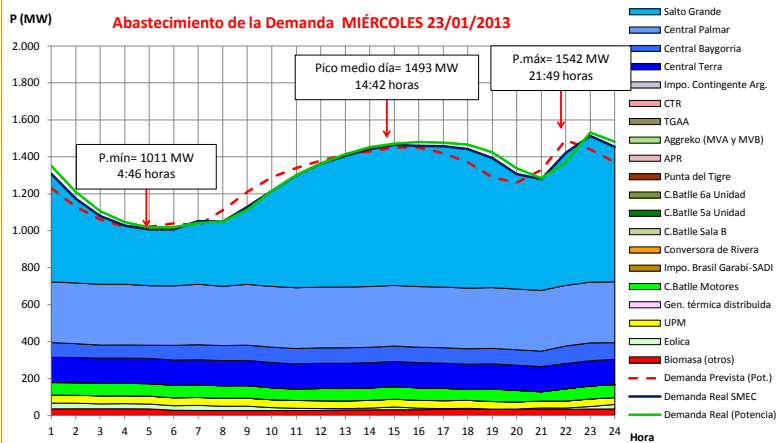

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

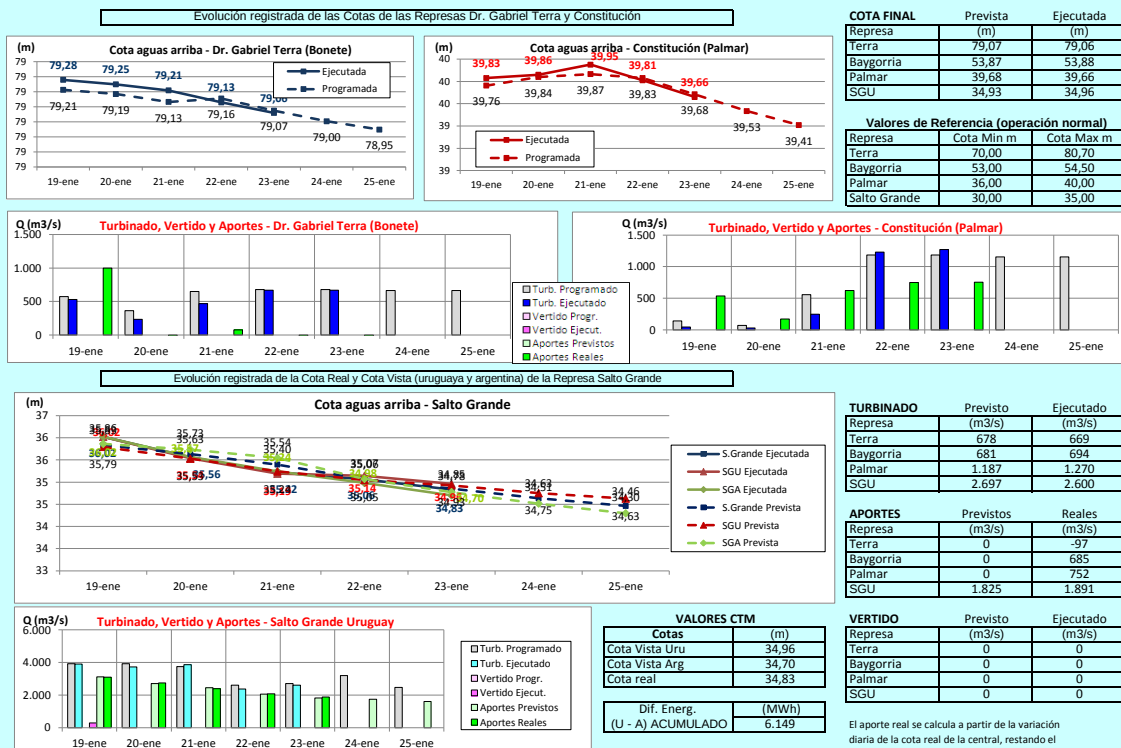

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,59 % superior a la prevista
Se registró generación eólica, por 16,3 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 73,4 MW medios, de los cuales:
41,75 MW de UPM S.A.; 10,71 MW de Bioener S.A.; 9,67 MW de Fenilol S.A.; 7,39 MW de Galoer S.A.; 2,31 MW de Ponlar S.A.; 1,58 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;
0,01 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata