



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)





ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 28 de enero de 2013


Generación Térmica (MWh)		28-ene
Central Battle		2.458
• Sala B		-4
• 5a		579
• 6a		244
• Motores		1.639
Central La Tablada		-77
Central P. del Tigre		-7
• PTI		-5
• APR		-2
Aggreko (MVA y MVB)		-1
Central Maldonado		30
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.258
C. Baygorria		1.905
C. Palmar		7.129
C. Salto Grande		12.699
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-3
• Rivera		-3
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		2.322
TOTAL Generación (MWh)		29.714

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	29.714
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	30.980
Diferencia (MWh)	-1.266
Ejecutada - Programada	-4,09%

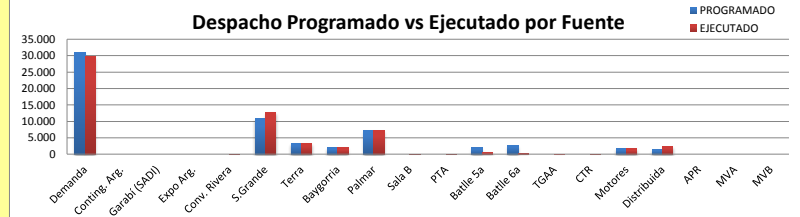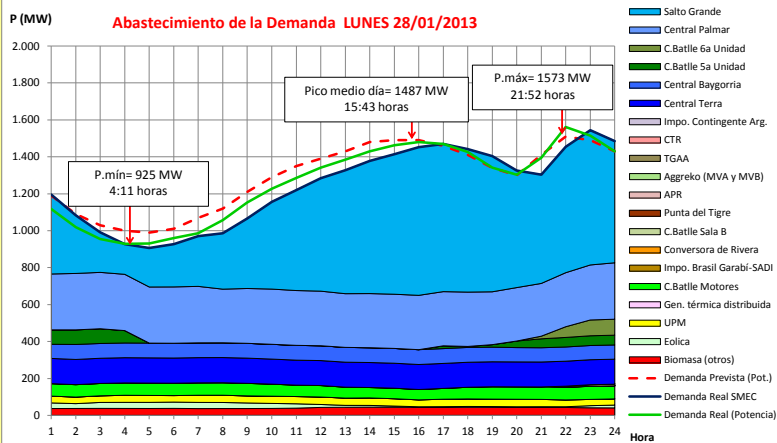

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G. Terra y Salto Grande)

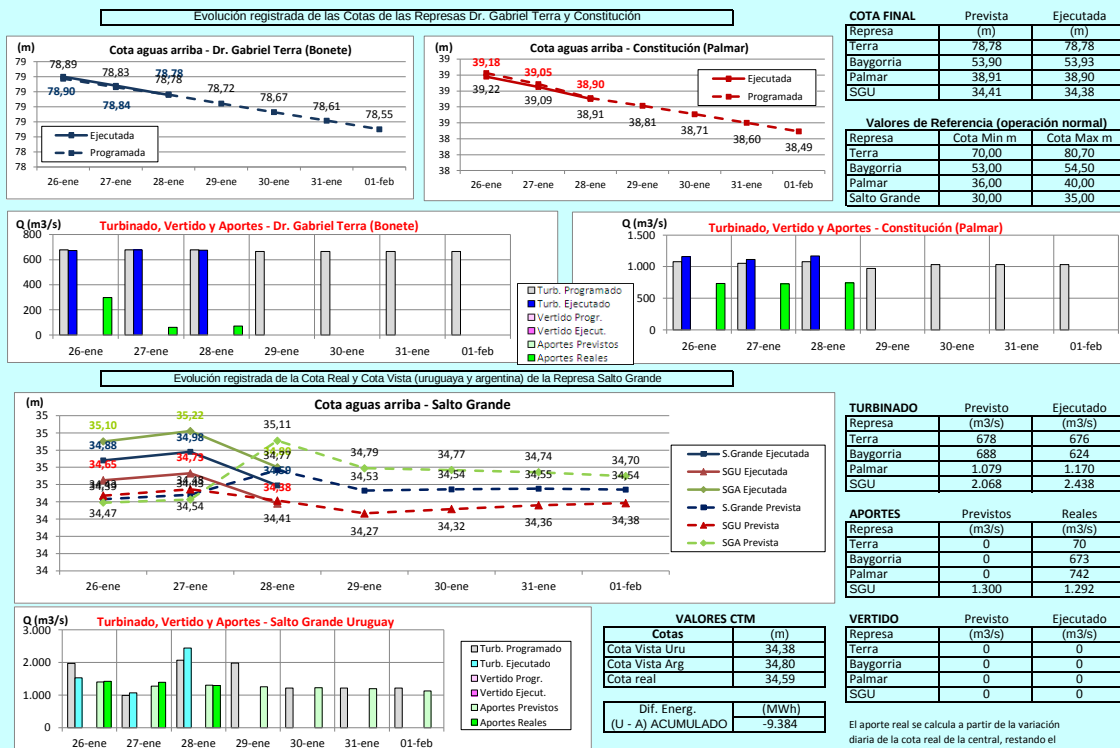

OBSERVACIONES

La demanda resultó 4,09 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 18,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 79,1 MW medios, de los cuales:
38,27 MW de UPM S.A.; 11,67 MW de Galfer S.A.; 9,7 MW de Feniról S.A.; 8,92 MW de Bioener S.A.; 4,67 MW de Liderdat S.A.; 3,88 MW de Ponlar S.A.;
1,95 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.; 0,02 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Entre las 22 y 24 hs. TGA generó forzada por restricciones en la red del circuito este.
Al momento están faltando medidas de Nuevo Manantial.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata