



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)





ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 4 de febrero de 2013





Generación Térmica (MWh)		04-feb
Central Battle		6.226
• Sala B		478
• 5a		1.833
• 6a		2.455
• Motores		1.460
Central La Tablada		1.867
Central P. del Tigre		6.952
• PTI		4.960
• APR		1.992
Aggreko (MVA y MVB)		1
Central Maldonado		13
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.562
C. Baygorria		1.591
C. Palmar		2.865
C. Salto Grande		3.326
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-2
• Rivera		-2
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.650
TOTAL Generación (MWh)		27.050

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	27.050
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	29.910
Diferencia (MWh)	-2.860
Ejecutada - Programada	-9,56%

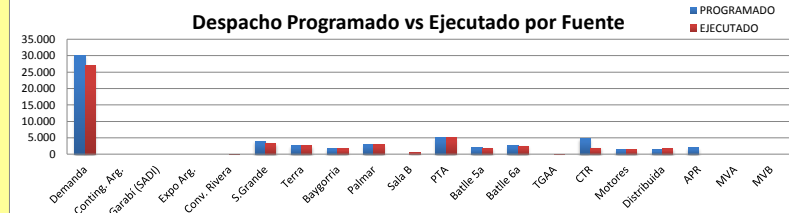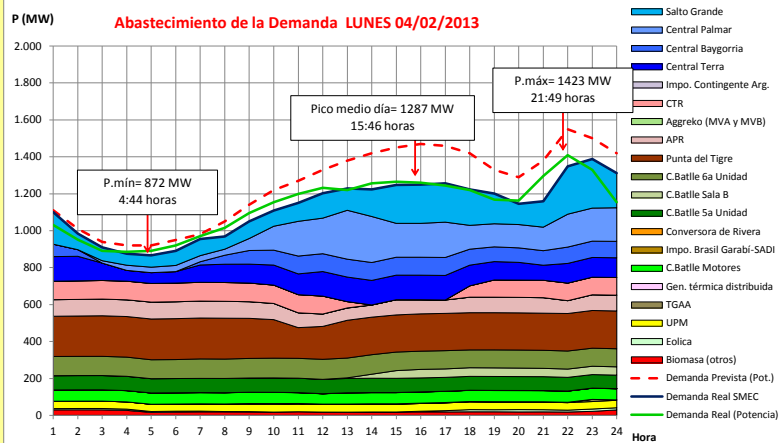

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

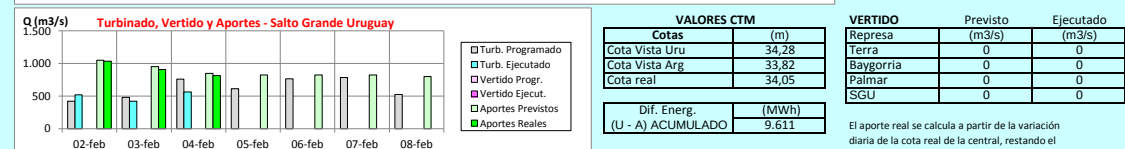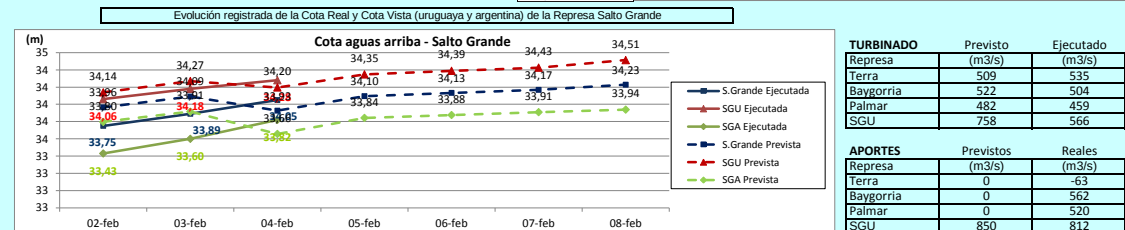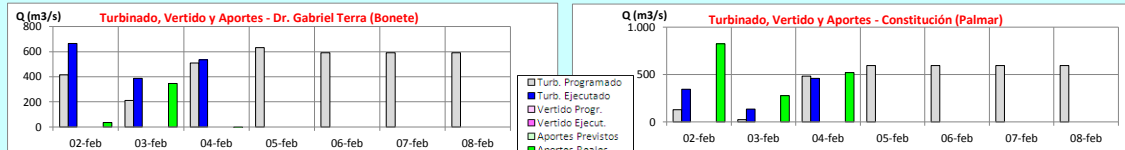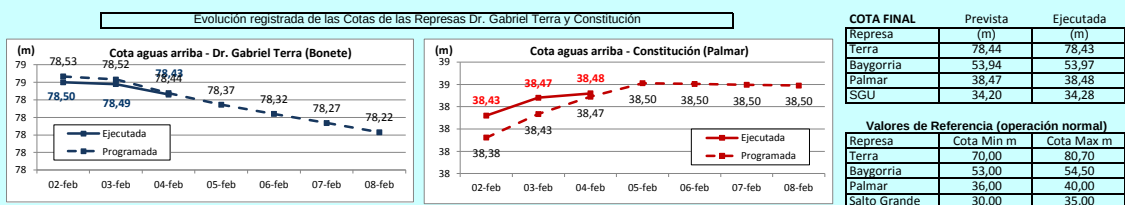

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 9,56 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 6,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 62,8 MW medios, de los cuales:
40,83 MW de UPM S.A.; 9,68 MW de Fenilol S.A.; 4,7 MW de Liderdat S.A.; 3,31 MW de Ponlar S.A.; 2,55 MW de Galofer S.A.; 1,68 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;
0,01 MW de Las Rosas Maldonado;
Se generaron 1,4 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendeleather S.A.).
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata