





INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 13 de febrero de 2013


Generación Térmica (MWh)		13-feb
Central Battle		4.883
• Sala B		1.064
• 5a		3
• 6a		2.465
• Motores		1.331
Central La Tablada		4.378
Central P. del Tigre		6.354
• PTI		4.379
• APR		1.975
Aggreko (MVA y MVB)		-1
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.658
C. Baygorria		1.495
C. Palmar		5.493
C. Salto Grande		4.460
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-2
• Rivera		-2
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.660
TOTAL Generación (MWh)		31.380
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		31.380
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		29.450
Diferencia (MWh)		1.930
Ejecutada - Programada		6,55%

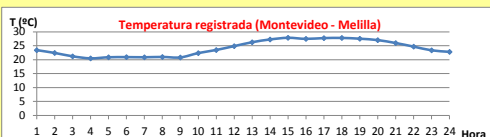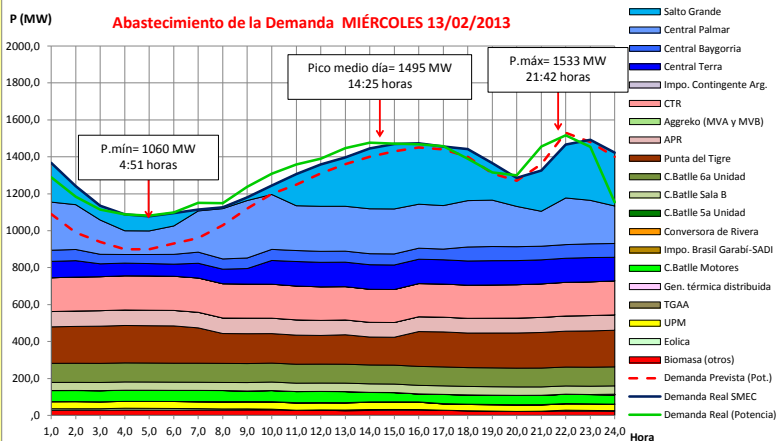


Composición de la Demanda S.I.N.




Generación por Fuente (Demanda + Expo.)



Despacho Programado vs Ejecutado por Fuente

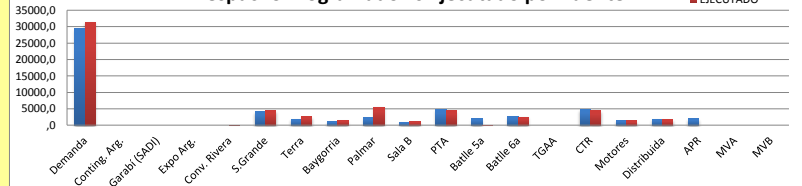

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

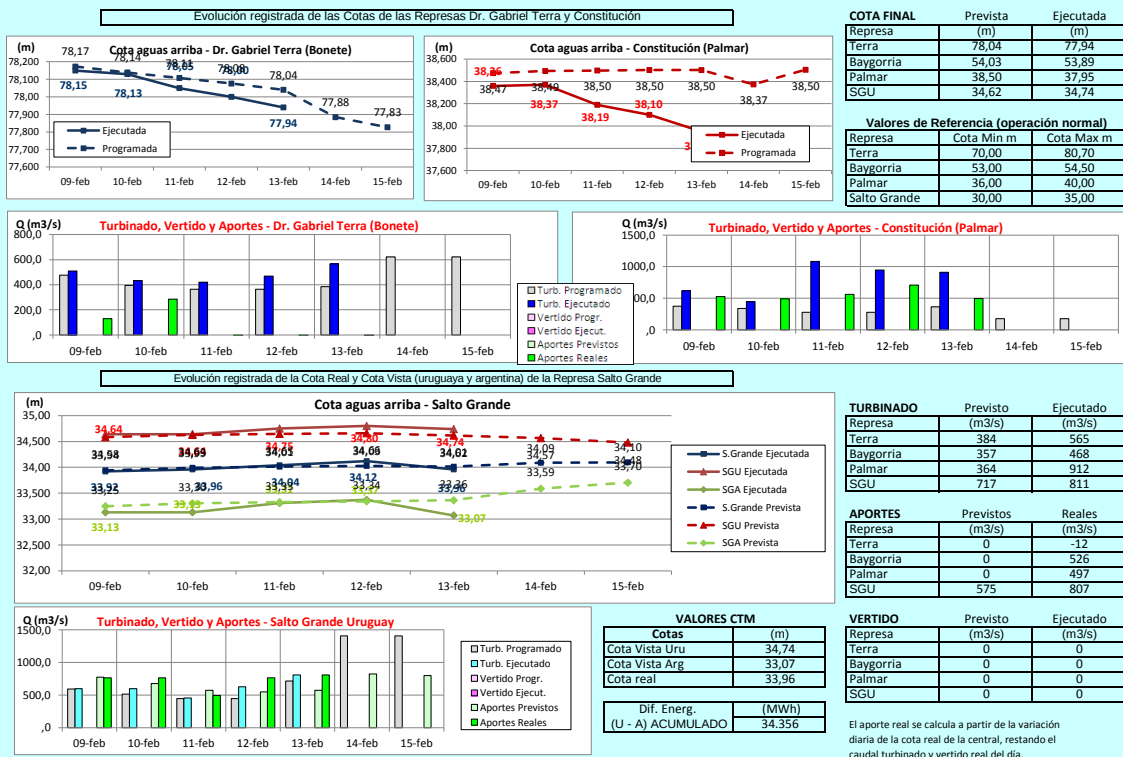

OBSERVACIONES

La demanda resultó 6,55 % superior a la prevista
Se registró generación eólica, por 5,2 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 64,4 MW medios, de los cuales:
37,04 MW de UPM S.A.; 9,73 MW de Galofer S.A.; 9,51 MW de Feniról S.A.; 4,73 MW de Liderdat S.A.; 1,87 MW de Ponlar S.A.; 1,5 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;
0,01 MW de Las Rosas Maldonado;
Se generaron 1,1 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendeleather S.A.).
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata